



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDES CUREMA E MÃE D' ÁGUA

Julho/2018

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado

Açude Curema

Alocação de Água -
05/07/2018 - Coremas PB.


ANA – Coordenação de
Marcos Regulatórios e
Alocação de Água – (61)
2109-5566

Comissão de
Acompanhamento da
Alocação:

CBH PPA
DNOCS
AES/A
IGARN
CAGEPA
CAERN
DPIVAS

Comunidade Sítio Mãe
D'Água
Usuários irrigação (rios
Piancó e Piranhas até Jardim
de Piranhas-RN)

(os representantes na Comissão
de Acompanhamento serão
indicados ao CBH PPA)

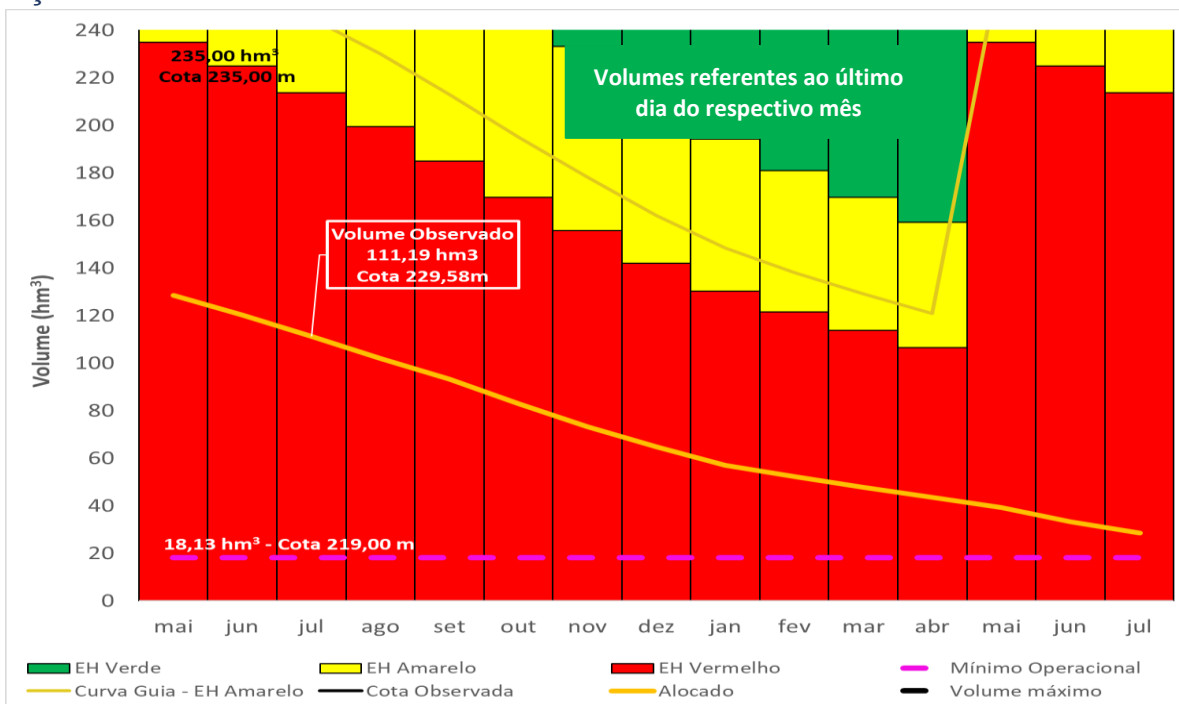

Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)	Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)	Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)
jul/18	111,19	111,19	nov/18	73,36		mar/19	47,74	
ago/18	102,01		dez/18	64,80		abr/19	43,60	
set/18	93,29		jan/19	57,14		mai/19	39,31	
out/18	82,97		fev/19	52,16		jun/19	33,35	

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDES CUREMA E MÃE D'ÁGUA

Julho/2018


Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado

Açude Mãe D'Água

Alocação de Água -
05/07/2018 - Coremas PB.

O Termo de Alocação e os
Boletins de
Acompanhamento estão
disponíveis em
www.ana.gov.br em

Regulação >>> Resoluções e
Normativos >>> Regras especiais -

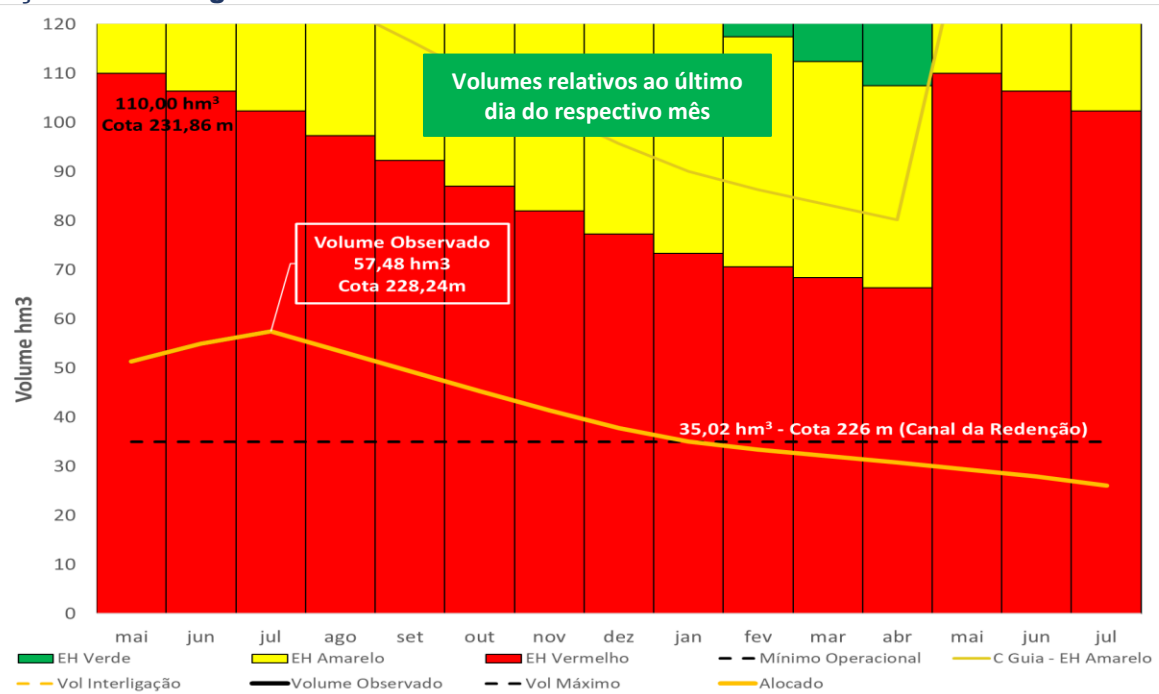

Mês	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)	Mês	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)	Mês	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)
jul/18	57,48	57,48	nov/18	41,40		mar/19	32,02	
ago/18	53,40		dez/18	37,71		abr/19	30,75	
set/18	49,41		jan/19	35,04		mai/19	29,36	
out/18	45,26		fev/19	33,42		jun/19	27,94	

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDES CUREMA E MÃE D' ÁGUA

Julho/2018

Usos Esperados - Curema

Usos/Demandas (l/s)	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	média
CAGEPA - Abastecimento público	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
CAERN - Abastecimento público	0	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	102
Irrigação até 0,5 hectare - captações limitadas a 0,25 l/s	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	275
Perenização dos rios Piancó e Piranhas a jusante do açude Curema	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Total	1500	1911	1911	1911	1911	1911	1911	1911	1911	1911	1911	1911	1877

Usos Observados - Curema

Usos/Demandas (l/s)	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	média
CAGEPA - Abastecimento público	481												481
CAERN - Abastecimento público	6												6
Irrigação até 0,5 hectare - captações limitadas a 0,25 l/s													
Perenização dos rios Piancó e Piranhas a jusante do açude Curema	2102												2102
Total	2589												2589

SI - Sem Informação

NA - Não se Aplica

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis em www.ana.gov.br em

Regulação >>> Resoluções e Normativos >>> Regras especiais - Alocação de Água.

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDES CUREMA E MÃE D'ÁGUA

Julho/2018

Usos Esperados - Mãe D'Água

Usos/Demandas (l/s)	jul	agos	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	média
Canal da Redenção	250	500	500	500	500	500	300	100	100	100	100	100	296
Sítio Mãe D'Água	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	46
Rio Aguiar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Usos no entorno do açude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	300	600	600	600	600	600	400	200	200	200	200	200	391,7

Usos Observados - Mãe D'Água

Usos/Demandas (l/s)	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	média
Canal da Redenção	285												285
Sítio Mãe D'Água	0												0
Rio Aguiar	51												51
Usos no entorno do açude	SI												SI
Total	335,8												335,8

SI - Sem Informação

NA - Não se Aplica

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis em www.ana.gov.br em **Regulação >>> Resoluções e Normativos >>> Regras especiais - Alocação de Água.**

Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade		Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1	Monitoramento					
1.1	Medição de cotas dos açudes	ANA	Diária			
1.2	Medição de vazão defluente	ANA	Mensal			
1.3	Medição da vazão captada para abastecimento público	CAGEPA	Mensal			
2	Instrumentação					
2.1	Instalação de regua para monitoramento de cotas nos açudes	ANA	Se necessário			
2.2	Instalação de medidor fixo a jusante dos açudes Curema e Mãe D'Água	DNOCS	2018			
2.3	Instalação de medidor nos pontos de entrega ao rio Aguiar e ao sítio Mãe D'Água	DNOCS	2018			
2.4	Batimentria do açude (divulgação)	ANA	Julho de 2018			
3	Regulação de Usos					
3.1	Elaboração de propostas para novo Marco Regulatório- MR	ANA/AESA/IGARN	2018			
3.2	Encaminhamento da proposta do MR para contribuição do CBH PPA e dos participantes na Alocação de Água	ANA/ AESA /IGARN	2018			
3.3	Regularização dos usuários	ANA/AESA/IGARN	180 dias após publicação do novo MR			