

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - AÇUDES ENG^o ÁVIDOS E SÃO GONÇALO

Janeiro/2018

Reunião de Alocação de Água realizada no dia 08/08/2017, em Cajazeiras (PB)

Contatos:

ANA – Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água – (61) 2109-5566

CBH Piancó-Piranhas-Açu – (84) 98896-1840/98896-1839/98896-1844

Comissão de Acompanhamento da Alocação de Água

João Jácome de Oliveira - AESA - (83) 9.9307-6294

Everaldo Moura- DNOCS - (83) 9.9829-8058 / 9.98107-8058


Francisco Assis - Centro de Piscicultura - (83) 3556-1035

Inojosa Primeiro Neto - DAESA - (83) 9.9111-0941

Flávio Freitas- Capitania dos Portos - (83) 99115-9648

Cleudismar Maciel - CAGEPA Cajazeiras- (83) 99314-6783

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado

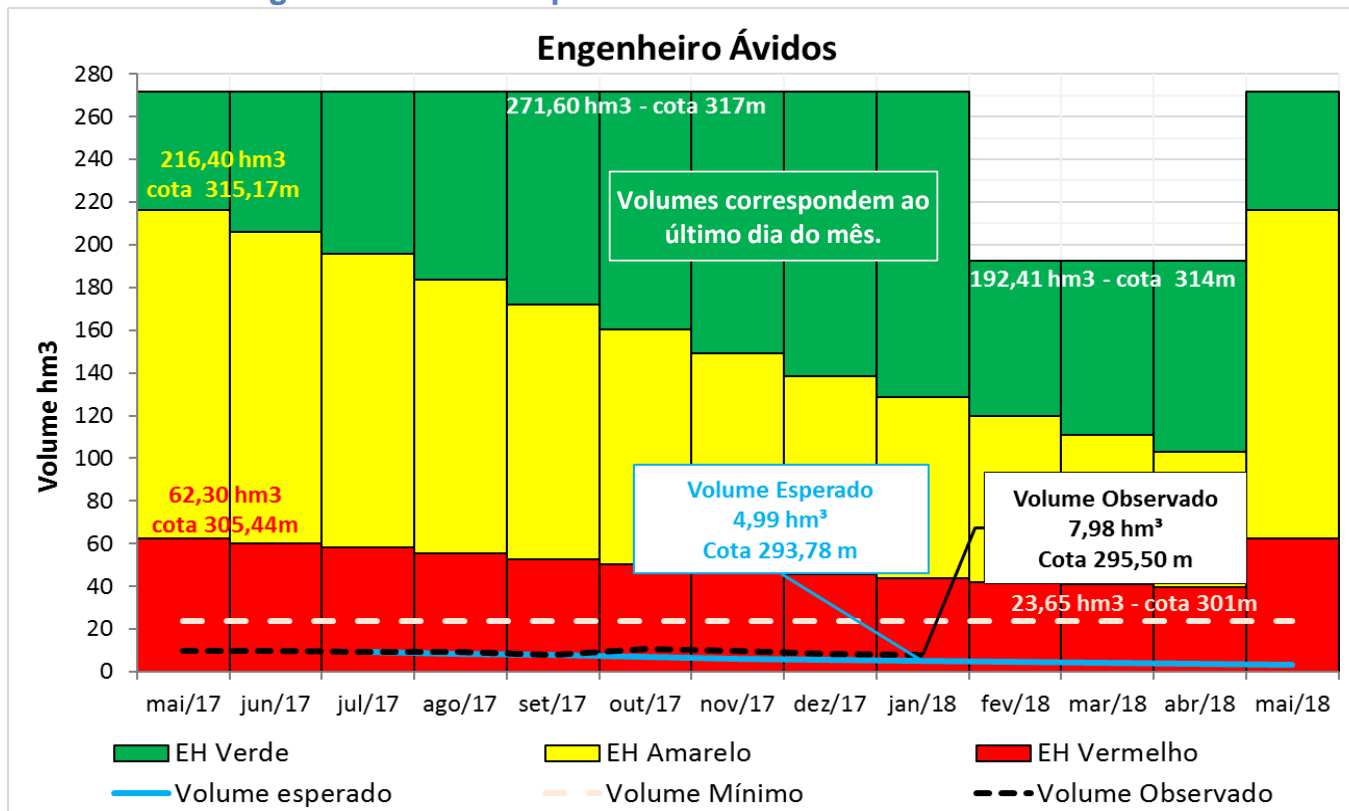

Mês	Volume esperado (hm ³)	Volume observado (hm ³)	Mês	Volume esperado (hm ³)	Volume observado (hm ³)	Mês	Volume esperado (hm ³)	Volume observado (hm ³)
ago/17	8,61	9,08	dez/17	5,55	8,47	abr/18	3,70	
set/17	7,78	8,12	jan/18	4,99	7,98	mai/18	3,27	
out/17	6,96	10,89	fev/18	4,53		jun/18		
nov/17	6,22	9,79	mar/18	4,11		jul/18		



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

Francisco Oliveira - CAGEPA
Sousa - (83)9.9387 - 5255

Francisco José Bernardino -
Irrigante (PISG) - (83) 9.9327 -
8684

Manualdo Lima Lins -
Agricultor do rio Piranhas - (83)
9348 - 3920 / 99913 - 1276


O Termo de Alocação e os
Boletins de Acompanhamento
estão disponíveis na página da
ANA:

Regulação >>> Resoluções e
Normativos >>> Regras especiais
- Alocação de Água.

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - AÇUDES ENG^o ÁVIDOS E SÃO GONÇALO

Janeiro/2018

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado

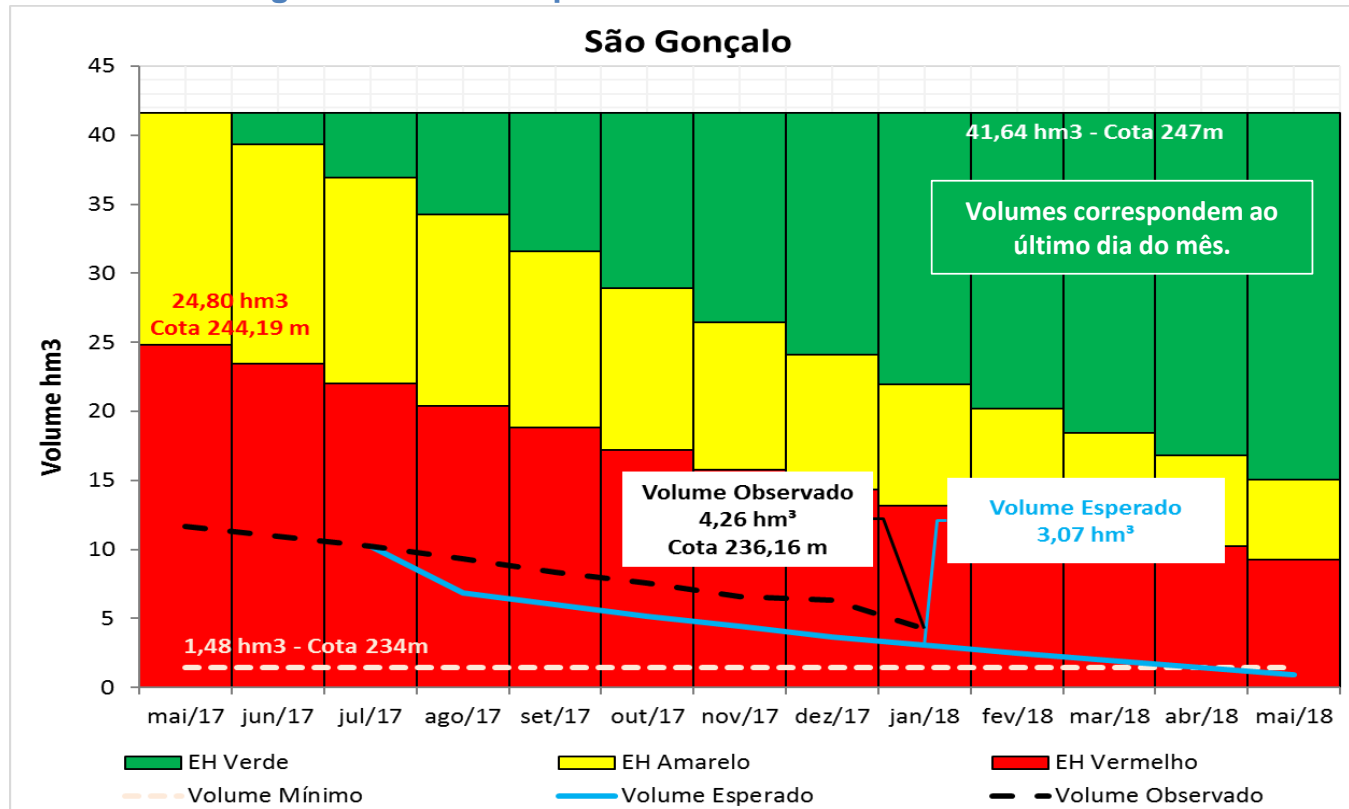

Mês	Volume esperado (hm ³)	Volume observado (hm ³)	Mês	Volume esperado (hm ³)	Volume observado (hm ³)	Mês	Volume esperado (hm ³)	Volume observado (hm ³)
ago/17	6,86	9,33	dez/17	3,69	6,32	abr/18	1,43	
set/17	6,03	8,37	jan/18	3,07	4,26	mai/18	0,90	
out/17	5,18	7,55	fev/18	2,49		jun/18		
nov/17	4,42	6,58	mar/18	1,94		jul/18		

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - AÇUDES ENGº ÁVIDOS E SÃO GONÇALO

Janeiro/2018

Usos Esperados - Engº Ávidos

Usos (l/s)	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	média
CAGEPA - Abastecimento de Cajazeiras e Distrito de Eng. Ávidos	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Abastecimento do Distrito de Gravatá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAGEPA - Abastecimento de Nazarezinho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Usos no entorno do reservatório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Usos no trecho entre os reservatórios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferência para o açude São Gonçalo (PISG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110

SI - Sem informação

NA - Não se Aplica

Usos Observados - Engº Ávidos

Usos (l/s)	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	média
CAGEPA - Abastecimento de Cajazeiras e Distrito de Eng. Ávidos	96	105	95	97	98	95						98
Abastecimento do Distrito de Gravatá	0	0	0	0	0	0						0
CAGEPA - Abastecimento de Nazarezinho	0	0	0	0	0	0						0
Usos no entorno do reservatório	SI	SI	SI	SI	SI	SI						SI
Usos no trecho entre os reservatórios	SI	SI	SI	SI	SI	SI						SI
Transferência para o açude São Gonçalo (PISG)	0	0	0	0	0	0						0
TOTAL	96	105	95	97	98	95						98

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA:

Regulação >>> Resoluções e Normativos >>> Regras especiais - Alocação de Água.

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - AÇUDES ENG^o ÁVIDOS E SÃO GONÇALO

Janeiro/2018

Usos Esperados - São Gonçalo

Usos (l/s)	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	média
CAGEPA - Abastecimento Sousa e Marizópolis	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
CAGEPA - Abastecimento Nazarezinho	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
Consumo humano - entorno	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
Usos diversos no entorno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PISG - Estação de Psicicultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perenização até o rio do Peixe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PISG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175

SI - Sem informação

NA - Não se Aplica

Usos Observados - São Gonçalo

Usos (l/s)	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	média
CAGEPA - Abastecimento Sousa e Marizópolis	160	153	160	161	154	160							158
CAGEPA - Abastecimento Nazarezinho	7	6	7	7	7	7							7
Consumo humano - entorno	SI	SI	SI	SI	SI	SI							SI
Usos diversos no entorno	SI	SI	SI	SI	SI	SI							SI
PISG - Estação de Psicicultura	SI	SI	SI	SI	SI	SI							SI
Perenização até o rio do Peixe	0	0	0	0	0	0							0
PISG	0	0	0	0	0	0							0
TOTAL	167	159	167	167	161	167							165

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA:

Regulação >>> Resoluções e Normativos >>> Regras especiais - Alocação de Água.

Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1	Monitoramento				
1.1	Medição das cotas dos reservatórios (régua antiga)	DNOCS	Semanal		
1.2	Medição de volumes captados pela CAGEPA	CAGEPA	Mensal		
2	Instrumentação				
2.1	Levantamento topobatimétrico	ANA	2017		
2.2	Recuperação e manutenção da barragem (empresa está se instalando para inciar o trabalho)	DNOCS	1º semestre de 2017		Trabalhos iniciados
3	Regulação de usos				
3.1	Fiscalização sob demanda	ANA / AESA	Contínua		
3.2	Elaboração da minuta do Marco Regulatório	ANA / AESA	Dezembro / 2017		Obs. 1
4	Outras ações				
4.1	Avaliação da possibilidade de transferência dos carros-pipa (Operação Pipa) atualmente supridos pelo reservatório São Gonçalo para o reservatório Engenheiro Avidos ou outros reservatórios na região, tais como reservatório Boa Vista, conforme análise de qualidade de água	Exército Brasileiro - 16RCMec	Imediato		
4.2	Aumento do índice de hidrometração do município de Sousa-PB, que atualmente é da ordem de 50%	DAESA	Julho / 2018		
4.3	Implementação das ações previstas no Plano de Contingência	CAGEPA e DAESA	Julho / 2018		
4.4	Implementação das ações previstas no Plano de Redução de Perdas	CAGEPA E DAESA	Julho / 2018		
4.5	Relatório sobre a segurança da barragem Engenheiro Avidos	CTPI / CBH-PPA	Dezembro / 2017		

Obs. 1 Minuta de Marco Regulatório foi encaminhada a AESA, CBH PPA, DNOCS e participantes das Alocações para contribuições até 19/02/18.