



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

Reunião de Alocação de Água realizada no dia 12/7/2018, em São João do Sabugi - RN.

Contatos:

ANA – Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água – (61) 2109-5566

CBH Piancó-Piranhas-Açu – José Procópio de Lucena – (84) 99928-0448

Comissão de Acompanhamento da Alocação de Água :

Jorge Luiz da Silva - DNOCS – (84) 99946-2276

Radimilla F. Avelino de Oliveira - IGARN – (84) 98837-8340

Severino Paulino - CAERN – (84) 99817-8392


Antonio Pereira da Costa - Prefeitura São João do Sabugi– (84) 99602-0412

João Batista Garcia de Medeiros - Câmara de Vereadores S. J. Sabugi

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018-2019 - AÇUDE SANTO ANTÔNIO (SABUGI)

Agosto/2018

### Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado

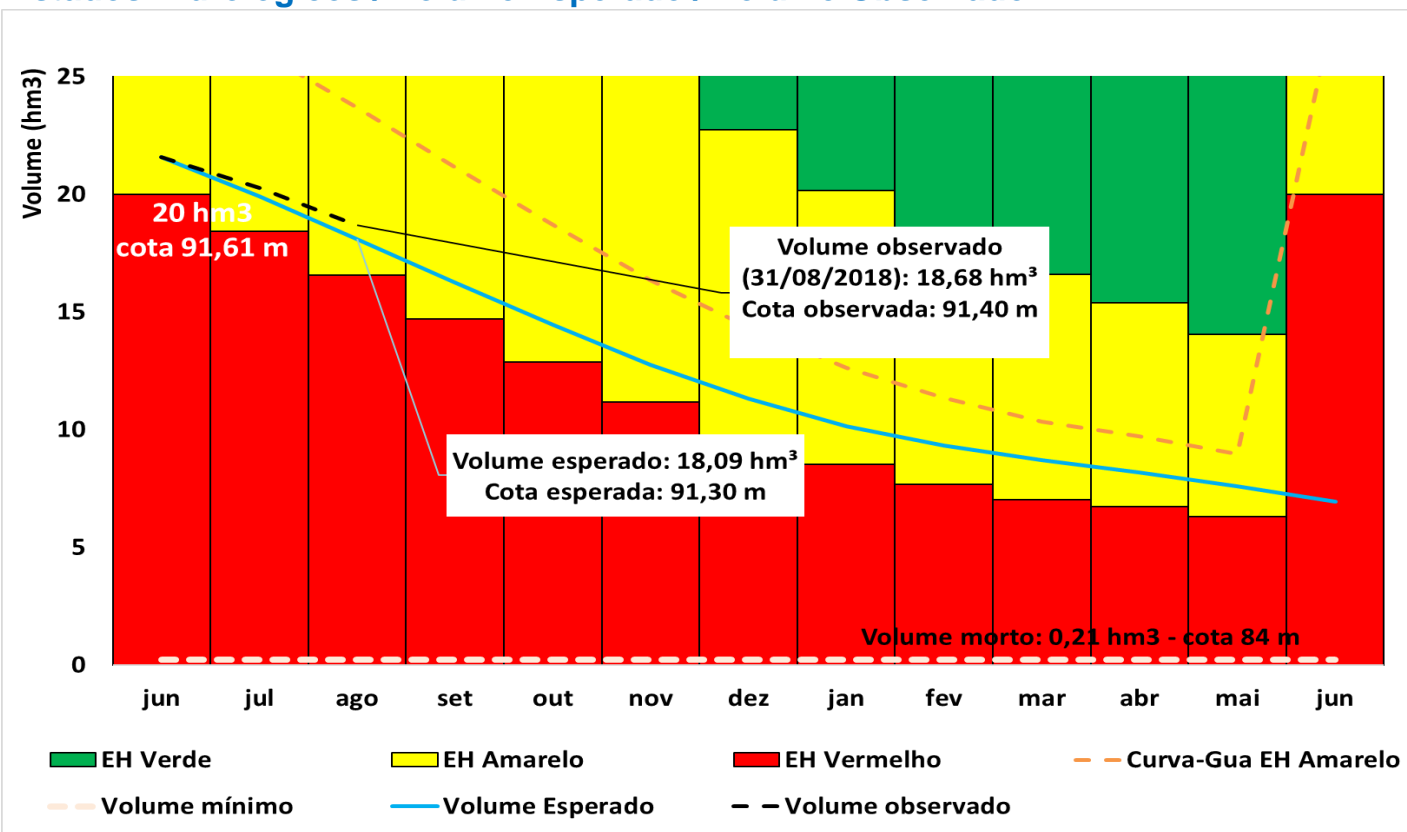

Mês	Volume esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume observado (hm <sup>3</sup> )	Mês	Volume esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume observado (hm <sup>3</sup> )	Mês	Volume esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume observado (hm <sup>3</sup> )
jul/18	19,89	20,28	nov/18	12,75		mar/19	8,70	
ago/18	18,09	18,68	dez/18	11,30		abr/19	8,16	
set/18	16,26		jan/19	10,12		mai/19	7,59	
out/18	14,44		fev/19	9,32		jun/19	6,95	



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

Comissão de Acompanhamento da Alocação de Água (continuação):

José Moraes - Associação Irrigantes Perímetro Sabugi – (84) 9931-4223

José Neto de Medeiros - Associação de Moradores Carrapateira- (84) 99173-3912

João Batista de Medeiros Simões - STRAF São João do Sabugi – (84) 99668-8056

Inácio Dantas de Araújo - EMATER e irrigante do entorno - (84) 9 9834-3307

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA na internet, na seção *Regulação > Regras Especiais > Alocação de Água*

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018-2019 - AÇUDE SANTO ANTÔNIO (SABUGI)

**Agosto/2018**

### Usos acordados

Usos (l/s)	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	média
Abastecimento público - SAA São João do Sabugi	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Usos no entorno do reservatório	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Usos a jusante e perenização	40 l/s (1,26 hm³/ano) a 70 l/s (2,2 hm³/ano) - Ver observação 1												
<b>Total</b>	<b>50</b>												

### Usos verificados

Usos (l/s)	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	média
Abastecimento público - SAA São João do Sabugi	13,5	14,4											
Usos no entorno do reservatório	SI	SI											
Usos a jusante e perenização	0	0											
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>14</b>											

SI: sem informação

Observações:

1 - Os volumes e usos esperados serão recalculados quando a Comissão de Acompanhamento definir as condições para descarga a jusante.



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018-2019 - AÇUDE SANTO ANTÔNIO (SABUGI)

Agosto/2018

## Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade		Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
<b>1</b>	<b>Monitoramento</b>					
1.1	Medição de cotas do nível d'água do reservatório	DNOCS	Diário			
1.2	Medição da vazão defluente para o rio Sabugi	DNOCS	ANA			
1.3	Medição dos volumes captados para abastecimento público	CAERN	Mensal			
<b>2</b>	<b>Regulação de Usos</b>					
2.1	Publicação do Marco Regulatório - MR	ANA	2018			
2.2	Regularização dos usos e interferências (usos, passagens molhadas e barramentos a jusante)	ANA	após publicação do Marco Regulatório			
2.3	Campanhas de fiscalização	ANA	Contínua			
<b>3</b>	<b>Outras Ações</b>					
3.1	Instalação de medidor fixo para medição das vazões defluentes	DNOCS	2019			
3.2	Levantamento das áreas irrigadas a montante e a jusante do reservatório	Comissão de Acompanhamento	2018			Obs. 1

### Observações:

1 - Foi encaminhado pelo CBH-PPA, por meio do Ofício n.º 058/2018-DC, o levantamento das demandas a jusante do Açude Santo Antônio (107 famílias / 189 ha de milho, feijão, sorgo, capim e hortaliças, irrigados por aspersão e canhão / 2.140 bovinos + 1.824 ovinos + 727 caprinos + 707 suínos + 2.392 animais de outras categorias). **Encontra-se pendente o levantamento das áreas irrigadas no entorno do acude.**

2 - O CBH-PPA informou em 23/08 que a limoeza do elito do rio Sabugi foi concluída.

3 - Foi dado suporte técnico da ANA à Comissão (cenários) para discutir sobre a descarga do reservatório. A Comissão decidiu, em 04/09/18, pela liberação de 1,5 hm<sup>3</sup> e depois manter vazão contínua de 20 L/s para o trecho de jusante.

4 - Devido à defeito na comorta de descarga do reservatório Carnaúba. O IGARN ficou de avaliar as possibilidades de recuperação do dispositivo e informar ao CBH-PPA e à Comissão do reservatório Sabugi. Resolvido o problema a será realizada reunião de alocação do reservatório Carnaúba.

5 - A liberação de 1,5 hm<sup>3</sup> da água prevista para o dia 06/09/2018, autorizada pela ANA pelo Ofício 345/2018/SRE-ANA iniciou-se com a vazão de 284 L/s. Com a previsão de prejuízos aos usuários de jusante, foi efetuada outra manobra para elevar a vazão para 1.170,8 L/s. A previsão para redução da