


## AÇUDE ENG. AVIDOS

### Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos

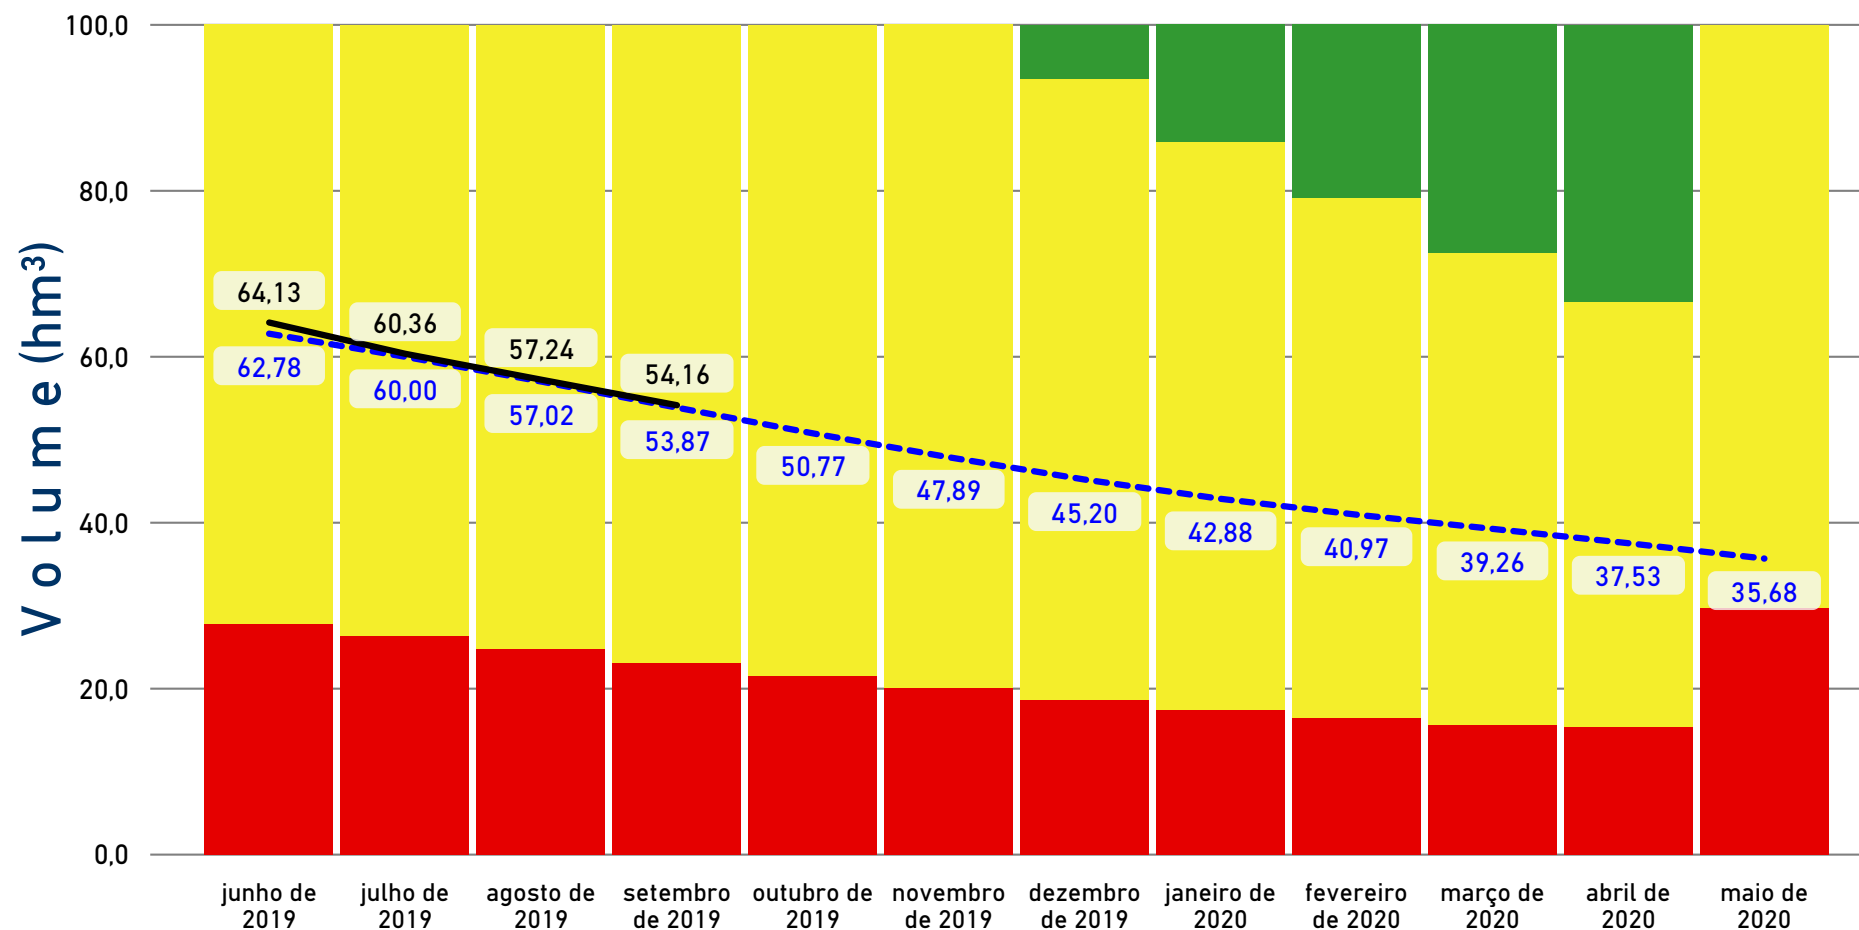

| Data              | Cota Esperada (m) | Volume Esperado (hm³) | Cota Observada (m) | Volumes Observados (hm³) |
|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| junho de 2019     | 305,13            | 62,78                 | 305,27             | 64,13                    |
| julho de 2019     | 304,86            | 60,00                 | 304,90             | 60,36                    |
| agosto de 2019    | 304,55            | 57,02                 | 304,58             | 57,24                    |
| setembro de 2019  | 304,21            | 53,87                 | 304,25             | 54,16                    |
| outubro de 2019   | 303,86            | 50,77                 |                    |                          |
| novembro de 2019  | 303,52            | 47,89                 |                    |                          |
| dezembro de 2019  | 303,19            | 45,20                 |                    |                          |
| janeiro de 2020   | 302,89            | 42,88                 |                    |                          |
| fevereiro de 2020 | 302,64            | 40,97                 |                    |                          |
| março de 2020     | 302,41            | 39,26                 |                    |                          |
| abril de 2020     | 302,17            | 37,53                 |                    |                          |
| maio de 2020      | 301,90            | 35,68                 |                    |                          |

#### LEGENDAS

--- VOLUMES ESPERADOS (hm³)      — VOLUMES OBSERVADOS (hm³)

setembro de  
2019

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

AVIDOS-SÃO GONÇALO  
SISTEMA HÍDRICO

2019-2020  
ALOCAÇÃO

SOUSA  
LOCAL


PB  
UF

17/07/2019  
DATA DA REUNIÃO



## AÇUDE SÃO GONÇALO

### Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos

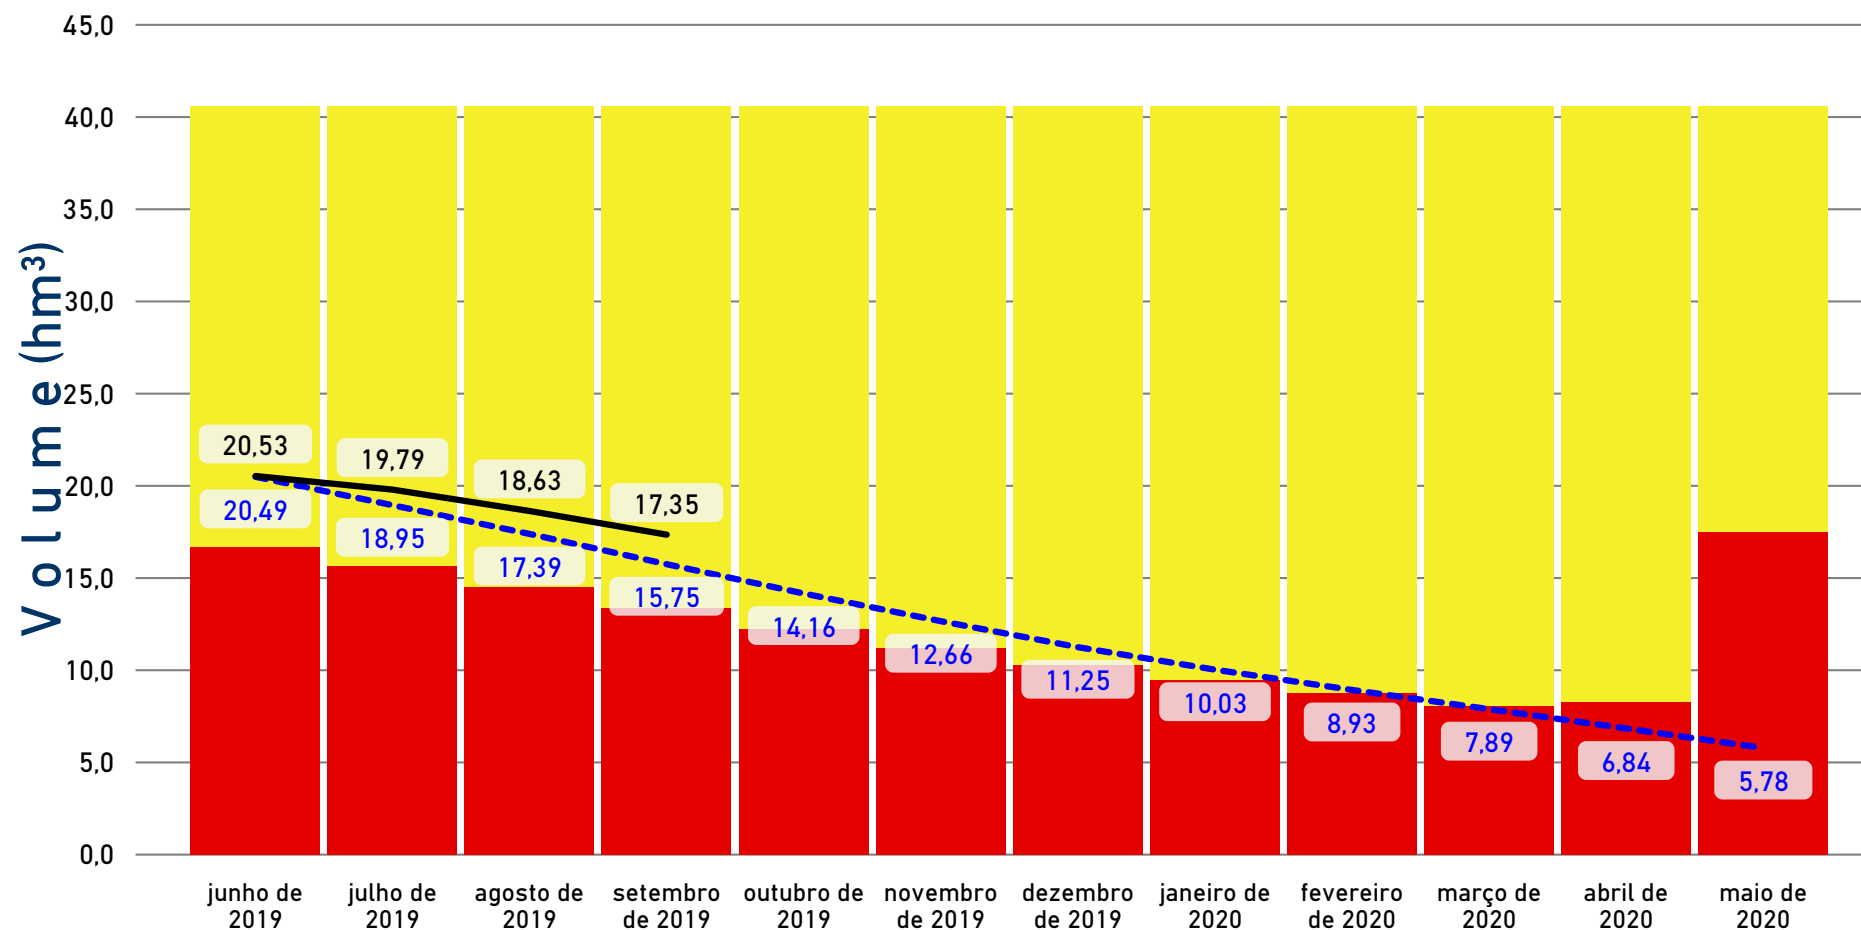

| Data              | Cota Esperada (m) | Volume Esperado (hm³) | Cota Observada (m) | Volumes Observados (hm³) |
|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| junho de 2019     | 243,16            | 20,49                 | 243,17             | 20,53                    |
| julho de 2019     | 242,75            | 18,95                 | 242,98             | 19,79                    |
| agosto de 2019    | 242,32            | 17,39                 | 242,67             | 18,63                    |
| setembro de 2019  | 241,83            | 15,75                 | 242,31             | 17,35                    |
| outubro de 2019   | 241,31            | 14,16                 |                    |                          |
| novembro de 2019  | 240,79            | 12,66                 |                    |                          |
| dezembro de 2019  | 240,24            | 11,25                 |                    |                          |
| janeiro de 2020   | 239,65            | 10,03                 |                    |                          |
| fevereiro de 2020 | 239,08            | 8,93                  |                    |                          |
| março de 2020     | 238,51            | 7,89                  |                    |                          |
| abril de 2020     | 237,90            | 6,84                  |                    |                          |
| maio de 2020      | 237,24            | 5,78                  |                    |                          |

#### LEGENDAS

--- VOLUMES ESPERADOS (hm³)      — VOLUMES OBSERVADOS (hm³)

setembro de  
2019

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

AVIDOS-SÃO GONÇALO  
SISTEMA HÍDRICO

2019-2020  
ALOCAÇÃO

SOUSA  
LOCAL

PB  
UF

17/07/2019  
DATA DA REUNIÃO



### CONSUMOS ESPERADOS (L/S)

| Finalidade  | julho de 2019 | agosto de 2019 | setembro de 2019 | outubro de 2019 | novembro de 2019 | dezembro de 2019 | janeiro de 2020 | fevereiro de 2020 | março de 2020 | abril de 2020 | maio de 2020  | junho de 2020 |
|---|---------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Abastecimento público - Eng. Avidos   | 125,00        | 125,00         | 125,00           | 125,00          | 125,00           | 125,00           | 125,00          | 125,00            | 125,00        | 125,00        | 125,00        | 125,00        |
| Abastecimento público - São Gonçalo (Sousa, São Gonçalo e Núcleos do PISG, Marizópolis e Nazarezinho) | 180,00        | 180,00         | 180,00           | 180,00          | 180,00           | 180,00           | 180,00          | 180,00            | 180,00        | 180,00        | 180,00        | 180,00        |
| Demais usos a jusante - Eng. Avidos   | 268,00        | 268,00         | 268,00           | 268,00          | 268,00           | 268,00           | 268,00          | 268,00            | 268,00        | 268,00        | 268,00        | 268,00        |
| Demais usos e perenização a jusante - São Gonçalo   | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Demais usos no entorno - Eng. Avidos  | 5,00          | 5,00           | 5,00             | 5,00            | 5,00             | 5,00             | 5,00            | 5,00              | 5,00          | 5,00          | 5,00          | 5,00          |
| Demais usos no entorno - São Gonçalo  | 160,00        | 160,00         | 160,00           | 160,00          | 160,00           | 160,00           | 160,00          | 160,00            | 160,00        | 160,00        | 160,00        | 160,00        |
| Perímetro Irrigado - São Gonçalo  | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Transferência do reservatório Eng. Avidos para o reservatório São Gonçalo                             | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>738,00</b> | <b>738,00</b>  | <b>738,00</b>    | <b>738,00</b>   | <b>738,00</b>    | <b>738,00</b>    | <b>738,00</b>   | <b>738,00</b>     | <b>738,00</b> | <b>738,00</b> | <b>738,00</b> | <b>738,00</b> |

### CONSUMOS OBSERVADOS (L/S)

| Finalidade  | julho de 2019 | agosto de 2019 | setembro de 2019 |
|---|---------------|----------------|------------------|
| Abastecimento público - Eng. Avidos   | 118,69        | 123,95         | 120,65           |
| Abastecimento público - São Gonçalo (Sousa, São Gonçalo e Núcleos do PISG, Marizópolis e Nazarezinho) | 173,27        | 165,89         | 184,37           |
| Demais usos a jusante - Eng. Avidos   | 286,70        | 250,45         | 279,20           |
| Demais usos e perenização a jusante - São Gonçalo   | 0,00          | 0,00           | 0,00             |
| Demais usos no entorno - Eng. Avidos  | 0,00          | 0,00           | 0,00             |
| Demais usos no entorno - São Gonçalo  |               |                |                  |
| Perímetro Irrigado - São Gonçalo  | 12,40         | 9,60           | 9,40             |
| Transferência do reservatório Eng. Avidos para o reservatório São Gonçalo                             | 0,00          | 0,00           | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>591,07</b> | <b>549,90</b>  | <b>593,63</b>    |

#### LEGENDA

 SEM INFORMAÇÃO

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 2109-5556

boletim gerado em:

07/10/2019

setembro de  
2019

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

AVIDOS-SÃO GONÇALO  
SISTEMA HÍDRICO

2019-2020  
ALOCAÇÃO




SOUSA  
LOCAL

PB  
UF

17/07/2019  
DATA DA REUNIÃO



| Item | Atividade  | Prazo / Frequência | Responsável      | DESEMPENHO | Observações  |
|------|--|--------------------|------------------|------------|--|
| 1    | MONITORAMENTO  |                    |                  |            |  |
| 1.1  | Medição de cotas dos reservatórios   | Diária             | ANA              |            | Afluência ao açude São Gonçalo = 116,5 L/s (proveniente da descarga de Eng. Avidos)  |
| 1.2  | Medição da vazão captada para abastecimento público  | Mensal             | CAGEPA           |            |  |
| 2    | INSTRUMENTAÇÃO   |                    |                  |            |  |
| 2.1  | Instalação de medidores de vazão defluente no açude São Gonçalo  | 2019               | DNOCS            |            |  |
| 3    | REGULAÇÃO DE USOS  |                    |                  |            |  |
| 3.1  | Regularização da outorga do Centro de Piscicultura do PISG (CIRPA)   | Imediato           | DNOCS            |            |  |
| 3.2  | Regularização da outorga do Perímetro de Irrigação São Gonçalo   | Imediato           | DNOCS            |            |  |
| 4    | OUTRAS AÇÕES   |                    |                  |            |  |
| 4.1  | Conclusão da recuperação do reservatório São Gonçalo para o recebimento das águas do PISF  | dez-19             | DNOCS            |            | Assunto tratado com o DNOCS/Fortaleza em reunião presencial realizada em 17/09/2019.   |
| 4.2  | Início das obras de recuperação do reservatório Eng. Avidos para o recebimento das águas do PISF   | Imediato           | DNOCS            |            | Em licitação (documentos publicados no site do DNOCS). Edital n.º 02 da Concorrência n. 02/2019.   |
| 4.3  | Articulação com a Prefeitura de Sousa para implantação das medidas de contingência, redução de perdas e otimização da operação e do controle do Sistema de Abastecimento e Sousa | Imediato           | Câmara Municipal |            | Solicitamos aos Vereadores José Rudolph Dinis Dias e Ananias Vieira de Almeida, presentes à Reunião de Alocação (17/07/2019), informações sobre este encaminhamento. |
| 4.4  | Calendário do Grupo PISG para cumprimento de suas atribuições  | Imediato           | Grupo PISG       |            |  |

| LEGENDAS  |           |   |                       |   |               |
|---|-----------|---|-----------------------|---|---------------|
|  | REALIZADA |  | EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO |  | NÃO REALIZADA |

setembro de  
2019

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

AVIDOS-SÃO GONÇALO  
SISTEMA HÍDRICO

2019-2020  
ALOCAÇÃO

SOUSA  
LOCAL

PB  
UF

17/07/2019  
DATA DA REUNIÃO



### COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

| NOME                                    | REPRESENTAÇÃO                                | TELEFONE        |
|---|--|-----------------|
| Cleudismar Alexandre Maciel             | CAGEPA - Cajazeiras                          | (83) 99314-6783 |
| Coordenador do grupo                    | Grupo PISG                                   | *               |
| Everaldo Jacobino                       | DNOCS  | (83) 98107-8058 |
| Flavio Rubstaine Batista Nascimento     | Associação de irrigantes do entorno - ARRISG | (83) 98148-3883 |
| Francisco José Bernardino (Coordenador) | CBH-Piancó-Piranhas-Açu                      | (83) 99627-8486 |
| Guilherme Sena                          | CREA   | (83) 98128-1378 |
| Halison Lira                            | Câmara Municipal - Cajazeiras                | *               |
| Inososa Primeiro Neto                   | Prefeitura Municipal - Sousa                 | (83) 99111-0941 |
| José Marques Furtado                    | EMATER                                       | (83) 98121-4807 |
| José Messias Filho                      | AESA   | (83) 99105-8357 |
| José Rudolph Ananias                    | Câmara Municipal - Sousa                     | (83) 98172-5968 |
| Manualdo Lima Lins                      | Sociedade Civil - Cajazeiras                 | (83) 99348-3920 |
| Maria de Fátima Freitas                 | Prefeitura Municipal - Cajazeiras            | (83) 99125-1733 |
| Valdeci Rodrigues de Araújo Filho       | OAB  | (83) 99316-3884 |
| Walace Medeiros de Oliveira             | CAGEPA - Sousa                               | (83) 98752-3448 |
| Waldemir Azevedo                        | CBH-Piancó-Piranhas-Açu                      | (83) 98827-1869 |

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 2109-5556

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento disponíveis na página da ANA na internet, no link:  
[Regulação > Regras Especiais > Alocação de Água](#)

boletim gerado em:

07/10/2019