


AÇUDE SANTO ANTÔNIO

Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos

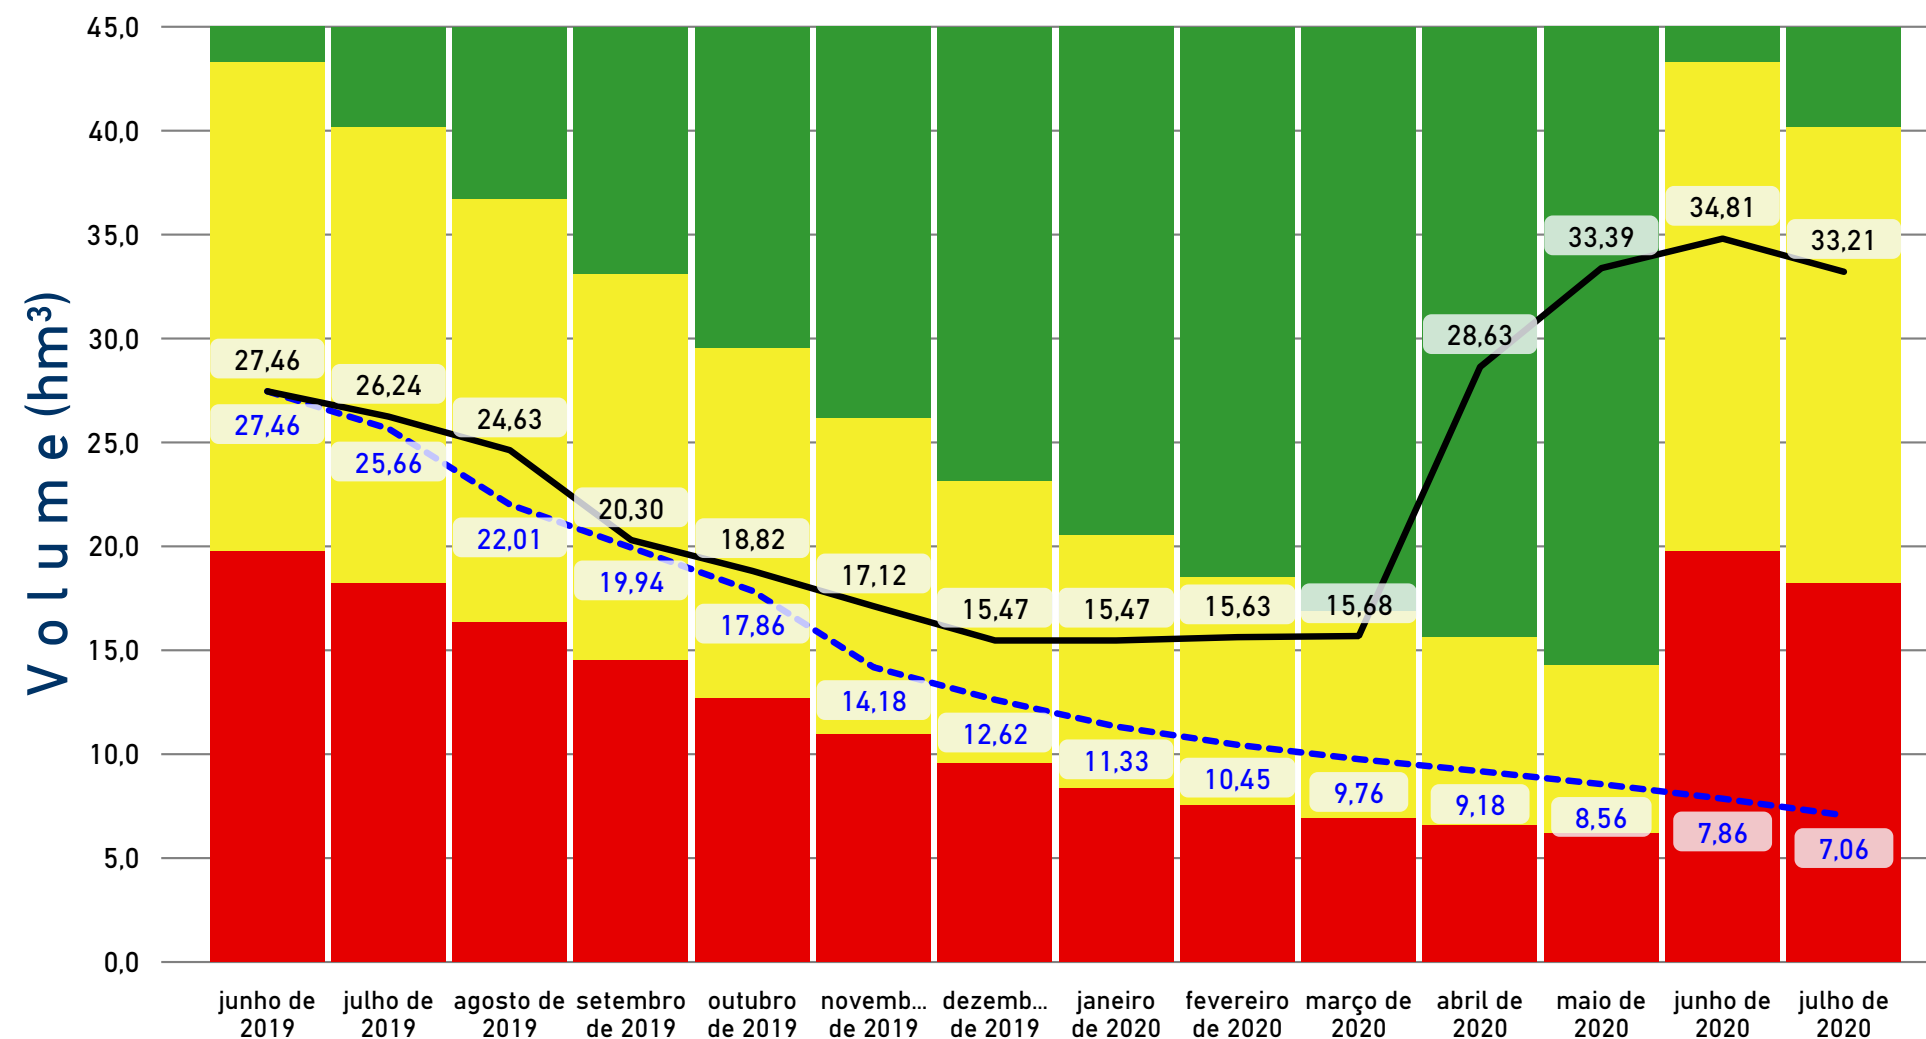

Data	Cota Esperada (m)	Volume Esperado (hm³)	Cota Observada (m)	Volumes Observados (hm³)
junho de 2019	92,68	27,46	92,68	27,46
julho de 2019	92,44	25,66	92,52	26,24
agosto de 2019	91,92	22,01	92,30	24,63
setembro de 2019	91,60	19,94	91,66	20,30
outubro de 2019	91,25	17,86	91,42	18,82
novembro de 2019	90,57	14,18	91,13	17,12
dezembro de 2019	90,25	12,62	90,83	15,47
janeiro de 2020	89,96	11,33	90,83	15,47
fevereiro de 2020	89,75	10,45	90,86	15,63
março de 2020	89,57	9,76	90,87	15,68
abril de 2020	89,42	9,18	92,83	28,63
maio de 2020	89,25	8,56	93,40	33,39
junho de 2020	89,03	7,86	93,56	34,81
julho de 2020	88,76	7,06	93,38	33,21

LEGENDAS

--- VOLUMES ESPERADOS (hm³) — VOLUMES OBSERVADOS (hm³)

julho de 2020

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

SABUGI
SISTEMA HÍDRICO

2019-2020
ALOCAÇÃO

SÃO JOÃO DO SABUGI
LOCAL


RN
UF

11/07/2019
DATA DA REUNIÃO



AÇUDE CARNAÚBA

Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos

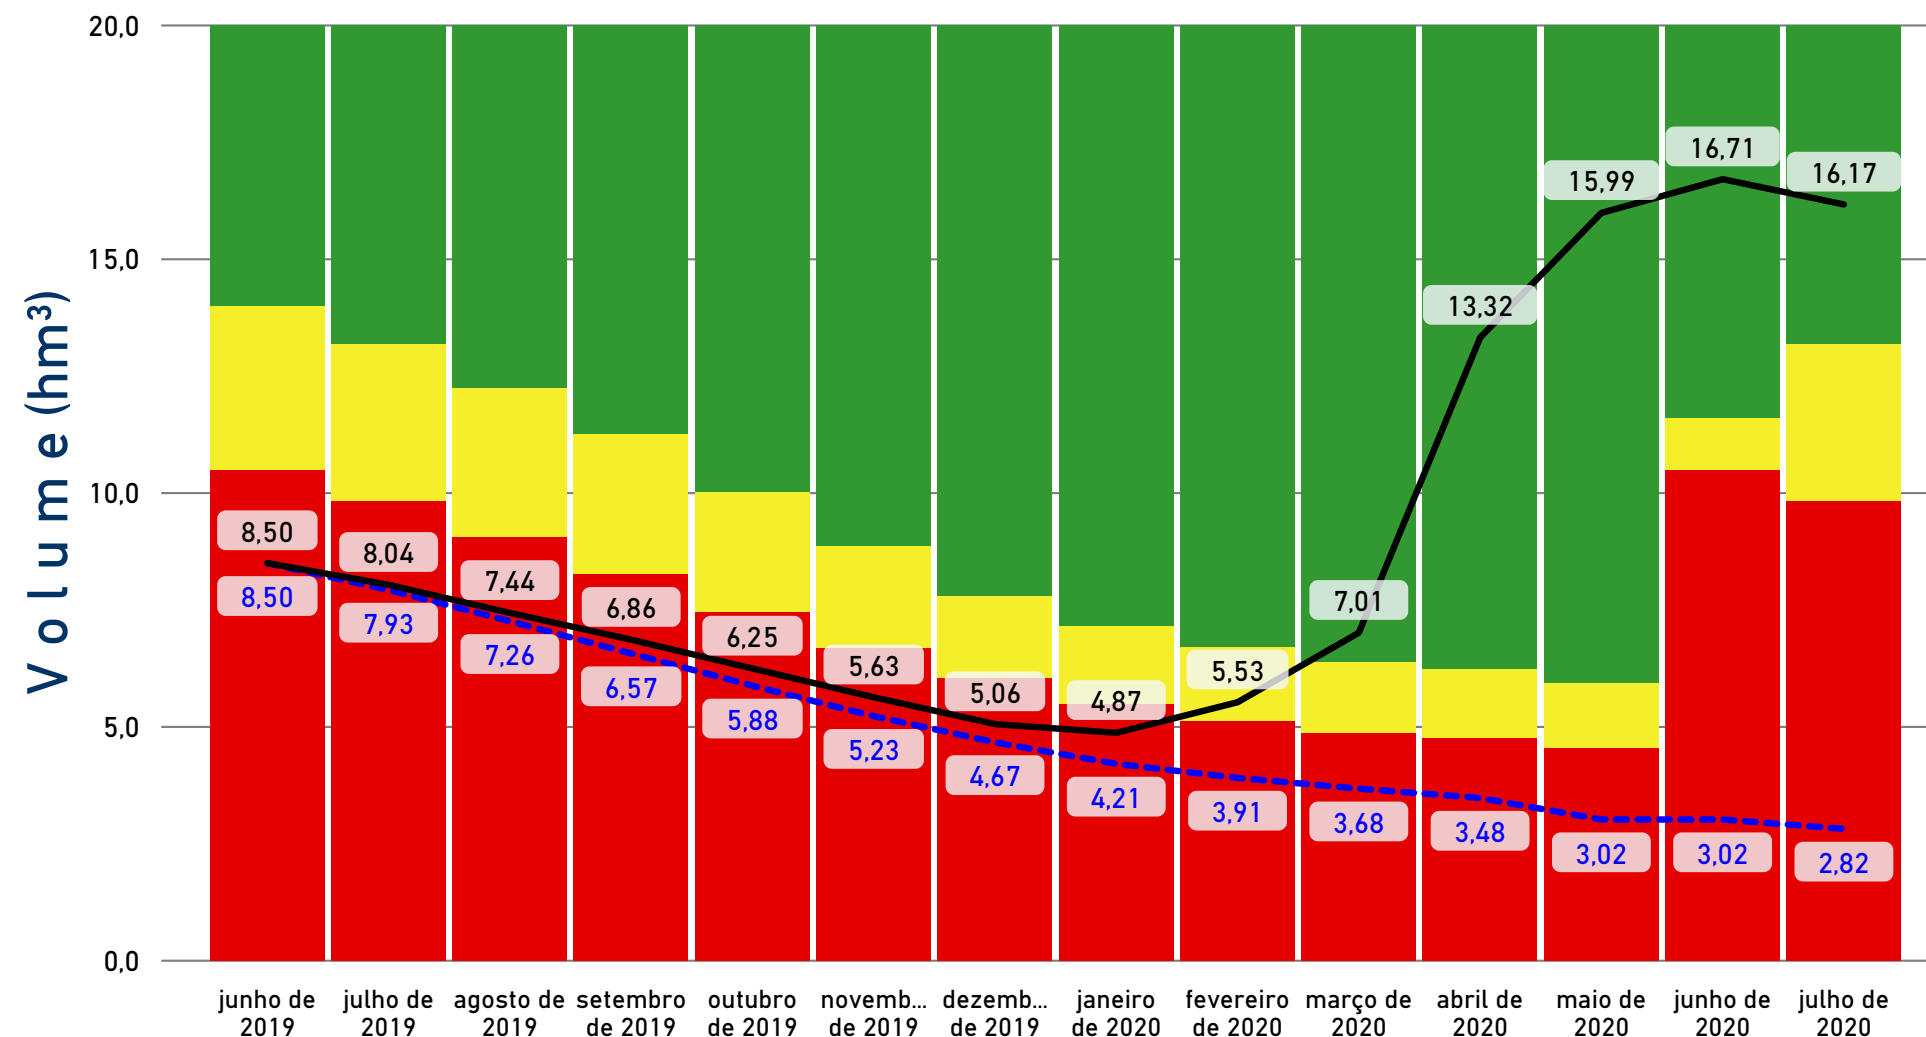

Data	Cota Esperada (m)	Volume Esperado (hm³)	Cota Observada (m)	Volumes Observados (hm³)
junho de 2019	177,38	8,50	177,38	8,50
julho de 2019	177,15	7,93	177,20	8,04
agosto de 2019	176,87	7,26	176,96	7,44
setembro de 2019	176,55	6,57	176,69	6,86
outubro de 2019	176,22	5,88	176,40	6,25
novembro de 2019	175,89	5,23	176,11	5,63
dezembro de 2019	175,57	4,67	175,80	5,06
janeiro de 2020	175,29	4,21	175,69	4,87
fevereiro de 2020	175,12	3,91	176,06	5,53
março de 2020	174,98	3,68	176,76	7,01
abril de 2020	174,83	3,48	179,04	13,32
maio de 2020	174,48	3,02	179,78	15,99
junho de 2020	174,48	3,02	179,98	16,71
julho de 2020	174,33	2,82	179,83	16,17

LEGENDAS

--- VOLUMES ESPERADOS (hm³) — VOLUMES OBSERVADOS (hm³)

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 2109-5566

boletim gerado em:

20/08/2020

julho de 2020

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

SABUGI
SISTEMA HÍDRICO

2019-2020
ALOCAÇÃO

SÃO JOÃO DO SABUGI
LOCAL

RN
UF

11/07/2019
DATA DA REUNIÃO



CONSUMOS ESPERADOS (L/S)

Finalidade	julho de 2019	agosto de 2019	setembro de 2019	outubro de 2019	novembro de 2019	dezembro de 2019	janeiro de 2020	fevereiro de 2020	março de 2020	abril de 2020	maio de 2020	junho de 2020	julho de 2020
Abastecimento público	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Irrigação no entorno	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Perímetro Irrigado Sabugi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usos a jusante (inclui a vazão de perenização)	20,00	667,00	20,00	20,00	698,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
TOTAL	55,00	702,00	55,00	55,00	733,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00

CONSUMOS OBSERVADOS (L/S)

Finalidade	julho de 2019	agosto de 2019	setembro de 2019	outubro de 2019	novembro de 2019	dezembro de 2019	janeiro de 2020	fevereiro de 2020	março de 2020	abril de 2020	maio de 2020	junho de 2020	julho de 2020
Abastecimento público	14,63	15,30	14,20	14,90	12,64	12,99	10,57	8,07	13,14	12,58	12,30	11,38	12,53
Abastecimento público açude Carnaúba			0,59	0,59	0,59	0,59	1,21	1,21	1,23	1,27	1,23	0,58	0,53
Irrigação no entorno													
Perímetro Irrigado Sabugi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usos a jusante (inclui a vazão de perenização)	19,35	19,40	1.017,61	17,20	18,15	17,30	18,05	18,60	20,90	22,85	0,00	0,00	20,50
TOTAL	34,00	34,72	1.032,41	32,70	31,39	30,89	29,84	27,89	35,28	36,71	13,53	11,97	33,57

LEGENDA

 SEM INFORMAÇÃO

julho de 2020

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

SABUGI
SISTEMA HÍDRICO

2019-2020
ALOCAÇÃO

SÃO JOÃO DO SABUGI
LOCAL

RN
UF

11/07/2019
DATA DA REUNIÃO



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

It...	Atividade	Prazo / Frequência	Responsável	DESEMPENHO	Observações
1	MONITORAMENTO				
1.1	Monitoramento de cotas e nível d'água dos reservatórios	Diário	ANA		
1.2	Medição e aferição da descarga contínua do reservatório Santo Antônio para o rio Sabugi	Mensal	ANA		
1.3	Medições de vazões durante as descargas emergenciais do reservatório Santo Antônio	Período de Descarga	ANA		
1.4	Medição dos volumes captados nos reservatórios Santo Antônio e Carnaúba para abastecimento público	Mensal	CAERN		
1.5	Consumo de energia elétrica (tarifa-verde) pelos usuários do sistema hídrico em 2018	ago-19	ANA		
2	REGULAÇÃO DE USOS				
2.1	Publicação do Marco Regulatório - MR	2019	ANA		Resolução n. 59/2019, publicado no DOU em 09/09/2019, seção 1, página 152.
2.2	Regularização dos usuários, inclusive com a instalação de medidores volumétricos	180 dias após a publicação do Marco Regulatório	ANA		41 captações regularizadas em 2020. Necessária regularização do Perímetro Irrigado Sabugi.
2.3	Acompanhamento da Alocação de Água	Contínuo	ANA		
3	OUTRAS AÇÕES				
3.1	Ações necessárias à descarga emergencial do reservatório Santo Antônio para o rio Sabugi e acompanhamento da operação	-	Comissão de Acompanhamento		

LEGENDAS



REALIZADA



EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO



NÃO REALIZADA

julho de 2020

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

SABUGI
SISTEMA HÍDRICO

2019-2020
ALOCAÇÃO

SÃO JOÃO DO SABUGI
LOCAL

RN
UF

11/07/2019
DATA DA REUNIÃO



COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

NOME	REPRESENTAÇÃO	TELEFONE
Antonio Pereira Costa	Associação da Comunidade Cachos	(84) 99649-1699
Fabiano Moura	CAERN	(84) 98128-6380
Inácio Dantas de Araújo	EMATER	(84) 99834-3307
Ivanildo Carlos dos Santos	Defesa Civil de Caicó	(84) 99851-2734
João Batista de Medeiros Simões	STRAF	(84) 99668-8056
João Batista Pereira de Medeiros	Prefeitura Municipal - São João do Sabugi	(84) 99616-8469
Jorge Luiz da Costa	DNOCS	(84) 99946-2276 / (84) 3421-2050
José Procópio de Lucena (Coordenador)	CBH-PPA	(84) 99928-0448
Marco Antonio de Morais	Associação da Comunidade Bom Jesus	(84) 99932-6406

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 2109-5566

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento disponíveis na página da ANA na internet, no link:

[Regulação > Regras Especiais > Alocação de Água](#)

boletim gerado em:

20/08/2020