

Setembro de
2022

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

CUREMA-MÃE D'ÁGUA
SISTEMA HÍDRICO

2022-2023
ALOCAÇÃO

Video Conferência
LOCAL


PB
UF

07/07/2022
DATA DA REUNIÃO



AÇUDE CUREMA

Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos

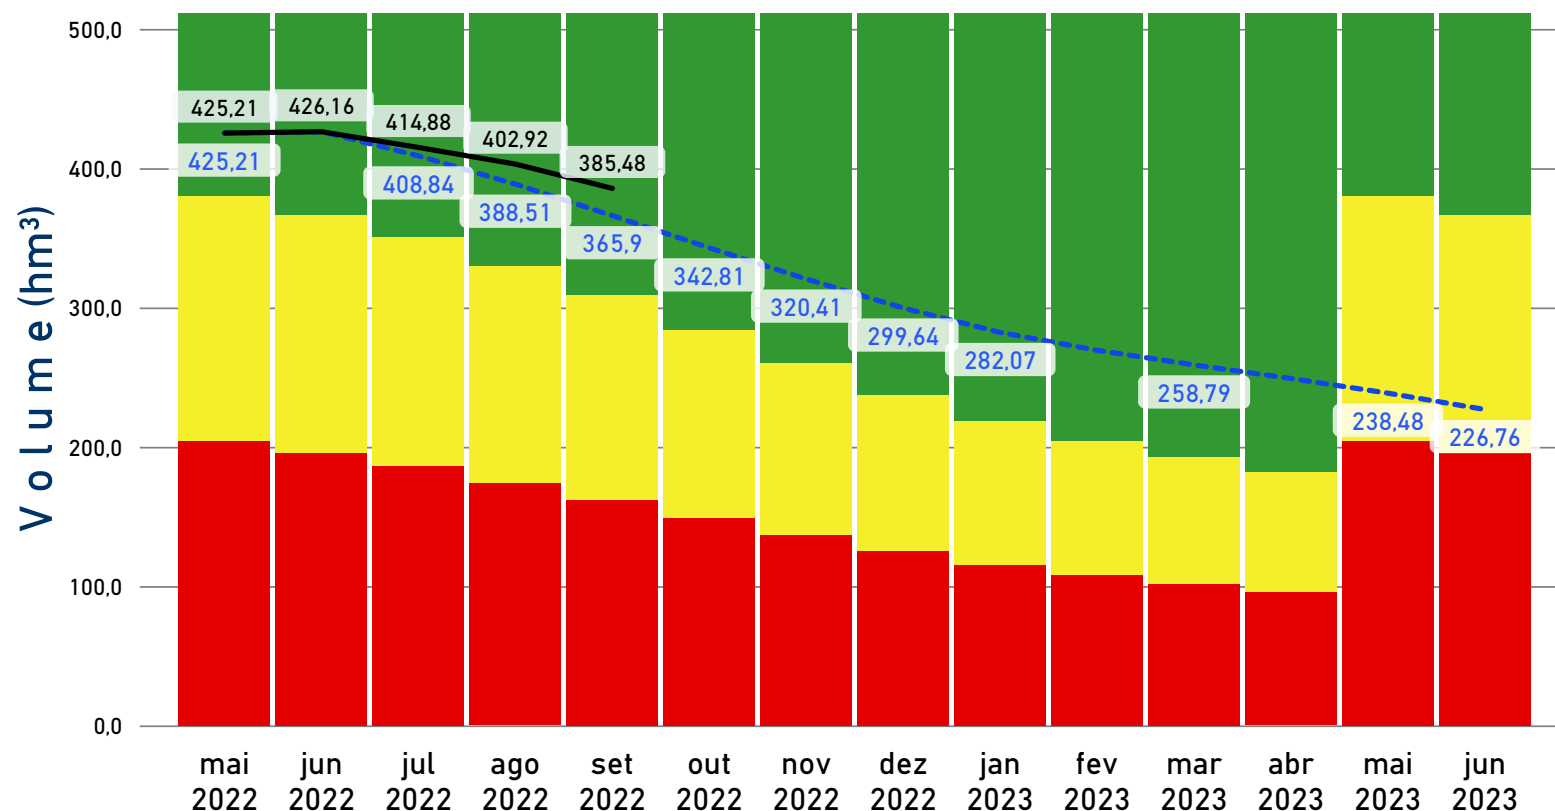

Data	Cota Esperada (m)	Volume Esperado (hm³)	Cota Observada (m)	Média de Volume Observado (hm³)
mai 2022	239,75	425,21	239,75	425,21
jun 2022	239,77	426,16	239,77	426,16
jul 2022	239,39	408,84	239,53	414,88
ago 2022	238,94	388,51	239,27	402,92
set 2022	238,42	365,90	238,88	385,48
out 2022	237,86	342,81		
nov 2022	237,28	320,41		
dez 2022	236,72	299,64		
jan 2023	236,20	282,07		
fev 2023	235,80	269,26		
mar 2023	235,50	258,79		
abr 2023	235,20	249,01		
mai 2023	234,80	238,48		
jun 2023	234,40	226,76		

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água
comar@ana.gov.br (61) 99297-1020

LEGENDAS	
	VOLUMES ESPERADOS (hm³)
	VOLUMES OBSERVADOS (hm³)

boletim gerado em:

07/10/2022

Setembro de
2022

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

CUREMA-MÃE D'ÁGUA
SISTEMA HÍDRICO

2022-2023
ALOCAÇÃO

Video Conferência
LOCAL


PB
UF

07/07/2022
DATA DA REUNIÃO



AÇUDE MÃE D'ÁGUA

Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos

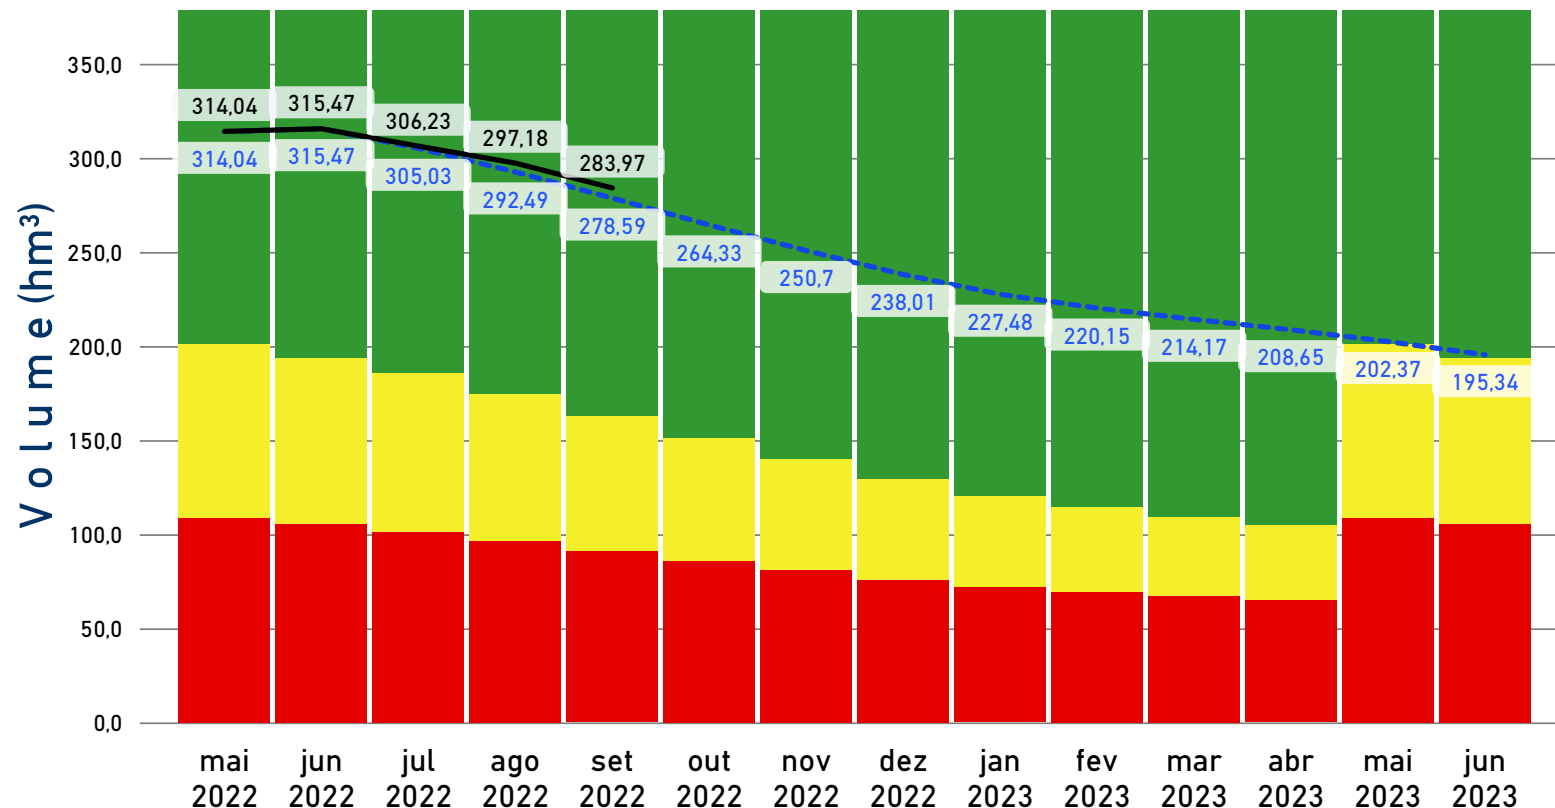

Data	Cota Esperada (m)	Volume Esperado (hm³)	Cota Observada (m)	Volume Observado (hm³)
mai 2022	239,79	314,04	239,79	314,04
jun 2022	239,83	315,47	239,83	315,47
jul 2022	239,53	305,03	239,57	306,23
ago 2022	239,17	292,49	239,31	297,18
set 2022	238,75	278,59	238,92	283,97
out 2022	238,31	264,33		
nov 2022	237,87	250,70		
dez 2022	237,44	238,01		
jan 2023	237,07	227,48		
fev 2023	236,81	220,15		
mar 2023	236,59	214,17		
abr 2023	236,39	208,65		
mai 2023	236,15	202,37		
jun 2023	235,88	195,34		

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água
comar@ana.gov.br (61) 99297-1020

LEGENDAS	
	VOLUMES ESPERADOS (hm³)
	VOLUMES OBSERVADOS (hm³)

boletim gerado em:

07/10/2022

Setembro de
2022

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

CUREMA-MÃE D'ÁGUA
SISTEMA HÍDRICO

2022-2023
ALOCAÇÃO

Video Conferência
LOCAL

PB
UF

07/07/2022
DATA DA REUNIÃO



Item	Atividade	Responsavel	Prazo_Frequencia	Status	Observações
1	MONITORAMENTO				
1.1	Medição de cotas dos reservatórios	ANA	Diária	REALIZADA	
1.2	Medição das descargas dos reservatórios	DNOCS	Diária	REALIZADA	
1.3	Medição das vazões captadas para abastecimento público no Estado da Paraíba	CAGEPA	Mensal	REALIZADA	
1.4	Medição das vazões captadas para abastecimento público no Estado do Rio Grande do Norte	CAERN	Mensal	REALIZADA	
1.5	Medição diária da cota na captação para abastecimento público localizada em Pombal e em São Bento (PB)	CAGEPA	Semanal	REALIZADA	
2	INSTRUMENTAÇÃO				
2.1	Instalação de régua para monitoramento de cotas nos reservatórios	ANA	Sempre que necessário	EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO	
2.2	Calibração do medidor fixo ultrassônico da barragem Curema	DNOCS	Sempre que necessário	EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO	
2.3	Calibração do medidor fixo ultrassônico da barragem Mãe D'Água para o canal da Redenção	AESA/ANA	Agosto/2022	NÃO REALIZADA	
3	REGULAÇÃO DE USOS				
3.1	Regularização das outorgas para abastecimento público no Estado da Paraíba (SIAA Curemas-Sabugi)	CAGEPA	2022	EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO	
4	OUTRAS AÇÕES				
4.1	Reunião para discussão sobre a sustentabilidade da operação e da manutenção das barragens Curema e Mãe D'Água	DNOCS / AESA / ANA / CBH PPA	Agosto/2022	NÃO REALIZADA	
4.2	Instalação de medidores para os usuários no Barrilete Mãe D'água	DNOCS	2022	EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO	

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 99297-1020

LEGENDAS

REALIZADA


EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO

NÃO REALIZADA

boletim gerado em:

07/10/2022

Consumos médios por Finalidades

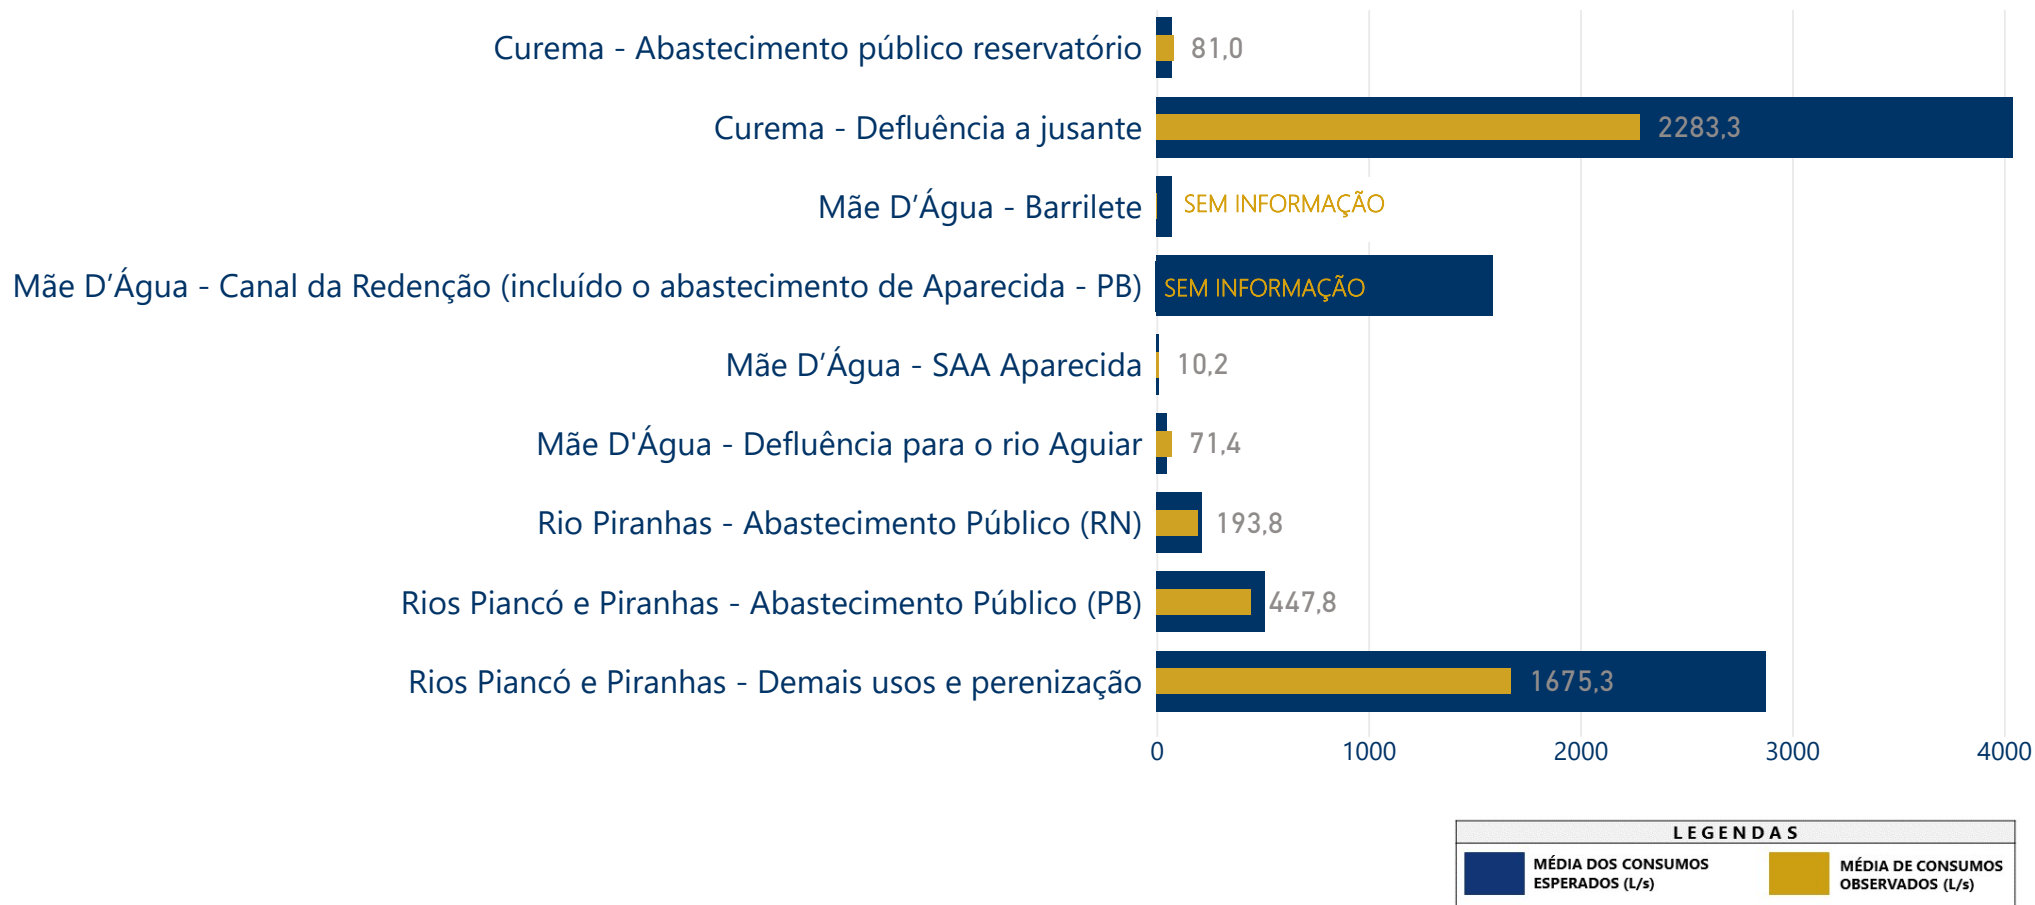

Setembro de
2022

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

CUREMA-MÃE D'ÁGUA
SISTEMA HÍDRICO

2022-2023
ALOCAÇÃO

Video Conferência
LOCAL

PB
UF

07/07/2022
DATA DA REUNIÃO



CONSUMOS ESPERADOS (L/S)

Finalidade	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023
Curema - Abastecimento público reservatório	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Curema - Defluência a jusante	3415	4207	4500	4759	4655	4518	3880	2950	2536	2364	2605	2847
Curema - Usos no entorno	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Mãe D'Água - Barrilete	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Mãe D'Água - Canal da Redenção (incluído o abastecimento de Aparecida - PB)	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590
Mãe D'Água - SAA Aparecida	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Mãe D'Água - Usos no entorno	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Mãe D'Água - Defluência para o rio Aguiar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Rio Piranhas - Abastecimento Público (RN)	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217
Rios Piancó e Piranhas - Abastecimento Público (PB)	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511
Rios Piancó e Piranhas - Demais usos e perenização	2875	2875	2875	2875	2875	2875	2875	2875	2875	2875	2875	2875

CONSUMOS OBSERVADOS (L/S)

Finalidade	07/2022	08/2022	09/2022
Curema - Abastecimento público reservatório	81,44	79,05	82,45
Curema - Defluência a jusante	2.000,00	2.000,00	2.850,00
Mãe D'Água - Barrilete			
Mãe D'Água - Canal da Redenção (incluído o abastecimento de Aparecida-PB)	509,00		
Mãe D'Água - SAA Aparecida	11,17	8,07	11,49
Mãe D'Água - Defluência para o rio Aguiar	71,40	71,40	71,40
Rio Piranhas - Abastecimento Público (RN)	188,58	189,25	203,69
Rios Piancó e Piranhas - Abastecimento Público (PB)	423,88	447,78	471,79
Rios Piancó e Piranhas - Demais usos e perenização	1.488,50	1.362,97	2.174,52

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 99297-1020

LEGENDA

SEM INFORMAÇÃO

boletim gerado em:

07/10/2022

Setembro de
2022

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

CUREMA-MÃE D'ÁGUA
SISTEMA HÍDRICO

2022-2023
ALOCAÇÃO

Video Conferência
LOCAL

PB
UF

07/07/2022
DATA DA REUNIÃO



COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

NOME	REPRESENTAÇÃO	TELEFONE	E-MAIL
José Messias	AESA	(83) 99105-8357	josemessias@aesa.pb.gov.br
Adelson Sebastião dos Santos	CAERN	(84) 98177-4393	asebastiao@caern.com.br / rse@caern.com.br
Sérvio Túlio Cavalcanti Araújo	CAGEPA	(83) 98885-5255	serviotulio@cagepa.pb.gov.br
José Kleydison da Silva	Câmara de Vereadores de Coremas PB	(83) 99919-8201	klay22555@hotmail.com
Waldemir Azevedo	CBH-PPA (coordenador)	(83) 99636-2147	waldemir@aesa.pb.gov.br
Josefa da Silva (Sonia)	Comunidade Sítio Mãe D'Água	(83) 99887-2673	ss2236297@gmail.com
Ademir Pereira de Oliveira	DNOCS	(83) 98153-8460	demir_pb@hotmail.com
Francisco Auricélio de O. Costa	IGARN	(84) 99984-8483	auricelio.rn@gmail.com
Rogério Paganelli Junqueira	PIVAS	(83) 99600-0431	ropjunqueira@gmail.com
Paulo Emanuel Batista Pereira	Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas	(84) 99681-7661	paulinho.5968@gmail.com
Antonione Pontes Abrantes	STTR Aparecida	(83) 98138-3227	straparecida@gmail.com
Maria de Lourdes S. dos S. e Araújo	STTR Pombal	(83) 99900-6235	sttrpombal@gmail.com

COMAR

Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 99297-1020

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento disponíveis na página da ANA na internet, no link:

[Regulação e Fiscalização > Alocação de Água e Marcos Regulatórios](#)

boletim gerado em:

07/10/2022