


AÇUDE SANTO ANTÔNIO

Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos

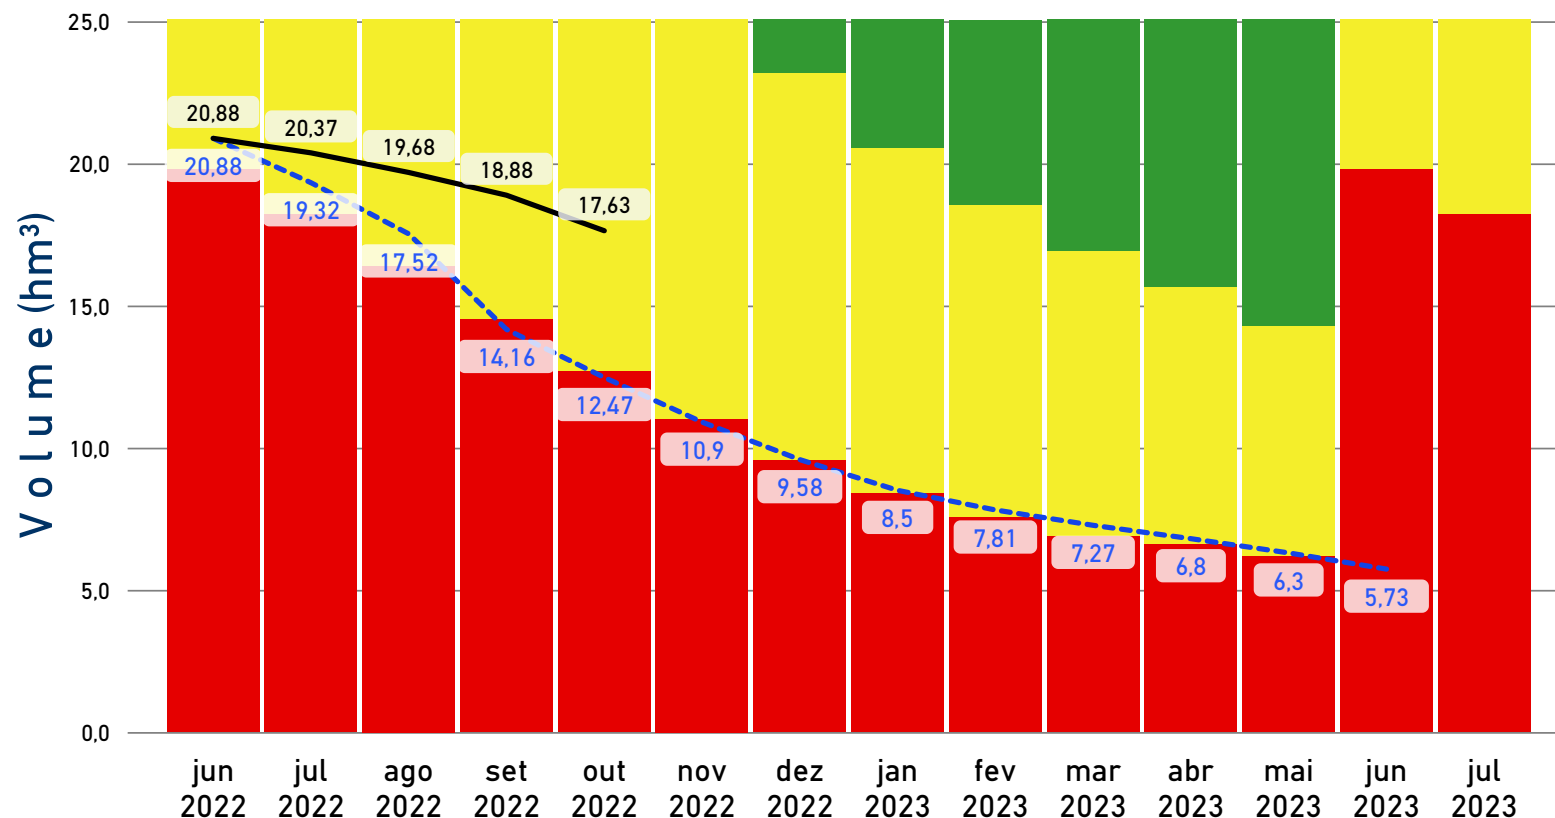


Data	Cota Esperada (m)	Volume Esperado (hm³)	Cota Observada (m)	Média de Volume Observado (hm³)
jun 2022	91,75	20,88	91,75	20,88
jul 2022	91,50	19,32	91,67	20,37
ago 2022	91,20	17,52	91,56	19,68
set 2022	90,57	14,16	91,43	18,88
out 2022	90,22	12,47	91,22	17,63
nov 2022	89,85	10,90		
dez 2022	89,52	9,58		
jan 2023	89,23	8,50		
fev 2023	89,02	7,81		
mar 2023	88,83	7,27		
abr 2023	88,66	6,80		
mai 2023	88,47	6,30		
jun 2023	88,26	5,73		

LEGENDAS	
	VOLUMES ESPERADOS (hm³)
	VOLUMES OBSERVADOS (hm³)

AÇUDE CARNAÚBA

Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos

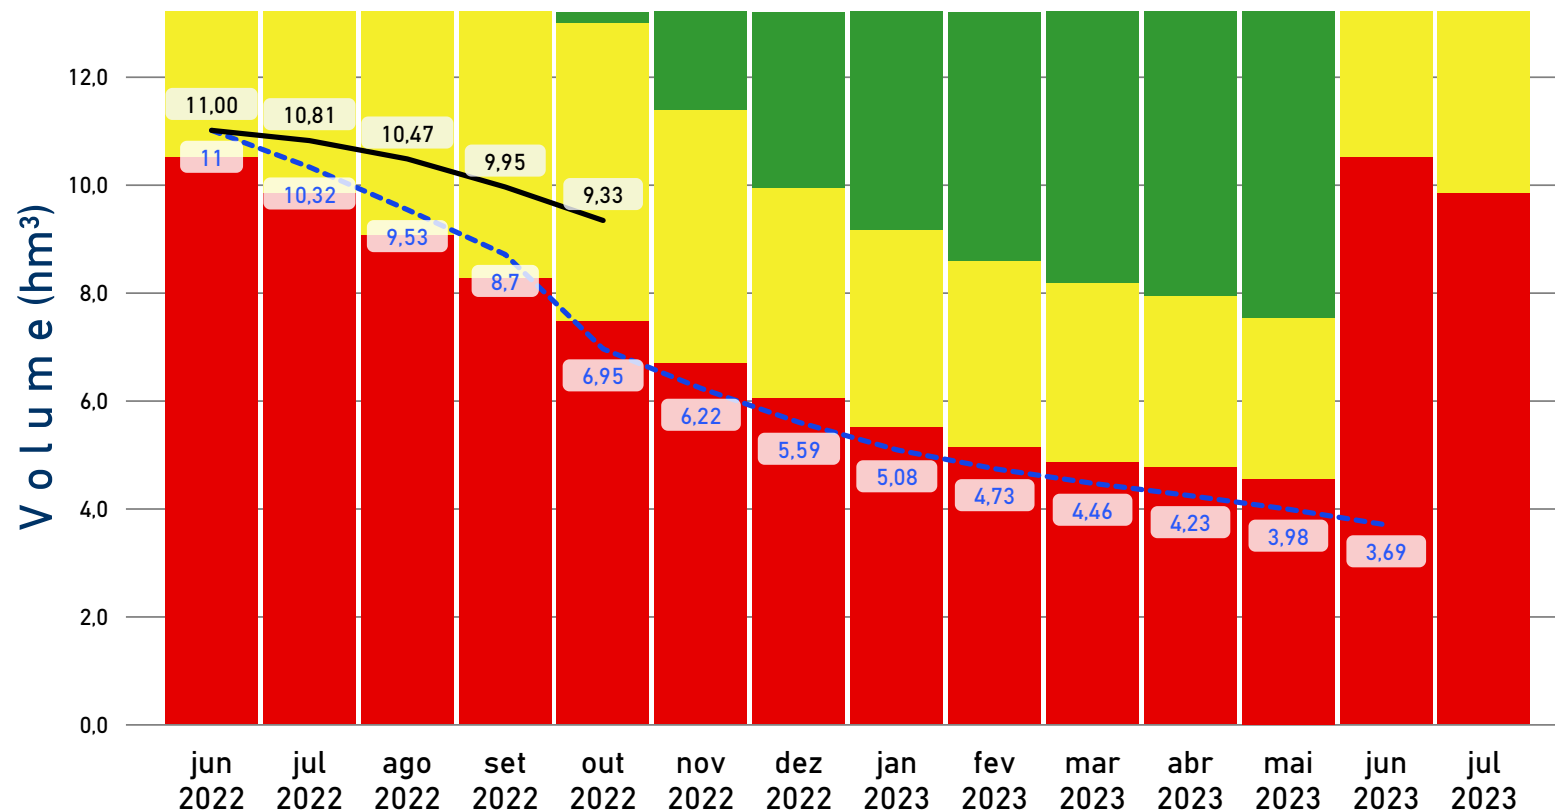

Data	Cota Esperada (m)	Média de Volume Esperado (hm³)	Média de Cota Observada (m)	Média de Volume Observado (hm³)
jun 2022	178,29	11,00	178,29	11,00
jul 2022	178,07	10,32	178,23	10,81
ago 2022	177,77	9,53	178,12	10,47
set 2022	177,45	8,70	177,94	9,95
out 2022	176,73	6,95	177,70	9,33
nov 2022	176,38	6,22		
dez 2022	176,08	5,59		
jan 2023	175,81	5,08		
fev 2023	175,60	4,73		
mar 2023	175,44	4,46		
abr 2023	175,31	4,23		
mai 2023	175,16	3,98		
jun 2023	174,99	3,69		



Outubro de 2022

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

SABUGI
SISTEMA HÍDRICO

2022-2023
ALOCAÇÃO

Video Conferência
LOCAL

RN
UF

21/07/2022
DATA DA REUNIÃO



Item	Atividade	Responsavel	Prazo_Frequencia	Status	Observações
1	MONITORAMENTO				
1.1	Medição de cotas dos reservatórios	ANA / IGARN	Diária		
1.2	Medição das descargas dos reservatórios	ANA / IGARN	Diária		
1.3	Medição das vazões captadas para abastecimento público	CAERN	Mensal		
1.4	Medição do número de caminhões pipa que se abastecem no reservatório Carnaúba	CAERN / Exército / PM São João do Sabugi	Mensal		Controle feito pela CAERN, enviada junto com a captação para abastecimento público.
2	INSTRUMENTAÇÃO				
2.1	Instalação de régua para monitoramento de cotas nos reservatórios	ANA / IGARN	Sempre que necessário		
2.2	Batimetria dos 10 reservatórios no rio Sabugi a jusante	IGARN	Junho/2023		
2.3	Instalação de régua nos 10 reservatórios no rio Sabugi a jusante com apoio da ANA para capacitar técnicos do IGARN	IGARN	Junho/2023		
3	OUTRAS AÇÕES				
3.1	Estudos sobre sistema de distribuição de água a jusante por tubulação, inclusive perímetro, para apresentação ao MDR	SEMARH / Irrigantes / PM Caicó	Junho/2023		
3.2	Recuperação dos equipamentos hidromecânicos da Barragem Carnaúba	SEMARH	Junho/2023		

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 99297-1020

LEGENDAS

REALIZADA


EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO

NÃO REALIZADA

boletim gerado em:

09/11/2022

Consumos médios por Finalidades (L/s)

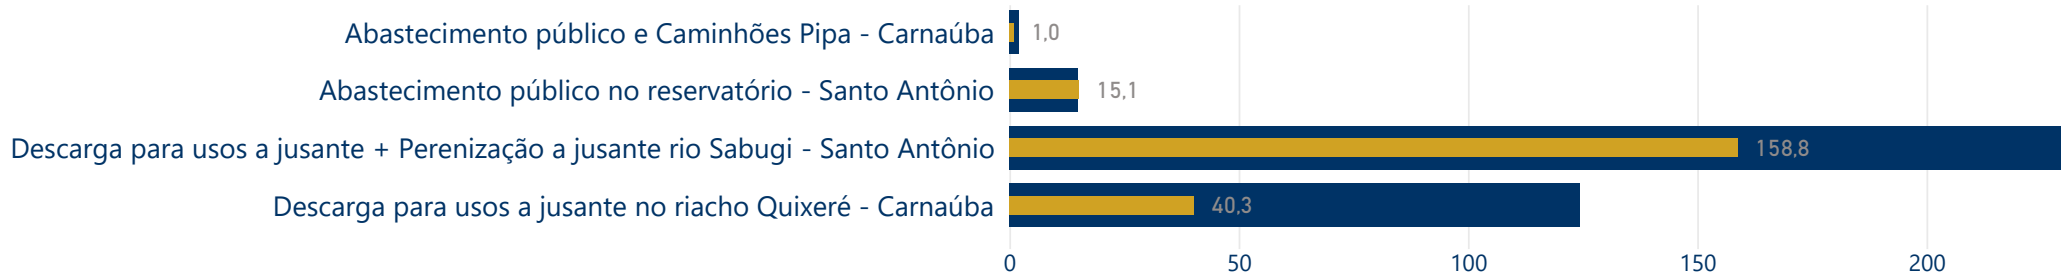

LEGENDAS	
■	MÉDIA DOS CONSUMOS ESPERADOS (L/s)
■	MÉDIA DE CONSUMOS OBSERVADOS (L/s)

CONSUMOS ESPERADOS (L/S)

Finalidade	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023
Abastecimento público e Caminhões Pipa - Carnaúba	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Abastecimento público no reservatório - Santo Antônio	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Descarga para usos a jusante + Perenização a jusante rio Sabugi - Santo Antônio	40,00	40,00	619,70	40,00	40,00	40,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Descarga para usos a jusante no riacho Quixeré - Carnaúba	0,00	0,00	0,00	373,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usos no entorno do reservatório - Carnaúba	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Usos no entorno do reservatório - Santo Antônio	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

CONSUMOS OBSERVADOS (L/S)

Finalidade	08/2022	09/2022	10/2022
Abastecimento público e Caminhões Pipa - Carnaúba	0,96	0,99	1,01
Abastecimento público no reservatório - Santo Antônio	14,10	15,20	16,09
Descarga para usos a jusante + Perenização a jusante rio Sabugi - Santo Antônio	13,36	445,97	16,94
Descarga para usos a jusante no riacho Quixeré - Carnaúba	16,67	98,93	5,33

Outubro de 2022

SABUGI
SISTEMA HÍDRICO

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

2022-2023
ALOCAÇÃO

Video Conferência
LOCAL

RN
UF

21/07/2022
DATA DA REUNIÃO



COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

NOME	REPRESENTAÇÃO	TELEFONE	E-MAIL
José Procópio de Lucena	ADESE	(84) 99928-0448	procopiolucena@hotmail.com
Marco Antônio de Moraes	Associação da Comunidade Bom Jesus	(84) 99932-6406	
Antônio Pereira da Costa (Cipriano)	Associação da Comunidade Cachos	(84) 99649-1699	antoniodecipriano@hotmail.com
Odair Alves Diniz	Associação da Comunidade do Jorimar	(84) 99929-2890	odairdiniz14@gmail.com
Flávia de Lucena Pereira	Associação da Comunidades Jerusalém e Melado	(84) 99654-4840	
Cícero Damião Bezerra	Associação de Irrigantes do Perímetro Irrigado Sabugi	(84) 99615-0271	brendabezerra4@gmail.com
Maria do Disterro de Sousa	Associações da Comunidade Jatobá	(84) 99648-4124	
José Lazaro de Souza Medeiros	Associações da Comunidade Vaca Brava	(84) 99911-8656	
Severino Paulino	CAERN	(84) 99817-8392	paulinosouzavasco@gmail.com.br
Alex Sandro Alves	Câmara de Vereador de São João do Sabugi	(84) 99668-1990	alexandroalves1973@hotmail.com
Júlio Cesar F. de Azevedo	Câmara de Vereadores de Caicó	(84) 99907-3521	jcf2000@hotmail.com
Nelson Césio Fernandes Santos	CBH PPA	(84) 99984-1470	nelsonemparn@gmail.com
Jorge Luiz da Costa	DNOCS	(84) 3421-2050 / (84) 99946-2276	jorge.silva@dnocs.gov.br
Maria Jussara Carlos de O. Araújo	EMATER	(84) 99683-1811	jussaracarlos@hotmail.com
Francisco Auricélio de O. Costa	IGARN	(84) 994984-8483	auricelio.rn@gmail.com
João Batista Pereira de Medeiros (João de Galego)	Prefeitura de São João do Sabugi	(84) 99616-8469	joabatistapm@hotmail.com
Orquídea Costa de Araújo	Sec. De Meio Ambiente - Caicó	(84) 99906-7539	orquideac@outlook.com
João Batista de Medeiros Simões	STRAF	(84) 99668-8056	batistasimoes26@gmail.com

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 99297-1020

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento disponíveis na página da ANA na internet, no link:

[Regulação e Fiscalização > Alocação de Água e Marcos Regulatórios](#)

boletim gerado em:

09/11/2022