


AÇUDE ITANS

Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos

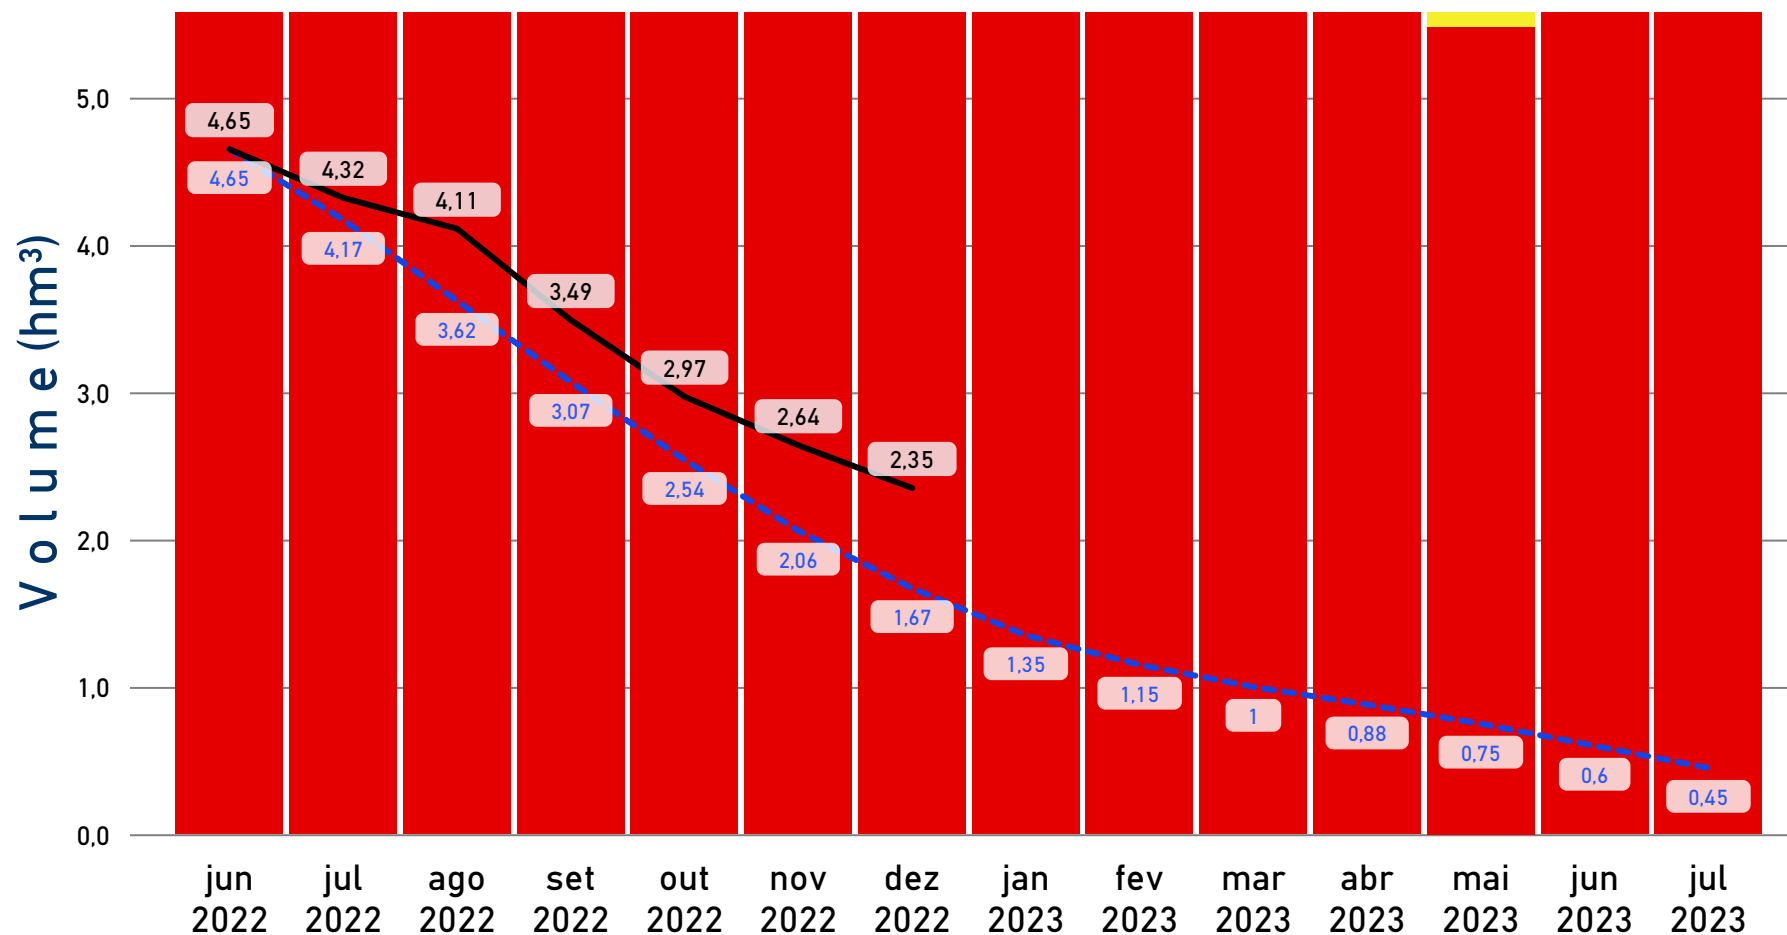

| Data | Cota Esperada (m) | Volume Esperado (hm³) | Cota Observada (m) | Volume Observado (hm³) |
|----------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| jun 2022 | 19,94 | 4,65 | 19,94 | 4,65 |
| jul 2022 | 19,70 | 4,17 | 19,78 | 4,32 |
| ago 2022 | 19,40 | 3,62 | 19,67 | 4,11 |
| set 2022 | 19,08 | 3,07 | 19,33 | 3,49 |
| out 2022 | 18,73 | 2,54 | 19,02 | 2,97 |
| nov 2022 | 18,39 | 2,06 | 18,81 | 2,64 |
| dez 2022 | 18,07 | 1,67 | 18,61 | 2,35 |
| jan 2023 | 17,78 | 1,35 | | |
| fev 2023 | 17,58 | 1,15 | | |
| mar 2023 | 17,41 | 1,00 | | |
| abr 2023 | 17,26 | 0,88 | | |
| mai 2023 | 17,09 | 0,75 | | |
| jun 2023 | 16,87 | 0,60 | | |
| jul 2023 | 16,52 | 0,45 | | |

Dezembro de
2022

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

ITANS
SISTEMA HÍDRICO

2022-2023
ALOCAÇÃO

Video Conferência
LOCAL

RN
UF

22/07/2022
DATA DA REUNIÃO



| Item | Atividade | Responsavel | Prazo_Frequencia | Status | Observações |
|------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 1 | MONITORAMENTO | | | | |
| 1.1 | Medição de cotas dos reservatórios | ANA | Diária | REALIZADA | |
| 1.2 | Medição das vazões captadas pelo Perímetro e pelo Centro de Piscicultura | DNOCS | Diária | NÃO REALIZADA | |
| 1.3 | Medição das vazões captadas para abastecimento público | CAERN | Mensal | REALIZADA | |
| 2 | INSTRUMENTAÇÃO | | | | |
| 2.1 | Instalação de régua para medição das cotas do reservatório | ANA | Sempre que necessário | EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO | |
| 2.2 | Manutenção das régua para medição das vazões captadas para o Perímetro Itans | DNOCS | Sempre que necessário | EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO | |
| 3 | REGULAÇÃO DE USOS | | | | |
| 3.1 | Regularização da outorga do Centro de Piscicultura | DNOCS | 2022 | EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO | Solcitação feita em dez/22. Pedido em análise na ANA. |
| 4 | OUTRAS AÇÕES | | | | |
| 4.1 | Compartilhamento com a ANA do mapeamento georreferenciado das áreas pública do DNOCS no reservatório Itans e no Perímetro de Irrigação Itans | DNOCS | Agosto/2022 | NÃO REALIZADA | CAAA informou em out/22 que fará reunião com os representantes do DNOCS com objetivo de agilizar o envio das informações solicitadas. |
| 4.2 | Criação de Grupo Técnico para Estudos sobre o Perímetro Itans – GT ITANS (DNOCS, Perímetro, Centro de Piscicultura, Irrigantes, CAERN, UFRN (coordenação), SEMARH e ADESE) | CBH PPA | Agosto/2022 | NÃO REALIZADA | Conforme diálogo mantido com José Procópio de Lucena, Presidente da Comissão, será realizada reunião com as Instituições envolvida após as eleições, com data ainda a ser marcada. |


LEGENDAS

REALIZADA

EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO

NÃO REALIZADA

Consumos médios por Finalidades (L/s)

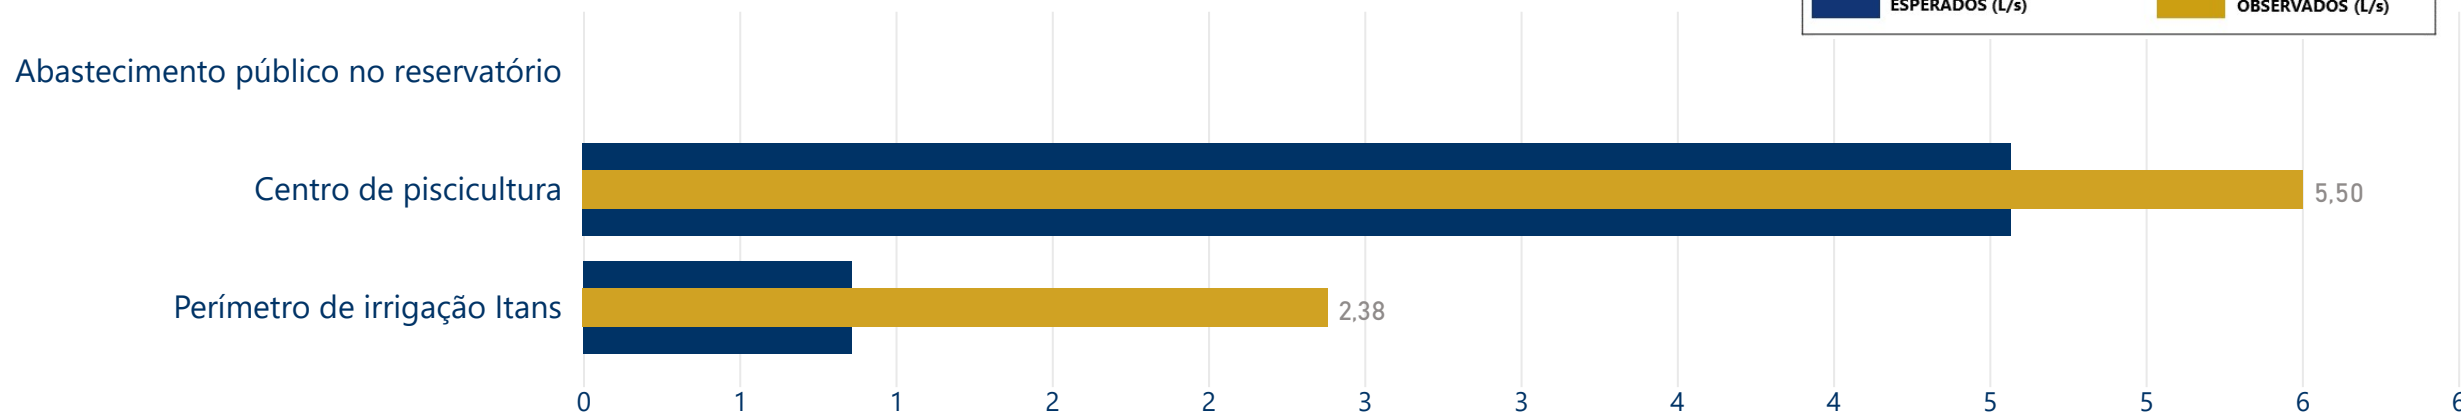

CONSUMOS ESPERADOS (L/S)

| Finalidade | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Perímetro de irrigação Itans | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Demais usos no reservatório | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Centro de piscicultura | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 |
| Abastecimento público no reservatório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONSUMOS OBSERVADOS (L/S)

| Finalidade | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| Abastecimento público no reservatório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro de Piscicultura (P3) | 5,25 | 7,00 | 6,77 | 7,00 | 7,00 | SEM INFORMAÇÃO |
| Perímetro de Irrigação Itans (P1 + P2) | 0,00 | 3,10 | 4,00 | 4,00 | 3,20 | SEM INFORMAÇÃO |

| LEGENDA |
|----------------|
| SEM INFORMAÇÃO |

Dezembro de
2022

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

ITANS
SISTEMA HÍDRICO

2022-2023
ALOCAÇÃO

Video Conferência
LOCAL

RN
UF

22/07/2022
DATA DA REUNIÃO



COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

| NOME | REPRESENTAÇÃO | TELEFONE | E-MAIL |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Adelson Sebastião dos Santos | CAERN | (84) 98177-4393 | asebastiao@caern.com.br |
| Jorge Luiz da Silva | DNOCS/Centro de Piscicultura | (84) 99946-2276 / (84) 3421-2050 | jorge.silva@dnocs.gov.br / jorgeitans@bol.com.br |
| José Procópio de Lucena | ADESE | (84) 99928-0448 | procopiolucena@hotmail.com |
| Jucelino José de Araújo Rodrigues | STTR-Caicó | (84) 99983-0481 | jucelinodosindicato@gmail.com |
| Júlio César Fernandes de Azevedo | Câmara de Vereadores de Caicó | (84) 99907-3521 | jcfa2000@hotmail.com |
| Maria do Ó Mariz de Medeiros | ACAI - Associação Comunitária do Açude Itans (entorno) | (84) 99945-7792 | |
| Orquídea Costa de Araújo | Secretária Municipal de Meio Ambiente de Caicó/RN | (83) 99906-7539 | secmeioambientecaico@gmail.com |
| Rebecca Luna Lucena | UFRN | (83) 98633-0170 | rebeccaosvaldo@yahoo.com.br |
| Wilton Costa | Colono do Perímetro Irrigado Itans | (84) 99662-9315 | |

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 99297-1020

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento disponíveis na página da ANA na internet, no link:

[***Regulação e Fiscalização > Alocação de Água e Marcos Regulatórios***](#)

boletim gerado em:

12/01/2023