




MARECHAL DUTRA

Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos

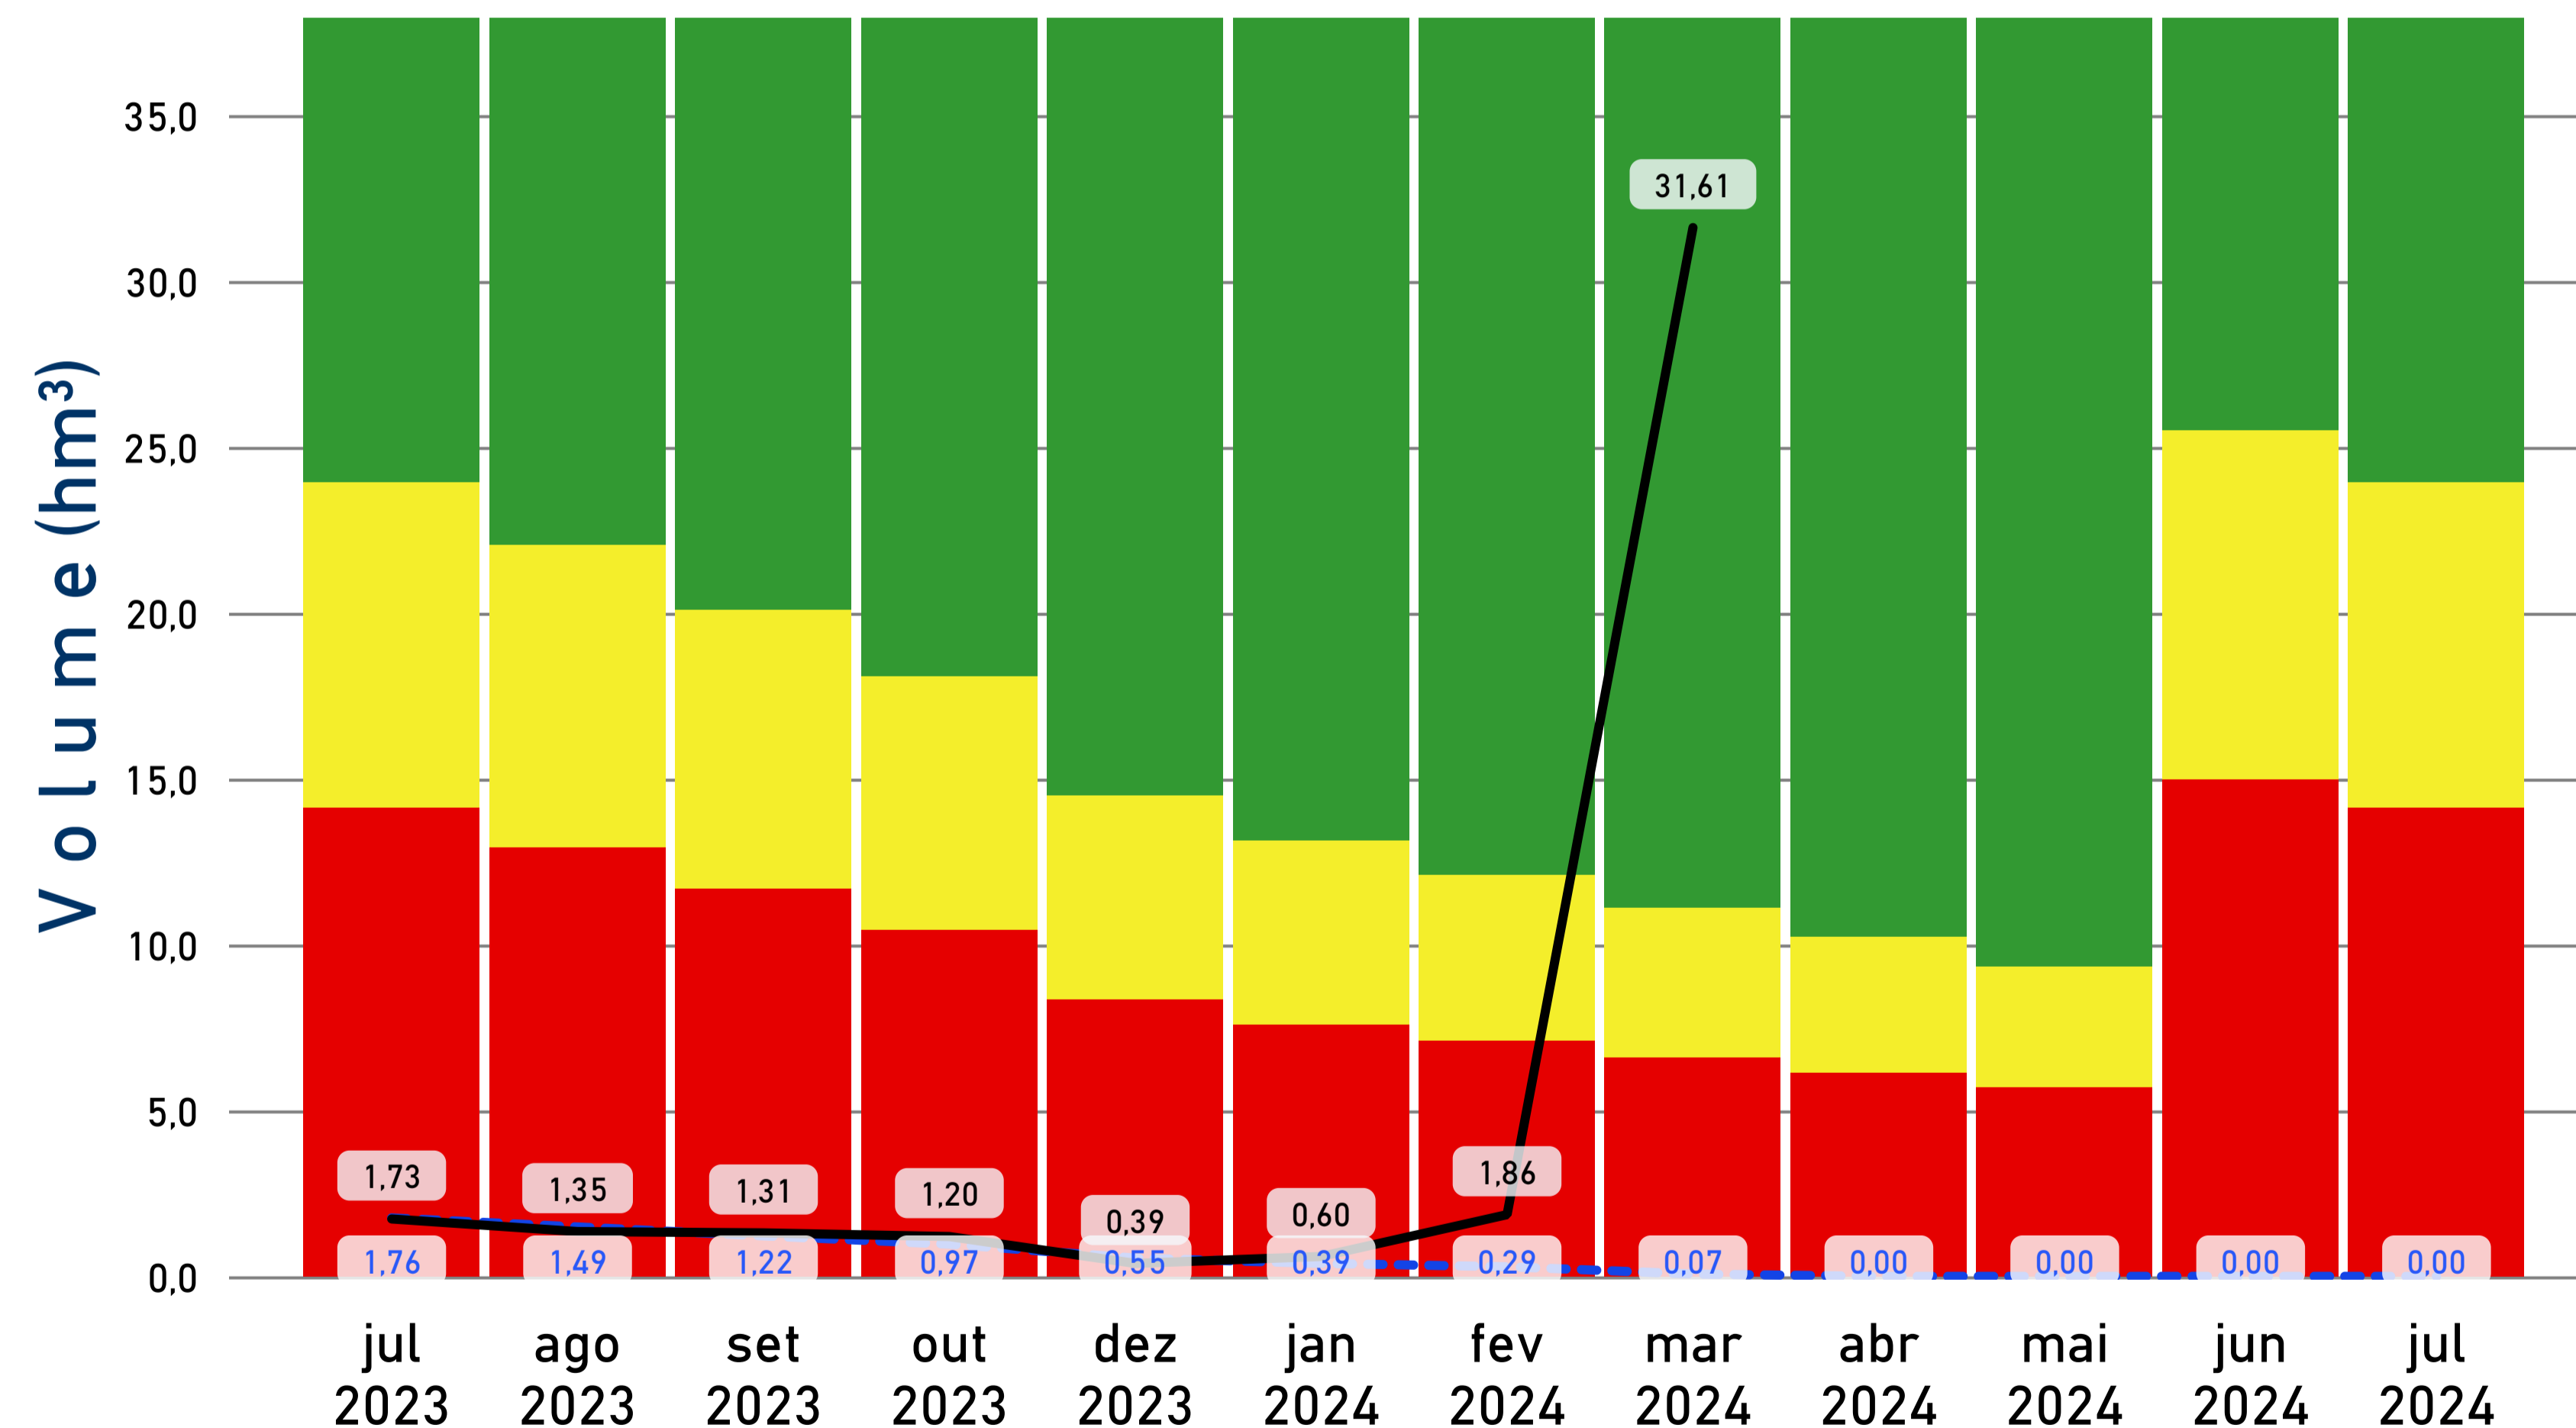


Data	Cota Esperada (m)	Volume Esperado (hm³)	Cota Observada (m)	Volume Observado (hm³)
jul 2023	287,31	1,76	287,20	1,73
ago 2023	286,99	1,49	286,88	1,35
set 2023	286,17	1,22	286,68	1,31
out 2023	285,99	0,97	286,08	1,20
nov 2023	284,99	0,75	284,76	0,62
dez 2023	283,99	0,55	283,70	0,39
jan 2024	283,63	0,39	284,48	0,60
fev 2024	277,00	0,29	287,70	1,86
mar 2024	277,00	0,07	297,40	31,61
abr 2024	277,00	0,00		
mai 2024	277,00	0,00		

LEGENDAS	
 VOLUMES ESPERADOS (hm³)	 VOLUMES OBSERVADOS (hm³)

Item	Atividade	Responsavel	Prazo_Frequencia	Status	Observações
1	MONITORAMENTO				
1.1	Medição de cotas do reservatório	ANA / IGARN	Diária	REALIZADA	
1.2	Medição das vazões captadas para abastecimento público (inclusive no Dourado)	CAERN	Mensal	REALIZADA	
2	INSTRUMENTAÇÃO				
2.1	Instalação de régua para monitoramento de cotas nos reservatórios, em especial na situação atual	ANA / IGARN	Sempre que necessário	REALIZADA	
3	OUTRAS AÇÕES				
3.1	Cadastro dos usuários no entorno do reservatório Marechal Dutra	PM Acari	Setembro/2023	NÃO REALIZADA	Prefeitura de Acari não prestou informações sobre o cadastro dos usuários do entorno.
3.2	Manifestação quanto ao calendário de execução do projeto Seridó visando atender às demandas urbanas das cidades de Currais Novos e Acari	SEMARH / CODEVASF	Outubro/2023	NÃO REALIZADA	Obra iniciada no Trecho 1N, em Jucurutu (informações de 03/02/23).
3.3	Manifestação sobre alternativa de abastecimento das cidades de Acari e Currais Novos para o previsto colapso dos reservatórios	CAERN	Outubro/2023	NÃO REALIZADA	CAERN não se manifestou sobre alternativa de abastecimento para Acari e Currais Novos.

Consumos médios por Finalidades (L/s)

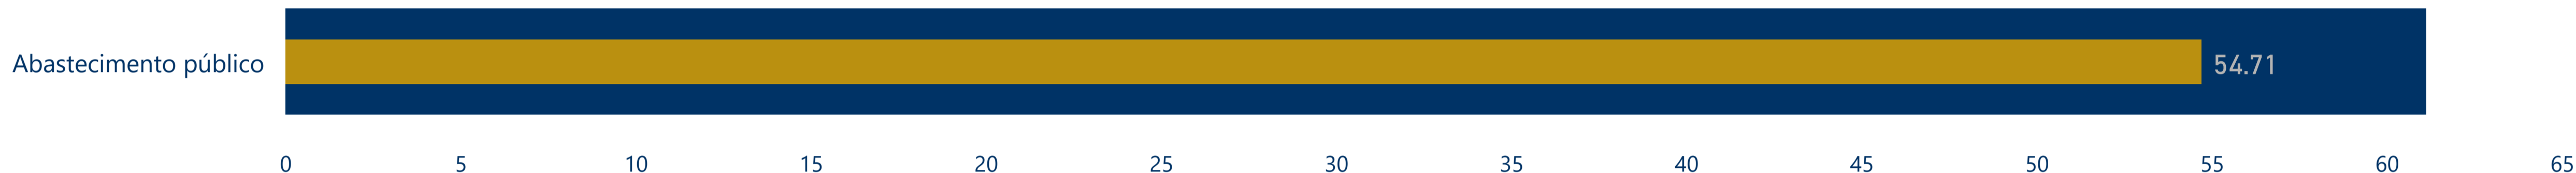

LEGENDAS

 MÉDIA DOS CONSUMOS ESPERADOS (L/s)	 MÉDIA DE CONSUMOS OBSERVADOS (L/s)
---	---

CONSUMOS ESPERADOS (L/S)

Finalidade	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024
Abastecimento público	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Uso industrial e para mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usos difusos no reservatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSUMOS OBSERVADOS (L/S)

Finalidade	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024
Abastecimento público Marechal Dutra (Gargalheiras)	50,34	53,47	40,46	60,08	57,52	53,81	60,92	59,96	55,80
Uso industrial e para mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA

 SEM INFORMAÇÃO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

NOME	REPRESENTAÇÃO	TELEFONE	E-MAIL
(a indicar)	CBH PPA		
(a indicar)	Pref. Municipal de Currais Novos		
Aline Vitória Lopes dos Santos	CAERN	(84) 99136-0345	alinevitoria@caern.com.br
Francisco Araújo da Silva	Prefeitura Municipal de Acari	(84) 99819-6095	Franciscoagricultura2@gmail.com
Ivan Simplício Neto	Usuários do entorno	(84) 99977-7642	Ivan_legiaourbana@hotmail.com
Jacinto Ferreira da Silva	DNOCS	(84) 99186-5730	jacintofs@outlook.com
Jucieny Sousa de Moura Barros	CASCAR	(84) 99628-3003	jucieny.barros@casca.com.br
Luana Gomes de Oliveira	CAERN	(84) 98127-2670	luanagomes@caern.com.br
Nelson César Fernandes dos Santos	IGARN	(84) 99984-1470	nelsonemparn@gmail.com
Adelson Sebastião dos Santos	CAERN	(84) 98177-4393	rse@caern.com.br
Maria do Céu Aprigio	Sind. Trabalhadores Rurais de Currais Novos	(84) 99620-4758	sttrcn@hotmail.com