

**De:** COMAR - COORDENAÇÃO DE MARCOS REGULATÓRIOS E ALOCAÇÃO DE AGUA <comar@ana.gov.br>  
**Enviado em:** segunda-feira, 4 de dezembro de 2023 17:44  
**Para:** alberto.batista@dnocs.gov.br; andre.giovanni@dnocs.gov.br; antoniosimaodelima@gmail.com; camaramunicipalsb@hotmail.com; cleudismar@cagepa.pb.gov.br; clovisjunior@cagepa.pb.gov.br; conceicao@conceicao.com; demirpb@hotmail.com; emidioserido@hotmail.com; francisco.mariano@dnocs.gov.br; iury.araujo@hotmail.com; jnonatodesouza@gmail.com; joaojacome@aesa.pb.gov.br; lamartineeduardo22@gmail.com; marceloleite@aesa.pb.gov.br; mozart@aesa.pb.gov.br; paulo.varellaneto; porfirioloureiro; Procopio Lucena; secretario-cbh-ppa@adese.com.br; secretario-cbh-ppa@adese.com.br; sindicatosantaines@hotmail.com; strconceicao@live.com; waldemir@aesa.pb.gov.br; mozart@aesa.pb.gov.br; erinanlins@gmail.com; raniere.nogueira@hotmail.com; mikerlandio@gmail.com  
**Cc:** Patrick Thadeu Thomas; Leonardo de Almeida; Priscyla Conti de Mesquita; André César Moura Onzi; Luiz Henrique Amorim Moura; Marco José Melo Neves; Viviane dos Santos Brandão; Og Arão Vieira Rubert; Bruno Collischonn; Juliana Dias Lopes  
**Assunto:** Boletim de Acompanhamento de Alocação de Água 2023 2024 - SANTA INÊS PB - Novembro de 2023

Prezados(as) senhores(as),

Em decorrência do ataque cibernético sofrido pela ANA há mais de 60 dias, continuamos sem as condições mínimas de acesso às ferramentas utilizadas para produzirmos os boletins de acompanhamento das alocações de água. Dessa forma, faremos o acompanhamento das alocações por meio deste **informe**, até que a Superintendência de Tecnologia da Informação da ANA reestabeleça a normalidade necessária.

Abaixo o **INFORME** para o **Acompanhamento da Alocação de Água 2023/2024** do sistema hídrico **Santa Inês** com dados consolidados até **NOVEMBRO de 2023**.


#### **Reservatório Santa Inês**

- Volume **Esperado** em 30/11: 8,18 hm<sup>3</sup> (cota 90,48 m)
- Volume **Observado** em 30/11: **6,83 hm<sup>3</sup> (cota 89,52 m)**

**ATENÇÃO: DEPLEÇÃO ACIMA DO NORMAL entre 24/10 e 2/11 - cerca de 800.000 m<sup>3</sup>**

**NECESSÁRIO FECHAMENTO IMEDIATO DA VÁLVULA DISPERSORA PARA MANUTENÇÃO DO VOLUME**

## VOLUME DO AÇUDE SANTA INÊS

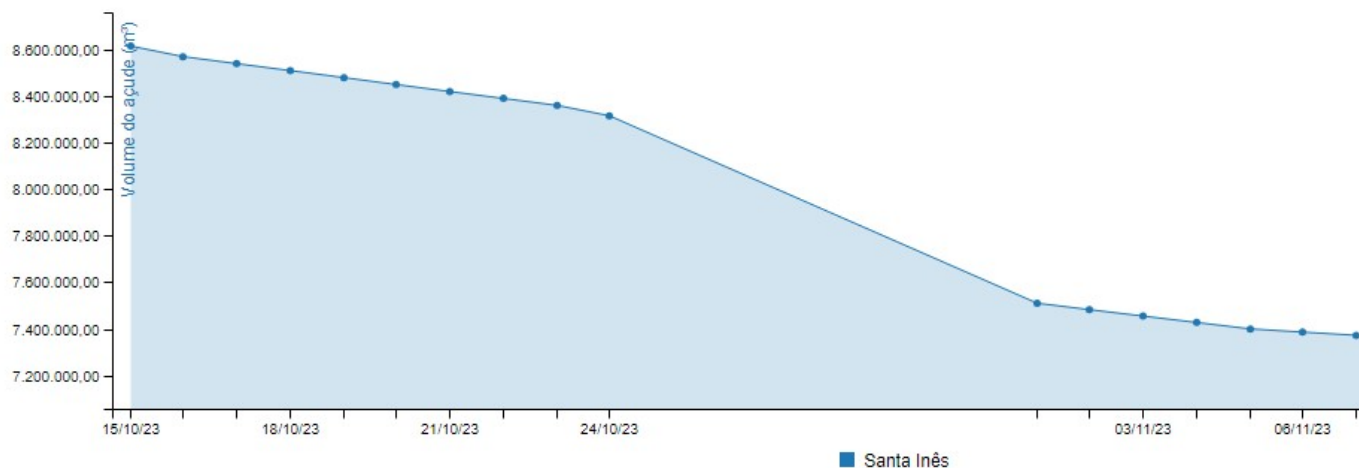

### Consumos

- Todas as finalidades estão com as médias de consumo dentro dos limites alocados.

### Atividades

- Não há atividades pendentes.

Solicitamos ampla divulgação.

Atenciosamente,



**Coordenação de Regulação de Usos em Sistemas Hídricos Locais  
– COMAR/SRE**

(61) 99297 1020

SPO, Área 5, Quadra 3, Bloco O, Sala 110, Brasília (DF)

[www.ana.gov.br](http://www.ana.gov.br)

#AÁguaÉumaSó