


AÇUDE CUREMA

Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos

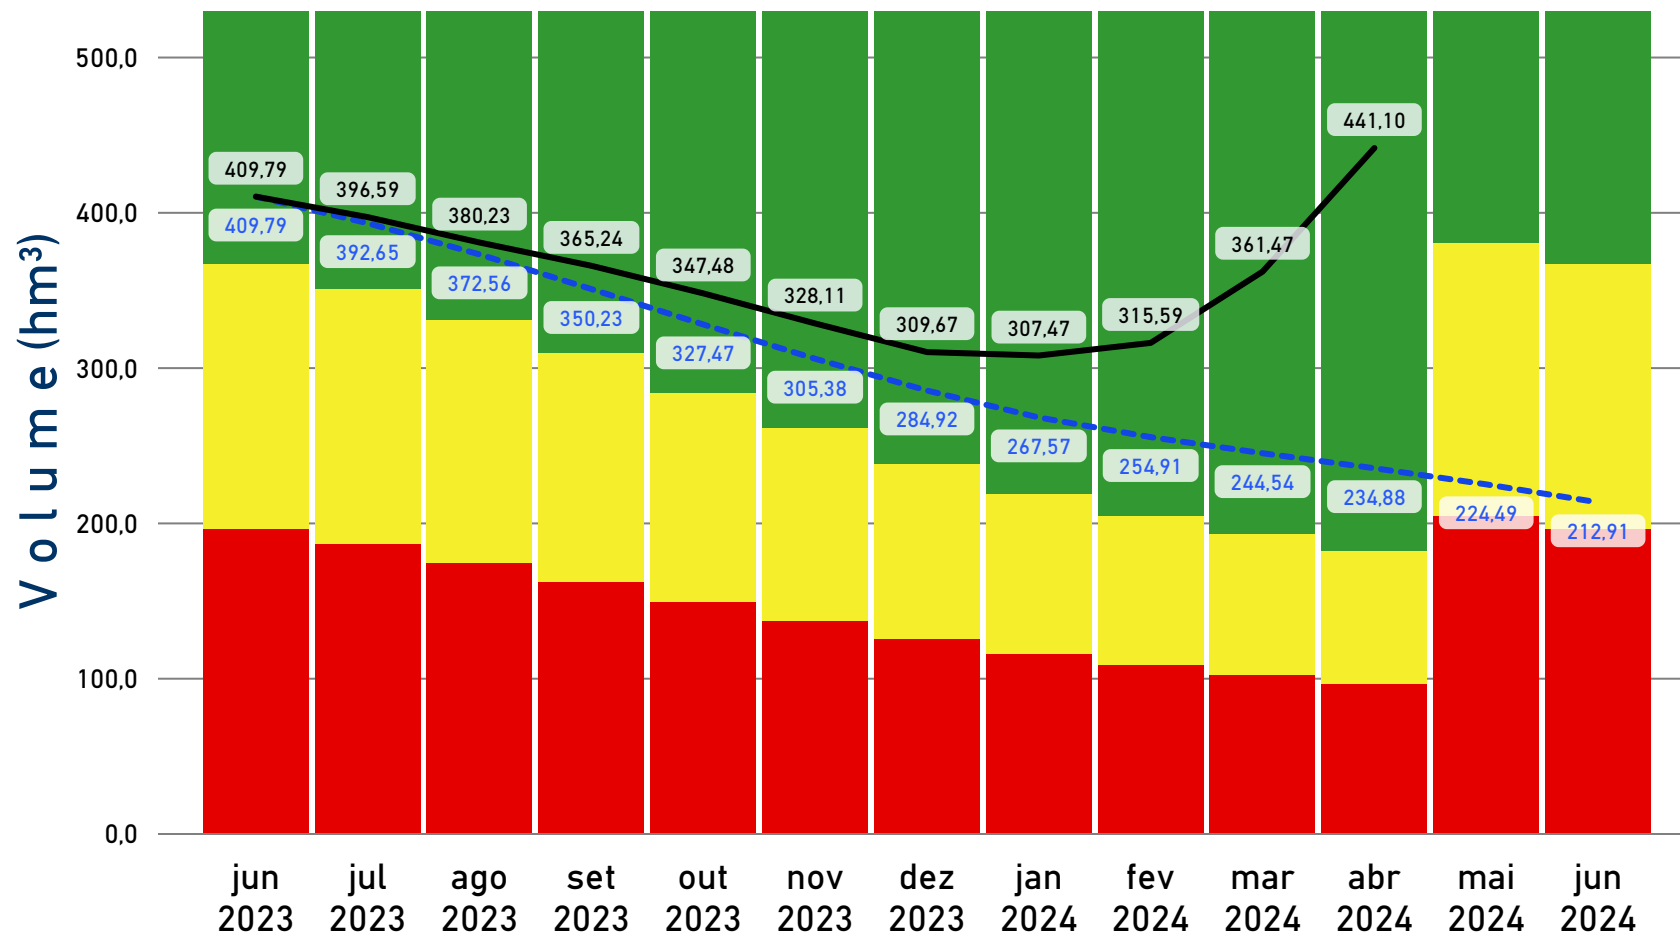


Data	Cota Esperada (m)	Volume Esperado (hm³)	Cota Observada (m)	Volume Observado (hm³)
jun 2023	239,42	409,79	239,42	409,79
jul 2023	239,04	392,65	239,13	396,59
ago 2023	238,58	372,56	238,76	380,23
set 2023	238,04	350,23	238,41	365,24
out 2023	237,47	327,47	237,98	347,48
nov 2023	236,88	305,38	237,49	328,11
dez 2023	236,30	284,92	237,00	309,67
jan 2024	235,80	267,57	236,94	307,47
fev 2024	235,40	254,91	237,16	315,59
mar 2024	235,03	244,54	238,32	361,47
abr 2024	234,71	234,88	240,08	441,10

LEGENDAS

--- VOLUMES ESPERADOS (hm³) — VOLUMES OBSERVADOS (hm³)

AÇUDE MÃE D'ÁGUA

Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos

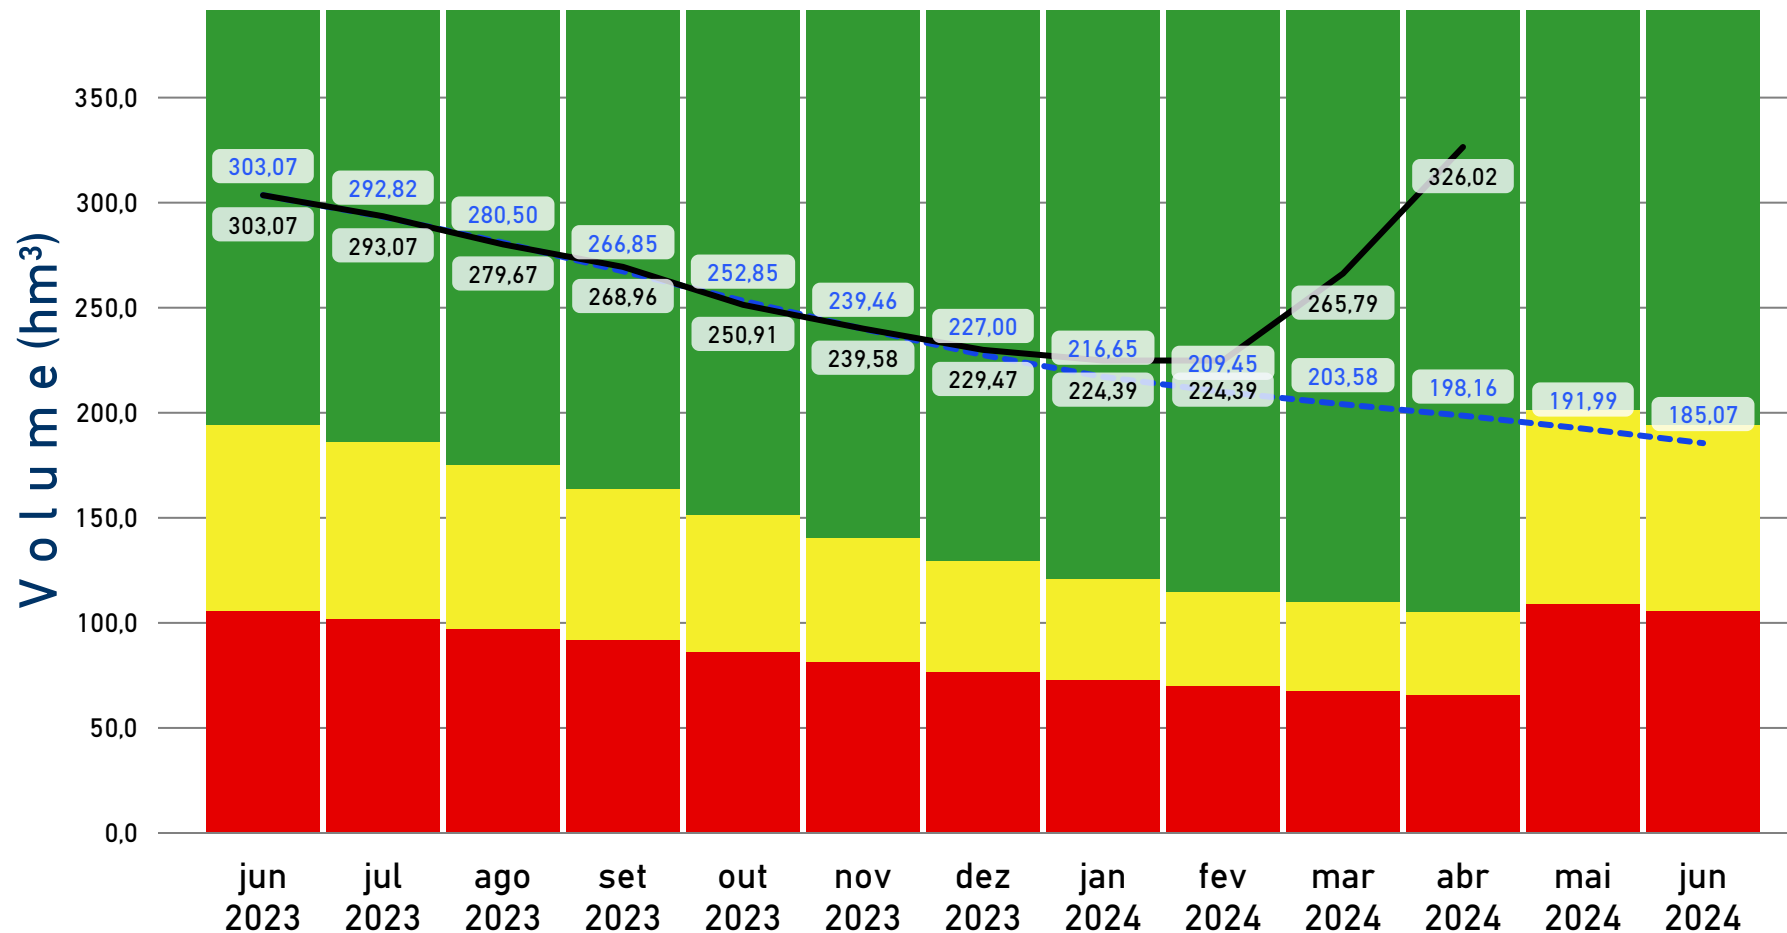

Data	Cota Esperada (m)	Volume Esperado (hm³)	Cota Observada (m)	Volume Observado (hm³)
jun 2023	239,48	303,07	239,48	303,07
jul 2023	239,18	292,82	239,19	293,07
ago 2023	238,81	280,50	238,79	279,67
set 2023	238,39	266,85	238,46	268,96
out 2023	237,94	252,85	237,88	250,91
nov 2023	237,94	239,46	237,50	239,58
dez 2023	237,06	227,00	237,15	229,47
jan 2024	236,69	216,65	236,97	224,39
fev 2024	236,42	209,45	236,97	224,39
mar 2024	236,20	203,58	238,36	265,79
abr 2024	235,99	198,16	240,12	326,02
mai 2024	235,75	191,99		
jun 2024	235,47	185,07		

LEGENDAS

--- VOLUMES ESPERADOS (hm³) — VOLUMES OBSERVADOS (hm³)

Abril de 2024

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

CUREMA-MÃE D'ÁGUA
SISTEMA HÍDRICO

2023-2024
ALOCAÇÃO

COREMAS
LOCAL

PB
UF

26/07/2023
DATA DA REUNIÃO




Item	Atividade	Responsavel	Prazo_Frequencia	Status	Observações
1	MONITORAMENTO				
1.1	Medição de cotas dos reservatórios	ANA	Diária	Realizada	
1.2	Medição das descargas dos reservatórios	DNOCS	Diária	Realizada	
1.3	Medição das vazões captadas para abastecimento público no Estado da Paraíba	CAGEPA	Mensal	Realizada	
1.4	Medição das vazões captadas para abastecimento público no Estado do Rio Grande do Norte	CAERN	Mensal	Realizada	
1.5	Medição diária da cota na captação para abastecimento público localizada em Pombal e em São Bento (PB)	CAGEPA	Semanal	Realizada	
2	INSTRUMENTAÇÃO				
2.1	Instalação de régua para monitoramento de cotas nos reservatórios	ANA	Sempre que necessário	Em Execução / Atenção	
2.2	Calibração do medidor fixo ultrassônico da barragem Curema	DNOCS	Urgente	Não Realizada	
2.3	Aferição do medidor fixo ultrassônico da barragem Mãe D'Água para o canal da Redenção	AESA/ANA	Agosto/2023	Realizada	Atividade realizada em 11/08/2023 pela equipe da PROJECTE.
3	REGULAÇÃO DE USOS				
3.1	Regularização das outorgas para abastecimento público no Estado da Paraíba (SIAA Curemas-Sabugi)	CAGEPA	2023	Em Execução / Atenção	Solicitação de outorga junto à ANA feita em setembro de 2022. Em análise pela ANA.
4	OUTRAS AÇÕES				
4.1	Instalação de medidores para os usuários no Barrilete Mãe D'água	DNOCS	Urgente	Não Realizada	DNOCS não prestou informações a respeito dos medidores no barrilete Mãe D'Água.
4.2	Reunião para avaliação e discussão acerca dos itens 2.2 e 2.3 deste TAA	CAAA/ANA/AESA/CBH/Usuários	Outubro/2023	Não Realizada	

LEGENDAS

REALIZADA EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO NÃO REALIZADA

Consumos médios por Finalidades (L/s)

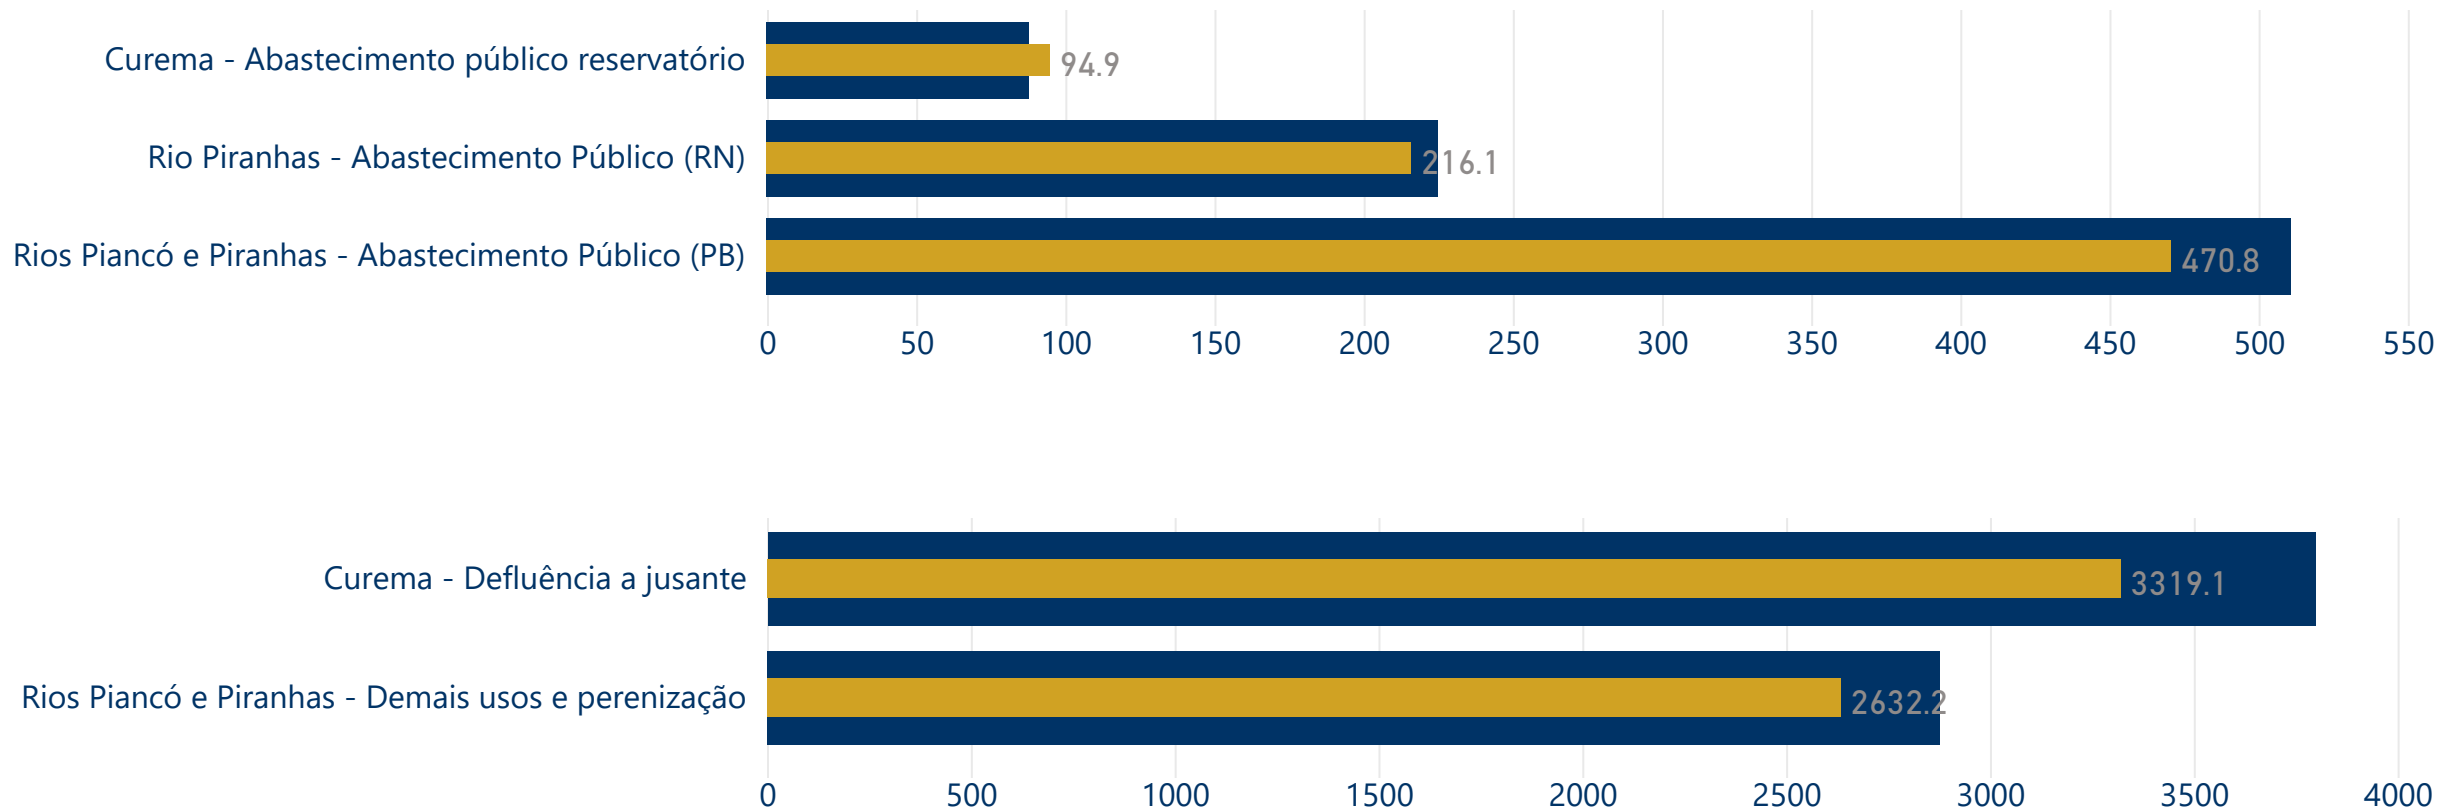

LEGENDAS	
	MÉDIA DOS CONSUMOS ESPERADOS (L/s)
	MÉDIA DE CONSUMOS OBSERVADOS (L/s)

Abril de 2024

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

CUREMA-MÃE D'ÁGUA
SISTEMA HÍDRICO2023-2024
ALOCAÇÃOCOREMAS
LOCALPB
UF26/07/2023
DATA DA REUNIÃO

CONSUMOS ESPERADOS (L/S)

Finalidade	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024
Curema - Abastecimento público reservatório	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
Curema - Defluência a jusante	3.424,00	4.216,00	4.509,00	4.767,00	4.664,00	4.526,00	3.889,00	2.958,00	2.545,00	2.473,00	2.614,00	2.855,00
Curema - Usos no entorno	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Mãe D'Água - Barrilete	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Mãe D'Água - Canal da Redenção (incluído o abastecimento de Aparecida - PB)	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
Mãe D'Água - SAA Aparecida	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Mãe D'Água - Usos no entorno	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Mãe D'Água - Defluência para o rio Aguiar	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Rio Piranhas - Abastecimento Público (RN)	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
Rios Piancó e Piranhas - Abastecimento Público (PB)	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00
Rios Piancó e Piranhas - Demais usos e perenização	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00

CONSUMOS OBSERVADOS (L/S)

Finalidade	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
Curema - Abastecimento público reservatório	79,58	94,02	94,05	100,47	101,94	103,71	94,06	102,11	99,12	79,81
Curema - Defluência a jusante	1.868,00	4.030,00	4.030,00	4.519,58	4.700,00	4.700,00	3.274,00	3.069,00	1.500,00	1.500,00
Mãe D'Água - Barrilete										
Mãe D'Água - Canal da Redenção (incluído o abastecimento de Aparecida-PB)	1.447,00	1.447,00				1.016,00		610,35	167,75	0,00
Mãe D'Água - SAA Aparecida										
Mãe D'Água - Defluência para o rio Aguiar										
Rio Piranhas - Abastecimento Público (RN)	197,71	202,39	215,24	227,42	232,46	234,02	206,14	226,09	206,68	213,00
Rios Piancó e Piranhas - Abastecimento Público (PB)	439,68	435,69	473,02	471,86	476,04	498,72	469,08	483,22	474,62	485,93
Rios Piancó e Piranhas - Demais usos e perenização	1.230,61	3.391,92	3.341,74	3.820,30	3.991,50	3.967,26	2.598,78	2.359,69	818,70	801,07

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 99297-1020

LEGENDA

SEM INFORMAÇÃO

boletim gerado em:

09/05/2024

Abril de 2024

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

CUREMA-MÃE D'ÁGUA
SISTEMA HÍDRICO

2023-2024
ALOCAÇÃO

COREMAS
LOCAL

PB
UF

26/07/2023
DATA DA REUNIÃO



COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

NOME	REPRESENTAÇÃO	TELEFONE	E-MAIL
André Giovanni Fontes Sarmento	DNOCS	(83) 99896-5530	
Fernando Gomes de Almeida	Secretaria de Agricultura de Pombal/PB	(83) 98856-0284	
José Buriti Neto	Câmara de Vereadores de Coremas PB	(83) 99623-4202	
José Procopio de Lucena	IGARN	(84) 99928-0448	
Adelson Sebastião dos Santos	CAERN	(84) 98177-4393	asebastiao@caern.com.br / rse@caern.com.br
José Messias	AESA	(83) 99105-8357	josemessias@aesa.pb.gov.br
Paulo Emanuel Batista Pereira	Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas	(84) 99681-7661	paulinho.5968@gmail.com
Rogério Paganelli Junqueira	PIVAS	(83) 98188-2122	ropjunqueira@gmail.com
Sérvio Túlio Cavalcanti Araújo	CAGEPA	(83) 98885-5255	serviotulio@cagepa.pb.gov.br
Josefa da Silva (Sonia)	Comunidade Sítio Mãe D'Água	(83) 99887-2673	ss2236297@gmail.com
Maria de Lourdes S. dos S. e Araújo	STTR Pombal	(83) 99900-6235	sttrpombal@gmail.com
Waldemir Azevedo	CBH-PPA (coordenador)	(83) 99636-2147	waldemir@aesa.pb.gov.br

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 99297-1020

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento disponíveis na página da ANA na internet, no link:

[Regulação e Fiscalização > Alocação de Água e Marcos Regulatórios](#)

boletim gerado em:

09/05/2024