


AÇUDE CUREMA


Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos



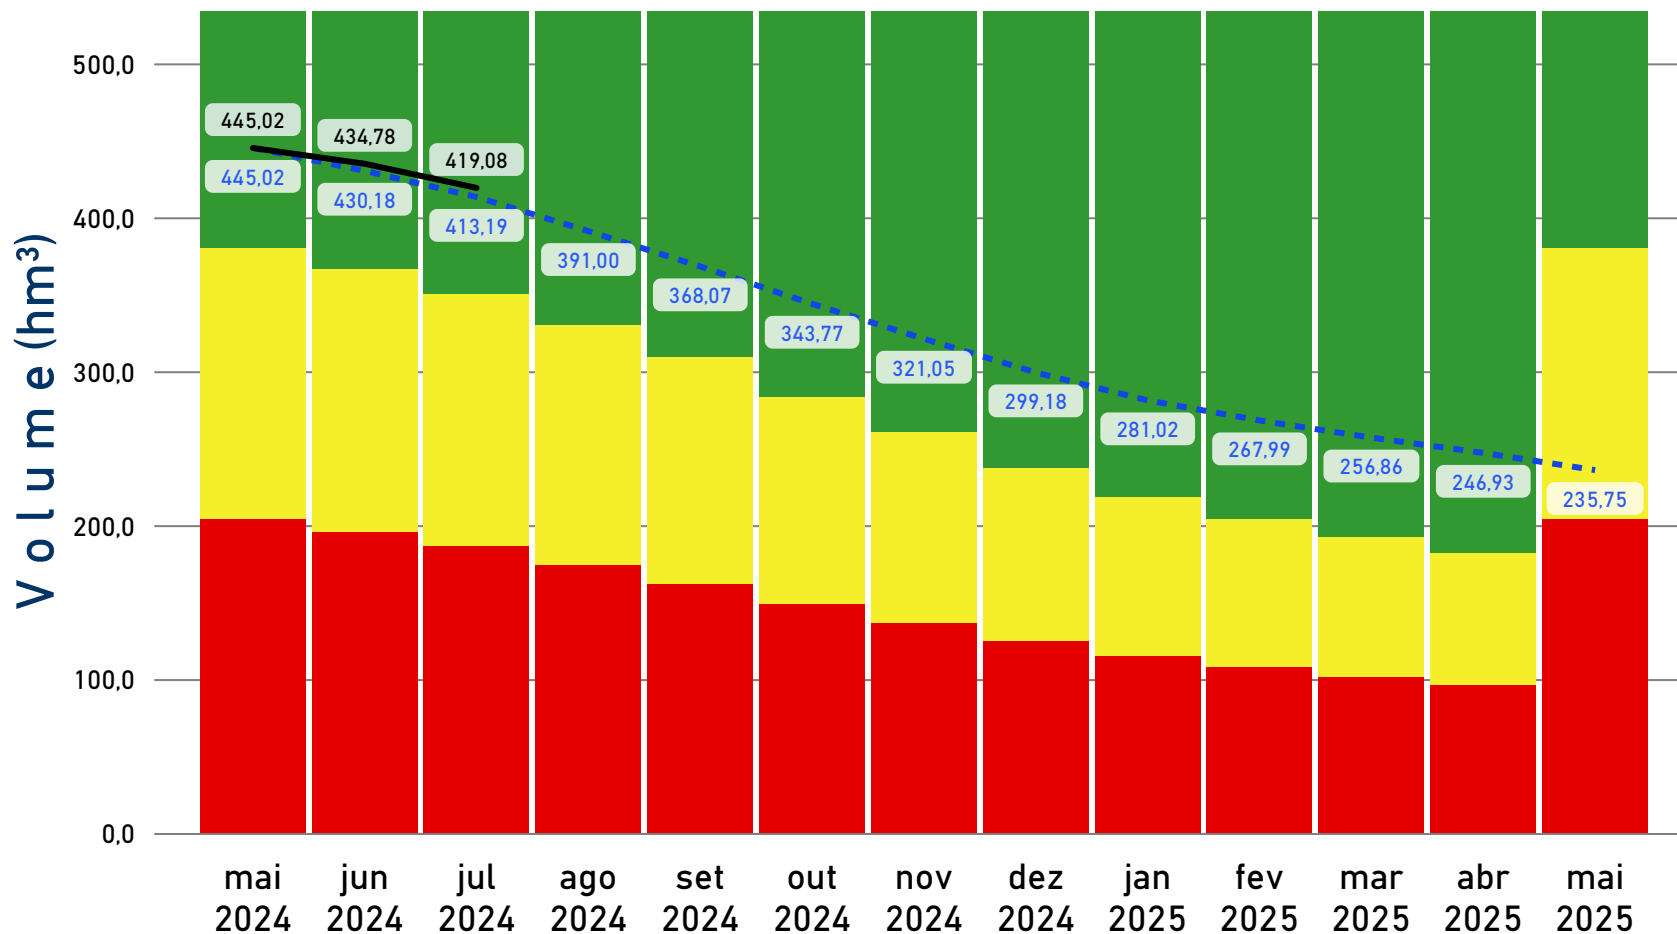

| Data | Cota Esperada (m) | Volume Esperado (hm³) | Cota Observada (m) | Volume Observado (hm³) |
|----------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| mai 2024 | 240,16 | 445,02 | 240,16 | 445,02 |
| jun 2024 | 239,85 | 430,18 | 239,95 | 434,78 |
| jul 2024 | 239,49 | 413,19 | 239,62 | 419,08 |
| ago 2024 | 239,00 | 391,00 | | |
| set 2024 | 238,47 | 368,07 | | |
| out 2024 | 237,88 | 343,77 | | |
| nov 2024 | 237,30 | 321,05 | | |
| dez 2024 | 236,70 | 299,18 | | |
| jan 2025 | 236,20 | 281,02 | | |
| fev 2025 | 235,79 | 267,99 | | |
| mar 2025 | 235,44 | 256,86 | | |
| abr 2025 | 235,10 | 246,93 | | |
| mai 2025 | 234,74 | 235,75 | | |

AÇUDE MÃE D'ÁGUA

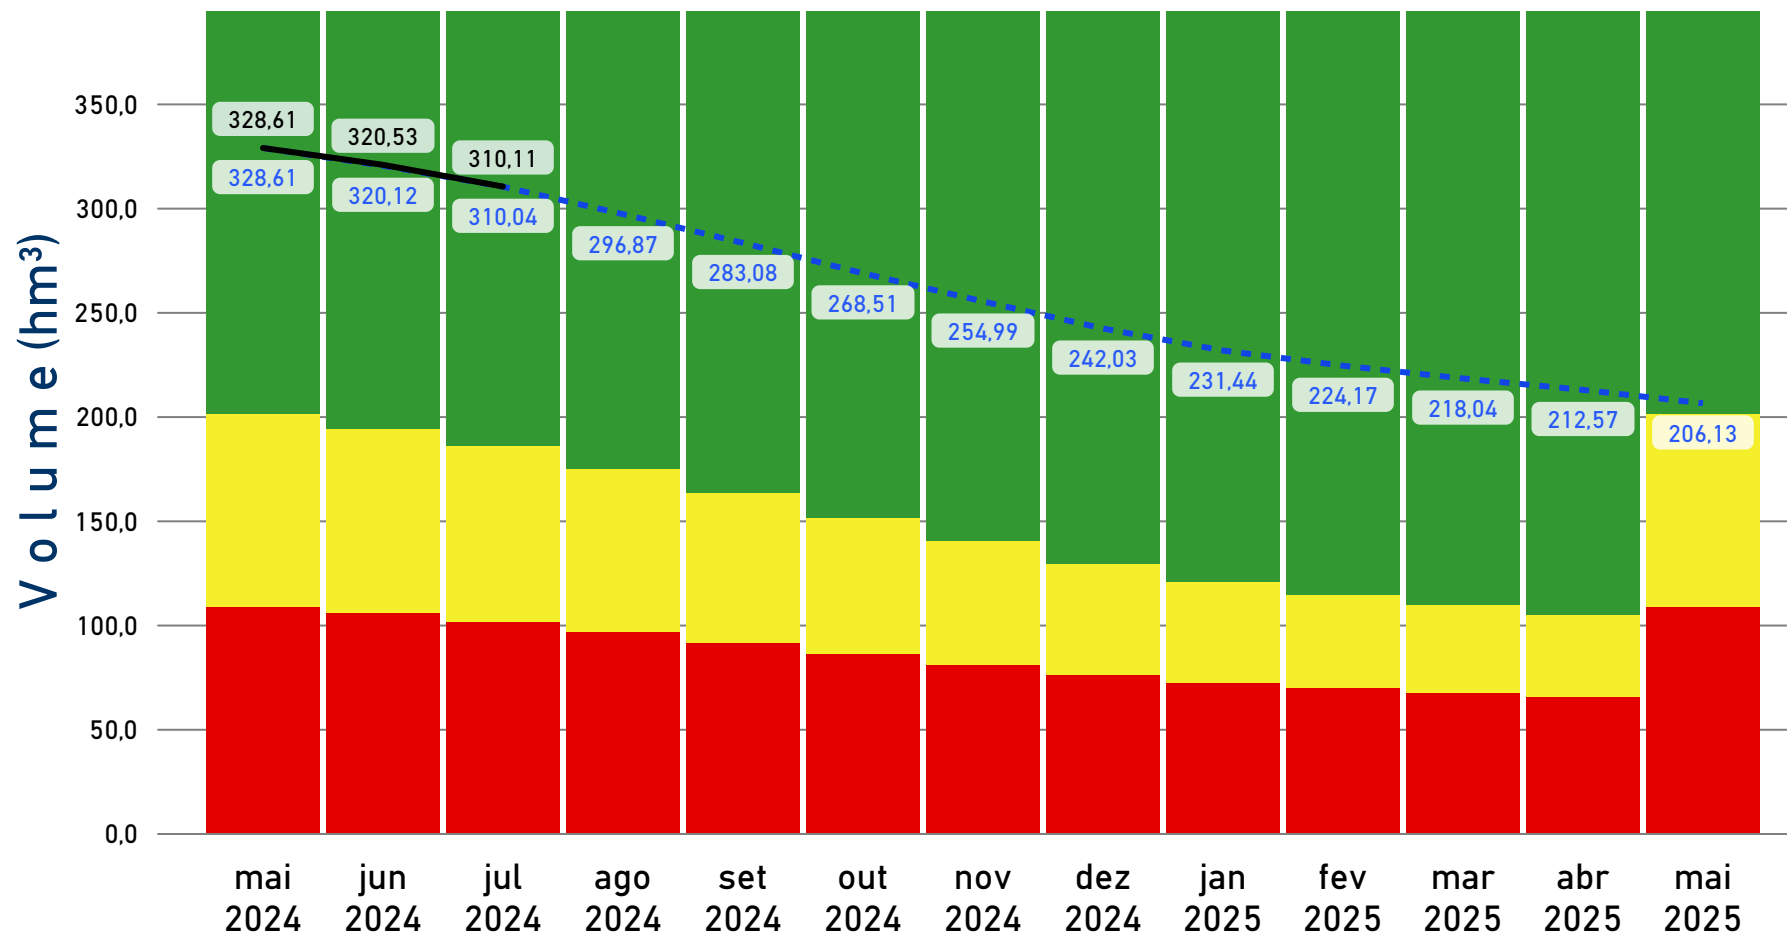Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos



| Data | Cota Esperada (m) | Volume Esperado (hm³) | Cota Observada (m) | Volume Observado (hm³) |
|----------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| mai 2024 | 240,19 | 328,61 | 240,19 | 328,61 |
| jun 2024 | 239,95 | 320,12 | 239,97 | 320,53 |
| jul 2024 | 239,67 | 310,04 | 239,68 | 310,11 |
| ago 2024 | 239,30 | 296,87 | | |
| set 2024 | 238,89 | 283,08 | | |
| out 2024 | 238,44 | 268,51 | | |
| nov 2024 | 238,01 | 254,99 | | |
| dez 2024 | 237,58 | 242,03 | | |
| jan 2025 | 237,21 | 231,44 | | |
| fev 2025 | 236,96 | 224,17 | | |
| mar 2025 | 236,74 | 218,04 | | |
| abr 2025 | 236,54 | 212,57 | | |
| mai 2025 | 236,29 | 206,13 | | |

| LEGENDAS | |
|---|--------------------------|
|  | VOLUMES ESPERADOS (hm³) |
|  | VOLUMES OBSERVADOS (hm³) |

Julho de 2024

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

CUREMA-MÃE D'ÁGUA
SISTEMA HÍDRICO

2024-2025
ALOCAÇÃO

COREMAS
LOCAL

PB
UF

06/06/2024
DATA DA REUNIÃO



| Item | Atividade | Responsavel | Prazo_Frequencia | Status | Observações |
|------|---|---|-----------------------|---------------|-------------|
| 1 | MONITORAMENTO | | | | |
| 1.1 | Medição de cotas dos reservatórios | ANA | Diária | Realizada | |
| 1.2 | Medição das descargas dos reservatórios | DNOCS | Diária | Realizada | |
| 1.3 | Medição das vazões captadas para abastecimento público no Estado da Paraíba | CAGEPA | Mensal | Realizada | |
| 1.4 | Medição das vazões captadas para abastecimento público no Estado do Rio Grande do Norte | CAERN | Mensal | Realizada | |
| 1.5 | Medição diária da cota na captação para abastecimento público localizada em Pombal e em São Bento (PB) | CAGEPA | Semanal | Realizada | |
| 2 | INSTRUMENTAÇÃO | | | | |
| 2.1 | Instalação de régua para monitoramento de cotas nos reservatórios | ANA | Sempre que necessário | Atenção | |
| 2.2 | Calibração do medidor fixo ultrassônico da barragem Curema | DNOCS | Urgente | Não Realizada | |
| 2.3 | Aferição do medidor fixo ultrassônico da barragem Mãe D'Água para o canal da Redenção | AESA/ANA | 01/08/2024 | Atenção | |
| 3 | OUTRAS AÇOES | | | | |
| 3.1 | Instalação de medidores para os usuários no Barrilete Mãe D'água | DNOCS | Urgente | Não Realizada | |
| 3.2 | Recuperação da casa de proteção do barrilete Mãe D'água | DNOCS | Urgente | Não Realizada | |
| 3.3 | Vistoria de usuários do barrilete Mãe D'Água e de captações e vazamentos no Canal da Redenção | AESA/ANA | 01/08/2024 | Atenção | |
| 3.4 | Reunião para avaliação do procedimento de solicitação de manobras para ajuste de vazão defluente no reservatório Curema | CAAA/ANA/ AESA/CBH/ CHESF/DNOCS/ SEMARH/IGARN | 01/10/2024 | Atenção | |

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 99297-1020


LEGENDAS

REALIZADA EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO NÃO REALIZADA

boletim gerado em:

13/08/2024

Consumos médios por Finalidades (L/s)

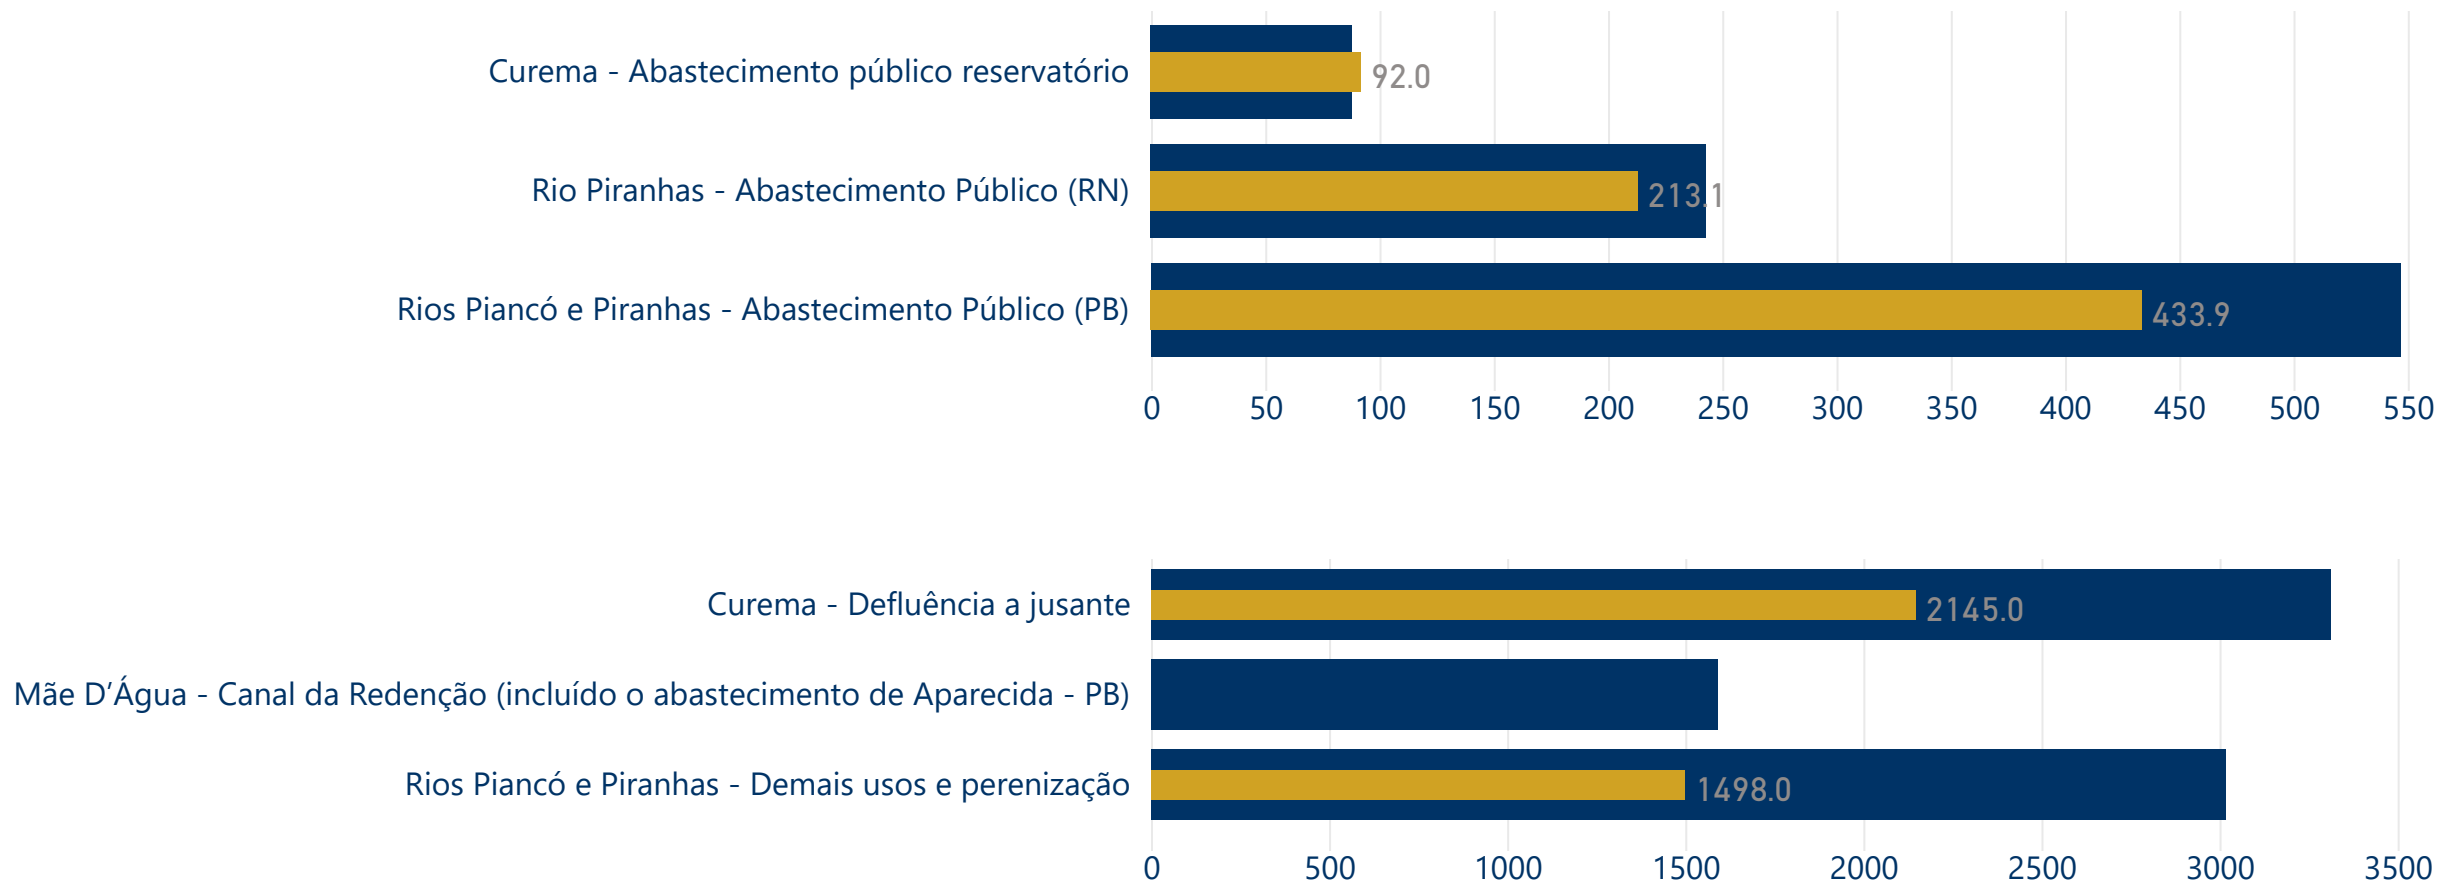

| LEGENDAS | |
|---|---|
| ■ MÉDIA DOS CONSUMOS ESPERADOS (L/s) | ■ MÉDIA DE CONSUMOS OBSERVADOS (L/s) |

Julho de 2024

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

CUREMA-MÃE D'ÁGUA
SISTEMA HÍDRICO

2024-2025
ALOCAÇÃO

COREMAS
LOCAL

PB
UF

06/06/2024
DATA DA REUNIÃO



CONSUMOS ESPERADOS (L/S)

| Finalidade | 06/2024 | 07/2024 | 08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Curema - Abastecimento público reservatório | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 |
| Curema - Defluência a jusante | 3.013,00 | 3.609,00 | 4.440,00 | 4.748,00 | 5.019,00 | 4.910,00 | 4.766,00 | 4.097,00 | 3.121,00 | 2.687,00 | 2.507,00 | 2.760,00 |
| Curema - Usos no entorno | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| Mãe D'Água - Barrilete | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| Mãe D'Água - Canal da Redenção (incluído o abastecimento de Aparecida - PB) | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
| Mãe D'Água - Usos no entorno | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| Mãe D'Água - Defluência para o rio Aguiar | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Rio Piranhas - Abastecimento Público (RN) | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 243,00 |
| Rios Piancó e Piranhas - Abastecimento Público (PB) | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 547,00 |
| Rios Piancó e Piranhas - Demais usos e perenização | 3.017,00 | 3.017,00 | 3.017,00 | 3.017,00 | 3.017,00 | 3.017,00 | 3.017,00 | 3.017,00 | 3.017,00 | 3.017,00 | 3.017,00 | 3.017,00 |

CONSUMOS OBSERVADOS (L/S)

| Finalidade | 06/2024 | 07/2024 |
|--|----------|----------|
| Curema - Abastecimento público reservatório | 94,03 | 89,88 |
| Curema - Defluência a jusante | 2.000,00 | 2.290,00 |
| Mãe D'Água - Barrilete | | |
| Mãe D'Água - Canal da Redenção (incluído o abastecimento de Aparecida-PB) | 0,00 | 0,00 |
| Mãe D'Água - SAA Aparecida | | |
| Mãe D'Água - Defluência para o rio Aguiar | | |
| Rio Piranhas - Abastecimento Público (RN) | 215,31 | 210,94 |
| Rios Piancó e Piranhas - Abastecimento Público (PB) | 440,43 | 427,28 |
| Rios Piancó e Piranhas - Demais usos e perenização | 1.344,26 | 1.651,78 |

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 99297-1020

LEGENDA

SEM INFORMAÇÃO

boletim gerado em:

13/08/2024

Julho de 2024

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

CUREMA-MÃE D'ÁGUA
SISTEMA HÍDRICO

2024-2025
ALOCAÇÃO

COREMAS
LOCAL

PB
UF

06/06/2024
DATA DA REUNIÃO



COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

| NOME | REPRESENTAÇÃO | TELEFONE | E-MAIL |
|--------------------------------------|--|-----------------|--------|
| Adelson Sebastião dos Santos | CAERN | (84) 98177-4393 | |
| Ednaldo Pereira de Oliveira | Câmara de Vereadores de Coremas PB | (83) 99817-4053 | |
| Fernando Gomes de Almeida | Secretaria de Agricultura de Pombal/PB | (83) 98856-0284 | |
| Gustavo Henrique de Medeiros Paiva | SEMARH/RN | (84) 98726-3503 | |
| José Messias Filho | AESA | (83) 99105-8357 | |
| José Procópio de Lucena | IGARN | (84) 99928-0448 | |
| Josefa da Silva (Sônia) (secretária) | Comunidade Sítio Mãe D'Água | (83) 99887-2673 | |
| Leopoldo Gondim Medeiros | Representante dos Usuários Irrigantes de Jardim de Piranhas/RN | (83) 98893-1959 | |
| Lourdinha Santana (presidenta) | STTR Pombal | (83) 99900-6235 | |
| Naguerton Gleibe Cavalcante | Secretaria de Agricultura de Coremas/PB | (83) 99972-4275 | |
| Reginaldo Eufrásio da Silva | Sociedade Civil de Coremas/PB | (83) 99832-0507 | |
| Ricardo Ramalho Lins | CBH PPA | (83) 99663-5530 | |
| Rogério Paganelli Junqueira | PIVAS | (83) 98188-2122 | |
| Sérvio Túlio Cavalcanti Araújo | CAGEPA | (83) 98885-5255 | |

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 99297-1020

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA na internet, no link:

[Regulação e Fiscalização > Alocação de Água e Marcos Regulatórios](#)

boletim gerado em:

13/08/2024