




AÇUDE SANTO ANTÔNIO

Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos

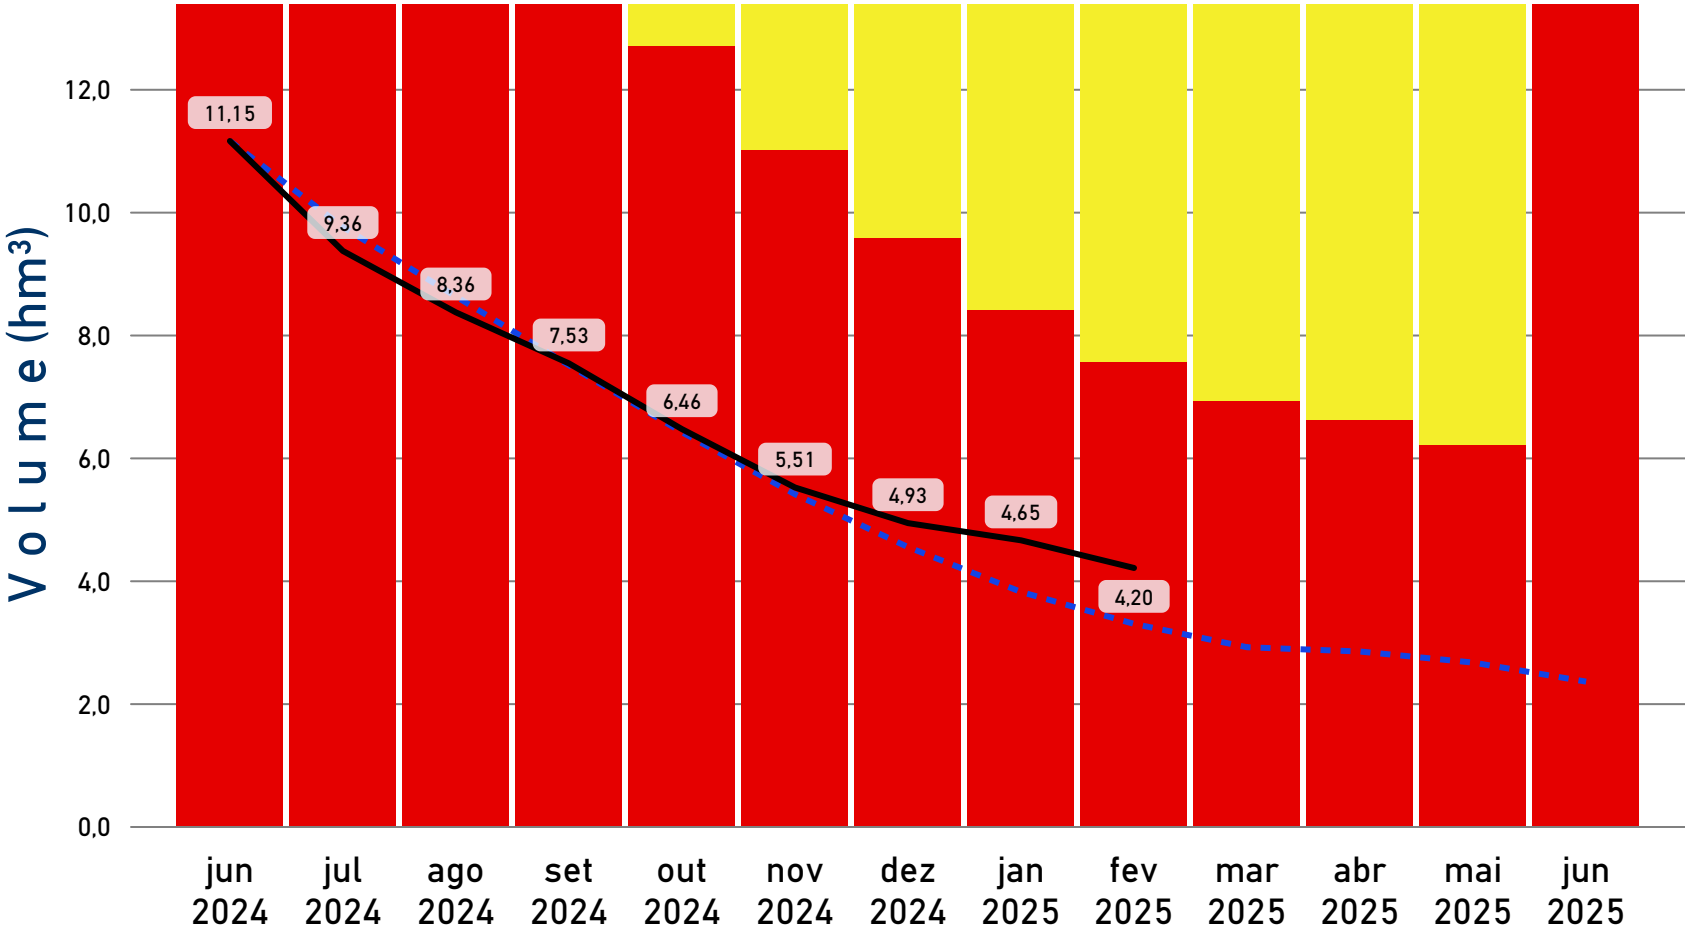


Data	Cota Esperada (m)	Volume Esperado (hm³)	Cota Observada (m)	Volume Observado (hm³)
jun 2024	89,92	11,15	89,92	11,15
jul 2024	89,57	9,75	89,47	9,36
ago 2024	89,26	8,62	89,19	8,36
set 2024	88,91	7,50	88,93	7,53
out 2024	88,52	6,41	88,54	6,46
nov 2024	88,12	5,40	88,17	5,51
dez 2024	87,75	4,54	87,93	4,93
jan 2025	87,42	3,81	87,81	4,65
fev 2025	87,15	3,29	87,61	4,20
mar 2025	86,95	2,91		
abr 2025	86,90	2,84		
mai 2025	86,80	2,66		
jun 2025	86,60	2,35		

LEGENDAS	
--- VOLUMES ESPERADOS (hm³)	— VOLUMES OBSERVADOS (hm³)

AÇUDE CARNAÚBA

Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos

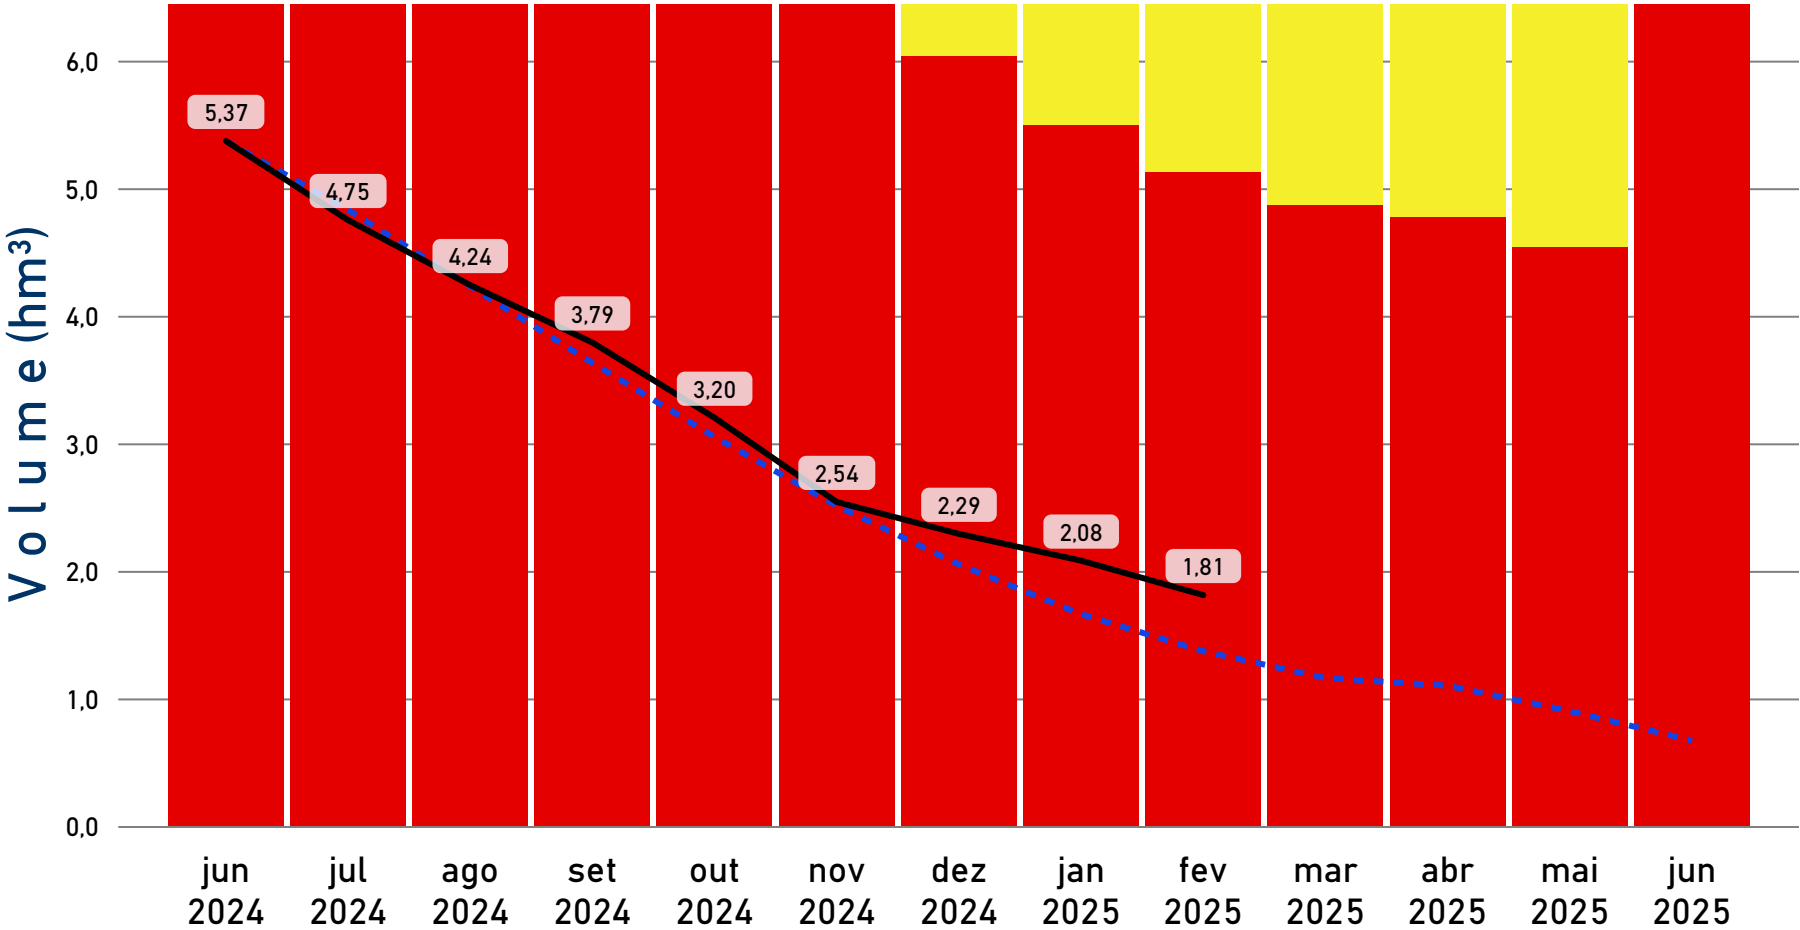

Data	Cota Esperada (m)	Volume Esperado (hm³)	Cota Observada (m)	Volume Observado (hm³)
jun 2024	175,98	5,37	175,98	5,37
jul 2024	175,66	4,83	175,62	4,75
ago 2024	175,31	4,23	175,32	4,24
set 2024	174,94	3,63	175,05	3,79
out 2024	174,50	3,05	174,62	3,20
nov 2024	174,09	2,51	174,12	2,54
dez 2024	173,65	2,05	173,90	2,29
jan 2025	173,25	1,66	173,69	2,08
fev 2025	172,94	1,37	173,41	1,81
mar 2025	172,62	1,16		
abr 2025	172,53	1,10		
mai 2025	172,24	0,90		
jun 2025	171,83	0,67		

Fevereiro de
2025

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

SABUGI
SISTEMA HÍDRICO

2024-2025
ALOCAÇÃO

São José do Sabugi
LOCAL


RN
UF

04/07/2024
DATA DA REUNIÃO



Item	Atividade	Responsavel	Prazo_Frequencia	Status	Observações
1.1	Medição de cotas dos reservatórios	ANA/ IGARN	Diária		
1.2	Medição das descargas dos reservatórios	ANA / IGARN	Diária		
1.3	Medição das vazões captadas para abastecimento público	CAERN	Mensal		
2.1	Instalação de régua para monitoramento de cotas nos reservatórios	ANA / IGARN	Sempre que necessário		
2.2	Iniciar a batimetria das barragens ao longo do rio Sabugi a jusante	IGARN	01/06/2025		
2.3	Iniciar a instalação de réguas nos reservatórios no rio Sabugi a jusante com apoio da ANA para capacitar técnicos do IGARN	IGARN	01/06/2025		
3.1	Reunião com MIDR sobre a canalização da distribuição de água para os irrigantes, inclusive para o perímetro Sabugi	Irrigantes	01/06/2025		
3.2	Publicar o edital de licitação da recuperação e dos equipamentos hidromecânicos da Barragem Carnaúba	SEMARH	01/01/2025		

Consumos médios por Finalidades (L/s)

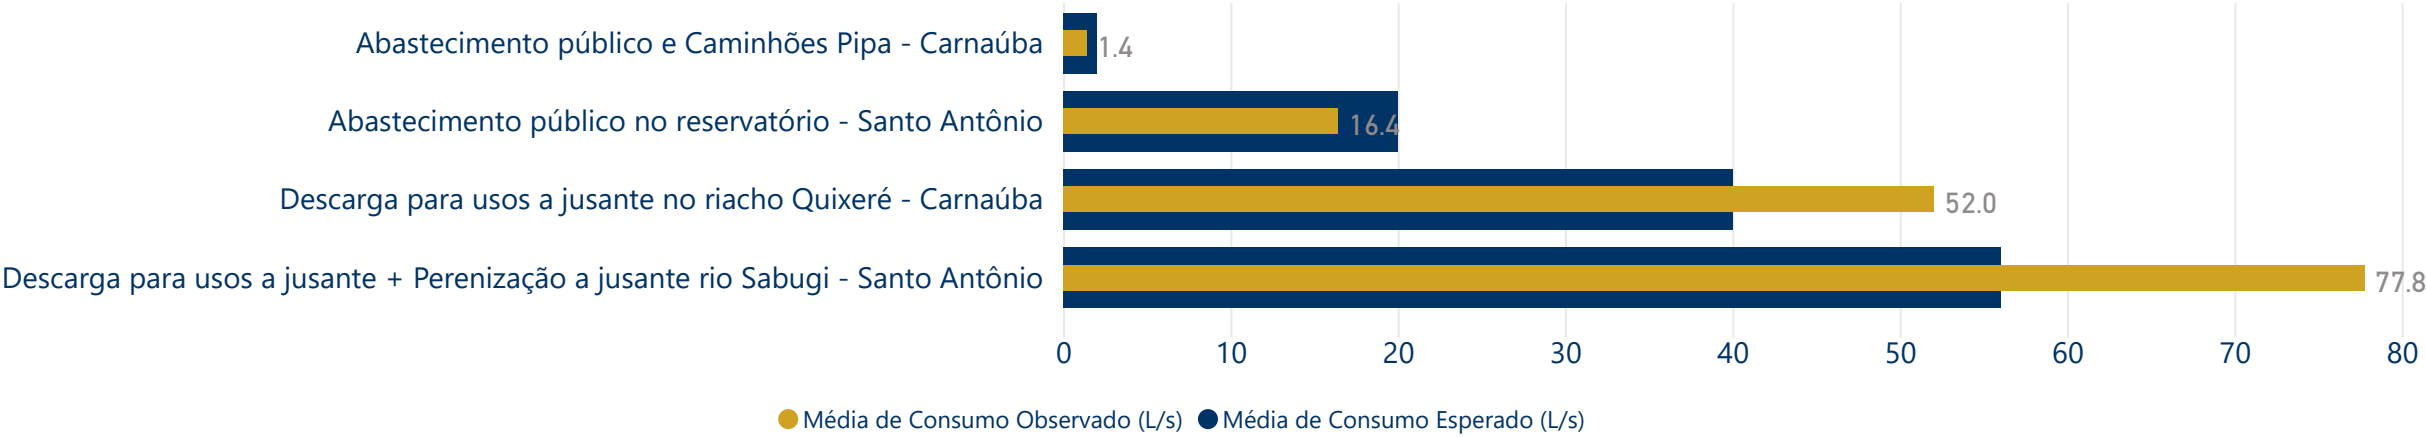

CONSUMOS ESPERADOS (L/S)

Finalidade	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025
Abastecimento público e Caminhões Pipa - Carnaúba	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Abastecimento público no reservatório - Santo Antônio	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Descarga para usos a jusante + Perenização a jusante rio Sabugi - Santo Antônio	168,01	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Descarga para usos a jusante no riacho Quixeré - Carnaúba	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Usos no entorno do reservatório - Carnaúba	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Usos no entorno do reservatório - Santo Antônio	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

CONSUMOS OBSERVADOS (L/S)

Finalidade	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025
Abastecimento público e Caminhões Pipa - Carnaúba	1,53	1,51	1,52	1,82	1,16	1,30	1,20	1,17
Abastecimento público no reservatório - Santo Antônio	18,50	16,35	19,28	13,92	17,52	14,74	16,12	15,00
Descarga para usos a jusante + Perenização a jusante rio Sabugi - Santo Antônio	313,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	69,00
Descarga para usos a jusante no riacho Quixeré - Carnaúba	66,00	40,00	40,00	30,00	70,00	70,00	70,00	30,00

