

Janeiro de 2025

SANTA INÊS
SISTEMA HÍDRICO

2024-2025
ALOCAÇÃO

SANTA INÊS
LOCAL


PB
UF

04/06/2024
DATA DA REUNIÃO



AÇUDE SANTA INÊS

Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos

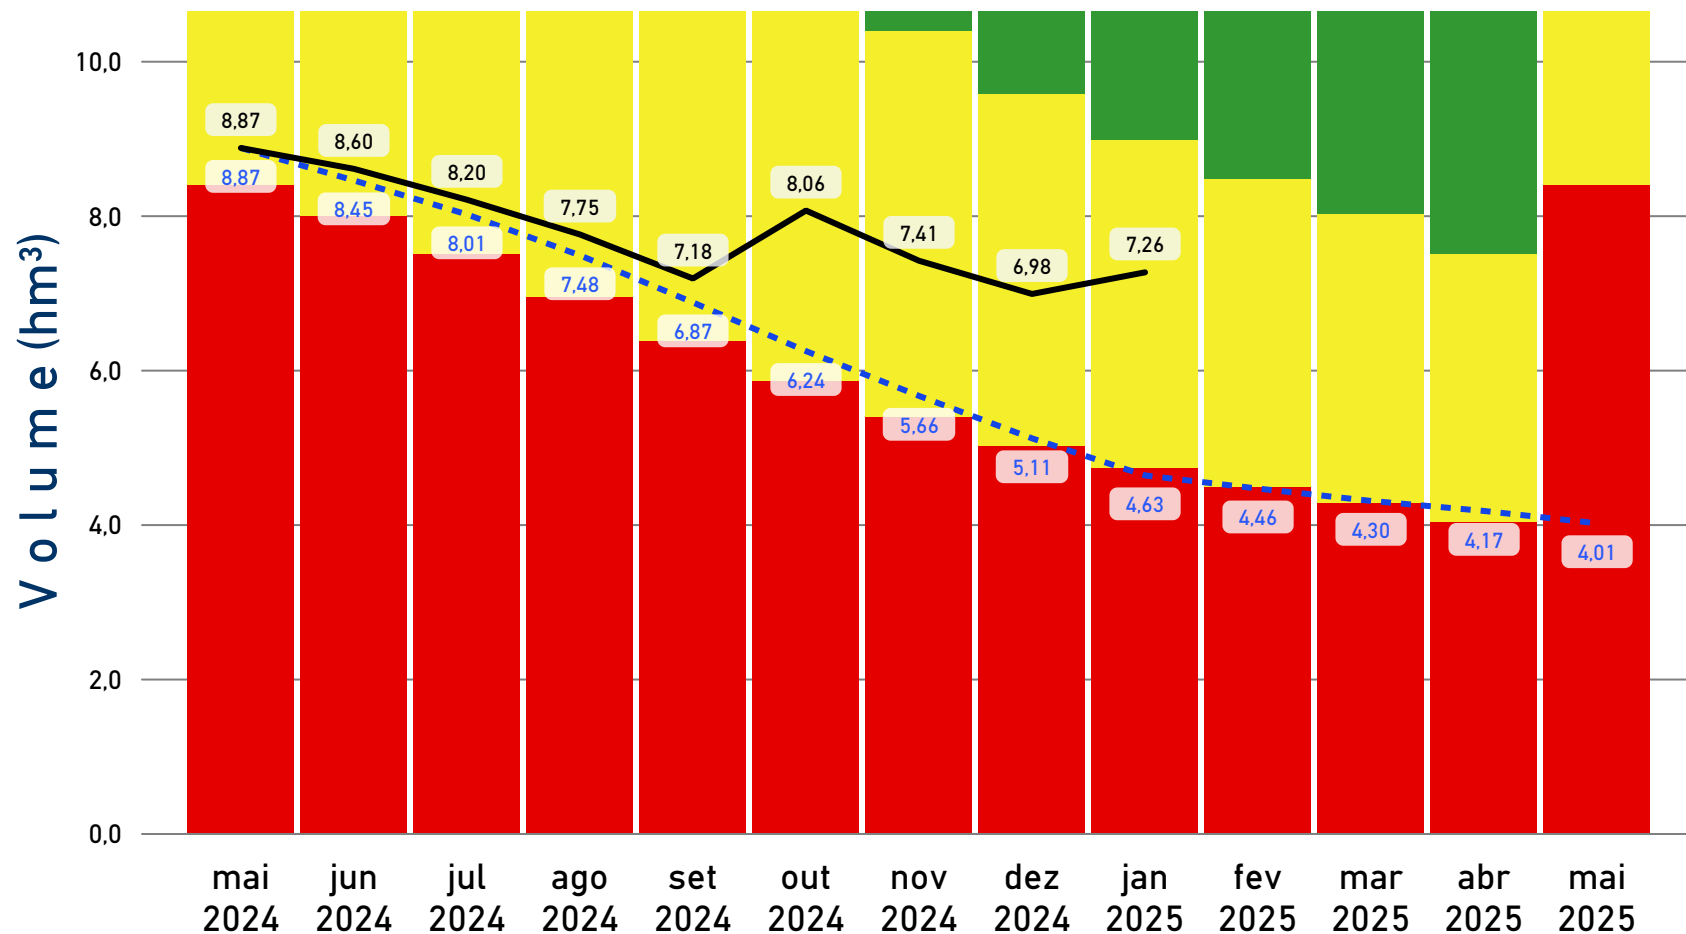

Data	Cota Esperada (m)	Volume Esperado (hm³)	Cota Observada (m)	Volume Observado (hm³)
mai 2024	90,95	8,87	90,95	8,87
jun 2024	90,67	8,45	90,77	8,60
jul 2024	90,37	8,01	90,50	8,20
ago 2024	89,99	7,48	90,19	7,75
set 2024	89,54	6,87	89,78	7,18
out 2024	89,05	6,24	90,41	8,06
nov 2024	88,57	5,66	89,95	7,41
dez 2024	88,08	5,11	89,63	6,98
jan 2025	87,63	4,63	89,84	7,26
fev 2025	87,47	4,46		
mar 2025	87,31	4,30		
abr 2025	87,18	4,17		
mai 2025	87,02	4,01		

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 99297-1020

LEGENDAS

--- VOLUMES ESPERADOS (hm³) — VOLUMES OBSERVADOS (hm³)

boletim gerado em:

11/02/2025

Janeiro de 2025

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

SANTA INÊS
SISTEMA HÍDRICO

2024-2025
ALOCAÇÃO

SANTA INÊS
LOCAL

PB
UF

04/06/2024
DATA DA REUNIÃO



Item	Atividade	Responsavel	Prazo_Frequencia	Status	Observações
1.1	Cotas do reservatório	ANA	Diária		
1.2	Volumes captados para abastecimento público	CAGEPA	Mensal		
1.3	Volumes defluídos no rio Piancó	CAAAA/ ANA	Mensal		
1.4	Estimativa das vazões captadas pelo consumo de energia elétrica para irrigação e aquicultura	ANA	Anual		
2.1	Alocação de água para os açudes Condado e Serra Vermelha I para atender usos após a confluência com o rio Santa Inês	AESA	01/07/2024		
2.2	Articulação para operação conjugada dos reservatórios Santa Inês e Condado	ANA e AESA	01/06/2024		

Janeiro de 2025

SANTA INÊS
SISTEMA HÍDRICO

2024-2025
ALOCAÇÃO


SANTA INÊS
LOCAL

PB
UF

04/06/2024
DATA DA REUNIÃO



Consumos médios por Finalidades (L/s)

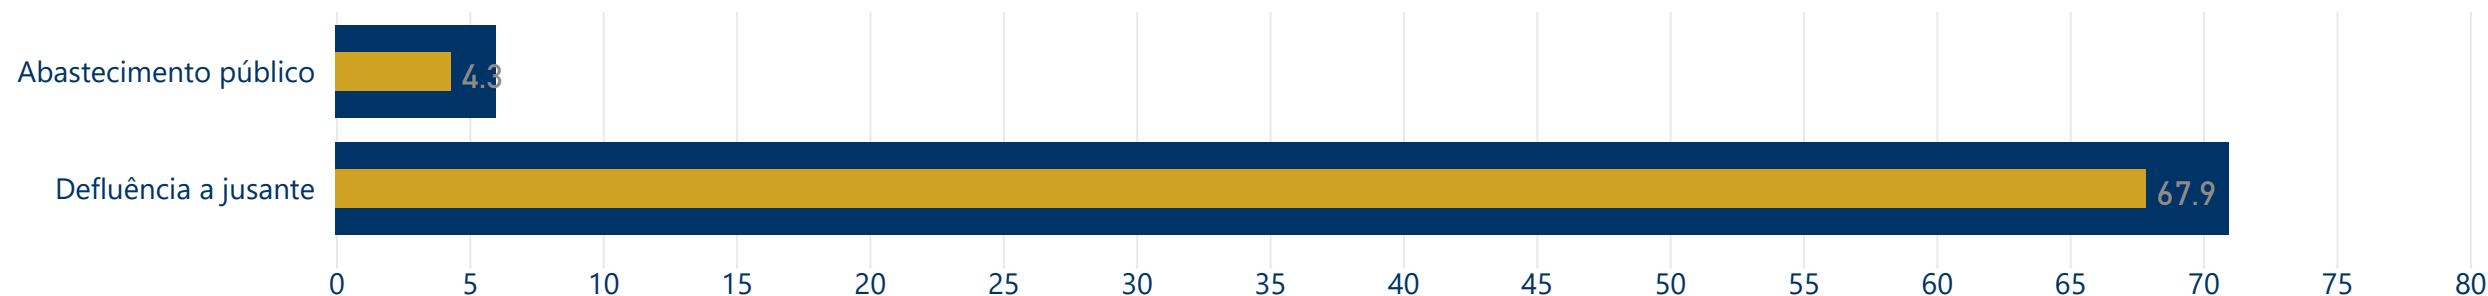

LEGENDAS

MÉDIA DOS CONSUMOS ESPERADOS (L/s)

MÉDIA DE CONSUMOS OBSERVADOS (L/s)

CONSUMOS ESPERADOS (L/S)

Finalidade	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025
Abastecimento público	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Defluência a jusante	68,00	68,00	68,00	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usos no entorno do reservatório	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

CONSUMOS OBSERVADOS (L/S)

Finalidade	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025
Abastecimento Público	4,25	4,36	4,18	4,23	4,13	4,56	4,46	4,61
Defluência a jusante	65,00	82,00	82,00	110,00	82,00	92,00	30,00	0,00

LEGENDA

SEM INFORMAÇÃO

boletim gerado em:

11/02/2025

Janeiro de 2025

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

SANTA INÊS
SISTEMA HÍDRICO

2024-2025
ALOCAÇÃO

SANTA INÊS
LOCAL

PB
UF

04/06/2024
DATA DA REUNIÃO



COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

NOME	REPRESENTAÇÃO	TELEFONE	E-MAIL
Cleomar Luciana Felix	CMDRS – Conceição	(83) 99812-5601	cleofelix90@gmail.com
Edival Sabino Vieira	UCAC	(83) 99681-3904	profval1998@hotmail.com
Edvaldo Vieira Ramalho	Prefeitura de Conceição	(83) 99927-0995	farmacianovavida01@gmail.com
Francisco de Sales Rodrigues do Nascimento	Comunidade Quixabeira	(83) 98136-8940	
Izidro Vidal Rodrigues	STR Santa Inês	(83) 98151-2232	sindicatosantainesp@gmail.com
Marcos Aurélio Alves Vieira	Várzea da Cruz	(83) 98880-6925	alreiovieira@hotmail.com
Maria Luana Ramos Cesário	CMDRS – Santa Inês	(83) 98632-3565	Luanarsophia4@gmail.com
Mozart Marques Dantas Junior	AESA	(83) 99999-3209	mozart@aesapb.gov.br
Raniere Nogueira de Souza	Prefeitura de Santa Inês	(83) 98618-9438	raniere.nogueira@hotmail.com
Severino Gomes da Silva	Malhada de Baraúna	(83) 99833-1429	
Valderez Cosmo Bezerra	Irrigante entorno	(83) 98205-5996	
Wedson Ferreira Leite	STR Conceição	(83) 99931-8913	strconceicao@live.com

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 99297-1020

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA na internet, no link:

[***Regulação e Fiscalização > Alocação de Água e Marcos Regulatórios***](#)

boletim gerado em:

11/02/2025