

Dezembro de
2024

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

CUREMA-MÃE D'ÁGUA
SISTEMA HÍDRICO

2024-2025
ALOCAÇÃO

COREMAS
LOCAL


PB
UF

06/06/2024
DATA DA REUNIÃO



AÇUDE CUREMA

Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos

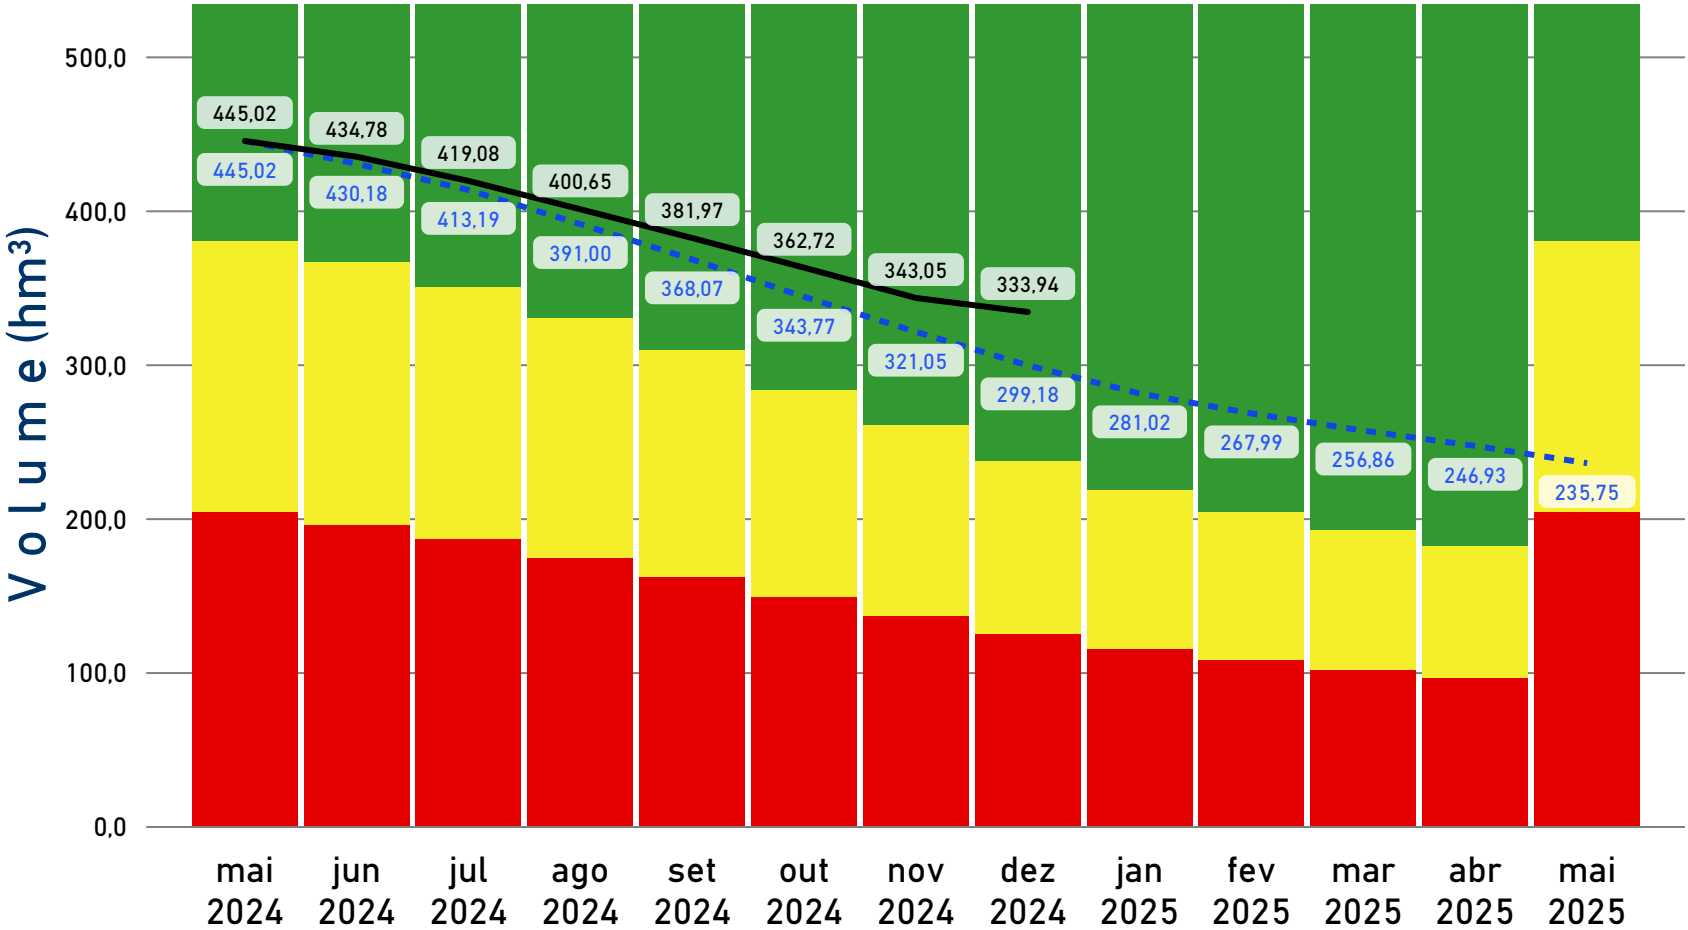

Data	Cota Esperada (m)	Volume Esperado (hm³)	Cota Observada (m)	Volume Observado (hm³)
mai 2024	240,16	445,02	240,16	445,02
jun 2024	239,85	430,18	239,95	434,78
jul 2024	239,49	413,19	239,62	419,08
ago 2024	239,00	391,00	239,22	400,65
set 2024	238,47	368,07	238,80	381,97
out 2024	237,88	343,77	238,35	362,72
nov 2024	237,30	321,05	237,87	343,05
dez 2024	236,70	299,18	237,64	333,94
jan 2025	236,20	281,02		
fev 2025	235,79	267,99		
mar 2025	235,44	256,86		
abr 2025	235,10	246,93		
mai 2025	234,74	235,75		

LEGENDAS	
-----	VOLUMES ESPERADOS (hm³)
————	VOLUMES OBSERVADOS (hm³)

Dezembro de
2024

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

CUREMA-MÃE D'ÁGUA
SISTEMA HÍDRICO

2024-2025
ALOCAÇÃO

COREMAS
LOCAL


PB
UF

06/06/2024
DATA DA REUNIÃO



AÇUDE MÃE D'ÁGUA

Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos

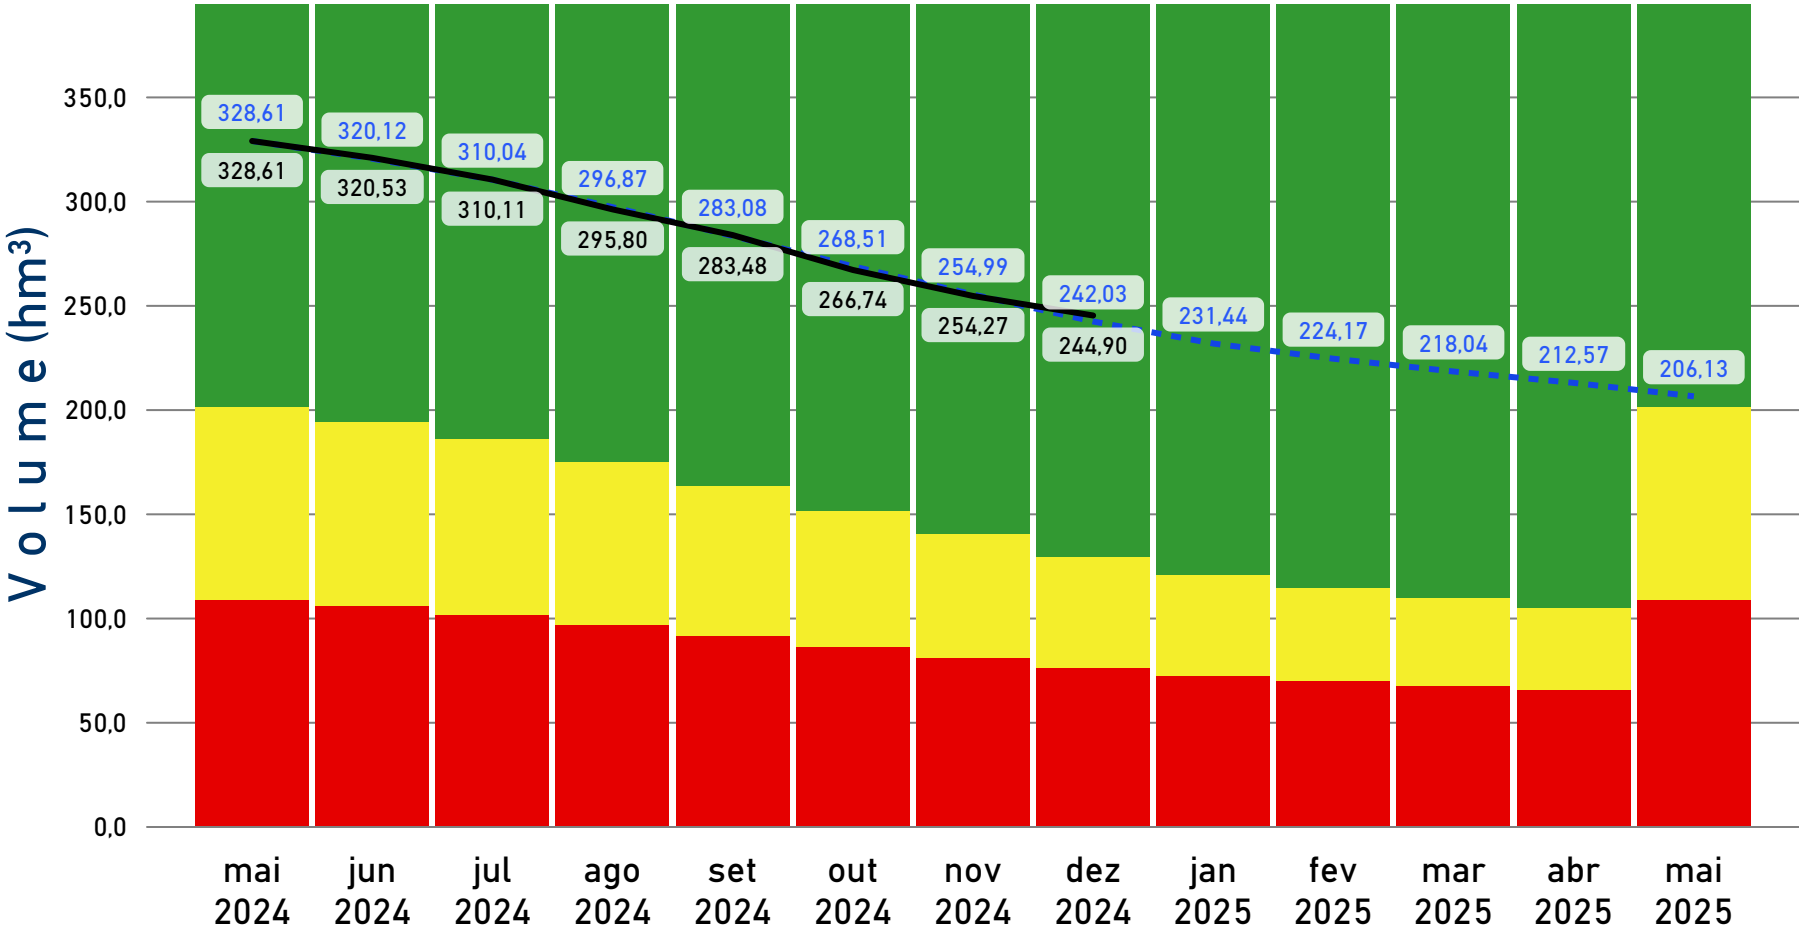

Data	Cota Esperada (m)	Volume Esperado (hm³)	Cota Observada (m)	Volume Observado (hm³)
mai 2024	240,19	328,61	240,19	328,61
jun 2024	239,95	320,12	239,97	320,53
jul 2024	239,67	310,04	239,68	310,11
ago 2024	239,30	296,87	239,27	295,80
set 2024	238,89	283,08	238,91	283,48
out 2024	238,44	268,51	238,39	266,74
nov 2024	238,01	254,99	237,99	254,27
dez 2024	237,58	242,03	237,68	244,90
jan 2025	237,21	231,44		
fev 2025	236,96	224,17		
mar 2025	236,74	218,04		
abr 2025	236,54	212,57		
mai 2025	236,29	206,13		

LEGENDAS	
--- VOLUMES ESPERADOS (hm³)	— VOLUMES OBSERVADOS (hm³)

Dezembro de
2024

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

CUREMA-MÃE D'ÁGUA
SISTEMA HÍDRICO

2024-2025
ALOCAÇÃO

COREMAS
LOCAL

PB
UF

06/06/2024
DATA DA REUNIÃO



Item	Atividade	Responsavel	Prazo_Frequencia	Status	Observações
1	MONITORAMENTO				
1.1	Medição de cotas dos reservatórios	ANA	Diária		
1.2	Medição das descargas dos reservatórios	DNOCS	Diária		
1.3	Medição das vazões captadas para abastecimento público no Estado da Paraíba	CAGEPA	Mensal		
1.4	Medição das vazões captadas para abastecimento público no Estado do Rio Grande do Norte	CAERN	Mensal		
1.5	Medição diária da cota na captação para abastecimento público localizada em Pombal e em São Bento (PB)	CAGEPA	Semanal		
2	INSTRUMENTAÇÃO				
2.1	Instalação de régua para monitoramento de cotas nos reservatórios	ANA	Sempre que necessário		
2.2	Calibração do medidor fixo ultrassônico da barragem Curema	DNOCS	Urgente		
2.3	Aferição do medidor fixo ultrassônico da barragem Mãe D'Água para o canal da Redenção	AESA/ANA	01/08/2024		Não há informação acerca do cumprimento dessa atividade.
3	OUTRAS AÇOES				
3.1	Instalação de medidores para os usuários no Barrilete Mãe D'água	DNOCS	Urgente		
3.2	Recuperação da casa de proteção do barrilete Mãe D'água	DNOCS	Urgente		
3.3	Vistoria de usuários do barrilete Mãe D'Água e de captações e vazamentos no Canal da Redenção	AESA/ANA	01/08/2024		Não há informação acerca do cumprimento dessa atividade.
3.4	Reunião para avaliação do procedimento de solicitação de manobras para ajuste de vazão defluente no reservatório Curema	CAAA/ANA/AESA/CBH/CHESF/DNOCS/SEMARH/IGARN	01/10/2024		Não há informação acerca do cumprimento dessa atividade.

LEGENDAS

REALIZADA EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO NÃO REALIZADA

Dezembro de
2024

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA


CUREMA-MÃE D'ÁGUA
SISTEMA HÍDRICO

2024-2025
ALOCAÇÃO

COREMAS
LOCAL

PB
UF

Consumos médios por Finalidades (L/s)

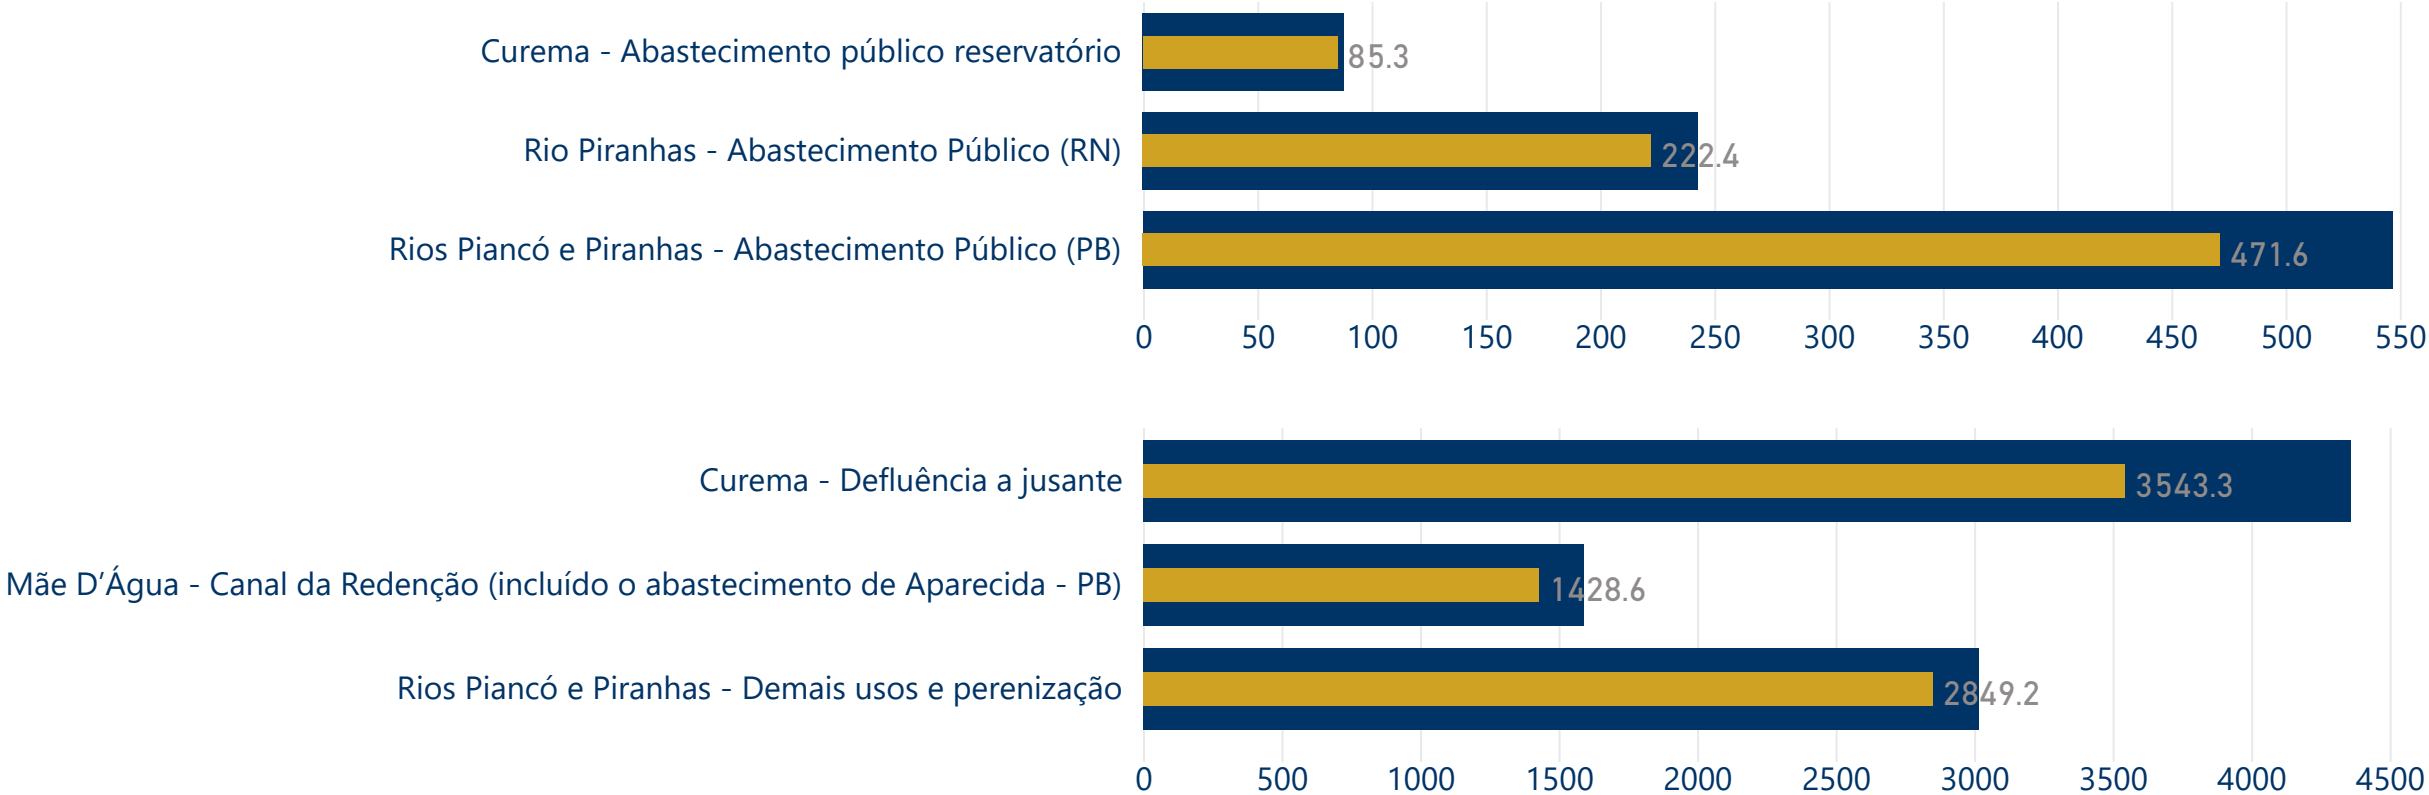

LEGENDAS	
MÉDIA DOS CONSUMOS ESPERADOS (L/s)	MÉDIA DE CONSUMOS OBSERVADOS (L/s)

boletim gerado em:

10/01/2025

Dezembro de
2024

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

CUREMA-MÃE D'ÁGUA
SISTEMA HÍDRICO

2024-2025
ALOCAÇÃO

COREMAS
LOCAL

PB
UF

06/06/2024
DATA DA REUNIÃO



CONSUMOS ESPERADOS (L/S)

Finalidade	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025
Curema - Abastecimento público reservatório	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
Curema - Defluência a jusante	3.013,00	3.609,00	4.440,00	4.748,00	5.019,00	4.910,00	4.766,00	4.097,00	3.121,00	2.687,00	2.507,00	2.760,00
Curema - Usos no entorno	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Mãe D'Água - Barrilete	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Mãe D'Água - Canal da Redenção (incluído o abastecimento de Aparecida - PB)	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
Mãe D'Água - Usos no entorno	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Mãe D'Água - Defluência para o rio Aguiar	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Rio Piranhas - Abastecimento Público (RN)	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00
Rios Piancó e Piranhas - Abastecimento Público (PB)	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00
Rios Piancó e Piranhas - Demais usos e perenização	3.017,00	3.017,00	3.017,00	3.017,00	3.017,00	3.017,00	3.017,00	3.017,00	3.017,00	3.017,00	3.017,00	3.017,00

CONSUMOS OBSERVADOS (L/S)

Finalidade	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024
Curema - Abastecimento público reservatório	94,03	89,88	88,29	87,66	78,68	80,60	78,00
Curema - Defluência a jusante	2.000,00	2.290,00	3.513,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.900,00
Mãe D'Água - Barrilete							
Mãe D'Água - Canal da Redenção (incluído o abastecimento de Aparecida-PB)	0,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Mãe D'Água - SAA Aparecida							
Mãe D'Água - Defluência para o rio Aguiar							
Rio Piranhas - Abastecimento Público (RN)	215,31	210,94	224,91	214,37	231,31	226,36	233,90
Rios Piancó e Piranhas - Abastecimento Público (PB)	440,43	427,28	465,92	485,12	497,78	522,83	462,08
Rios Piancó e Piranhas - Demais usos e perenização	1.344,26	1.651,78	2.822,17	3.300,51	3.270,91	3.350,81	4.204,02

LEGENDA

SEM INFORMAÇÃO

Dezembro de
2024

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

CUREMA-MÃE D'ÁGUA
SISTEMA HÍDRICO

2024-2025
ALOCAÇÃO

COREMAS
LOCAL

PB
UF

06/06/2024
DATA DA REUNIÃO



COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

NOME	REPRESENTAÇÃO	TELEFONE	E-MAIL
Adelson Sebastião dos Santos	CAERN	(84) 98177-4393	
Ednaldo Pereira de Oliveira	Câmara de Vereadores de Coremas PB	(83) 99817-4053	
Fernando Gomes de Almeida	Secretaria de Agricultura de Pombal/PB	(83) 98856-0284	
Gustavo Henrique de Medeiros Paiva	SEMARH/RN	(84) 98726-3503	
José Messias Filho	AESA	(83) 99105-8357	
José Procópio de Lucena	IGARN	(84) 99928-0448	
Josefa da Silva (Sônia) (secretária)	Comunidade Sítio Mãe D'Água	(83) 99887-2673	
Leopoldo Gondim Medeiros	Representante dos Usuários Irrigantes de Jardim de Piranhas/RN	(83) 98893-1959	
Lourdinha Santana (presidenta)	STTR Pombal	(83) 99900-6235	
Naguerton Gleibe Cavalcante	Secretaria de Agricultura de Coremas/PB	(83) 99972-4275	
Reginaldo Eufrásio da Silva	Sociedade Civil de Coremas/PB	(83) 99832-0507	
Ricardo Ramalho Lins	CBH PPA	(83) 99663-5530	
Rogério Paganelli Junqueira	PIVAS	(83) 98188-2122	
Sérvio Túlio Cavalcanti Araújo	CAGEPA	(83) 98885-5255	

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 99297-1020

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA na internet, no link:

[Regulação e Fiscalização > Alocação de Água e Marcos Regulatórios](#)

boletim gerado em:

10/01/2025